

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Регистрация договоров
Вх. № 2267
« 02 ФЕВ 2009 200 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 54

к договору от 24 сентября 2008 г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

Санкт-Петербург

« 02 ФЕВ 2009 200 г.

Государственное Унитарное Предприятие "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"**, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Включить в Договор объект(-ы), указанный(-ые) в **приложении №1** к настоящему дополнительному соглашению (далее по тексту - **приложение №1**), расположенный(-ые) по адресу(-ам), указанному(-ым) в **приложении №1**.

2. Предприятие обязуется дополнительно обеспечивать Абонента по указанному(-ым) в **приложении №1** объекту(-ам) питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным государственными стандартами, санитарными правилами и нормами, в объеме **13915.32 куб.м/год; 1159.61 куб.м/мес.**, ориентировочно.

3. Отпуск питьевой воды объекту(-ам) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, осуществляется из системы водоснабжения Предприятия по вводу(-ам) диаметром, указанным в **приложении №1**.

К водопроводным сетям объекта(-ов) Абонента, указанных в **приложении №1**, присоединены субабоненты (на момент заключения настоящего дополнительного соглашения), указанные в **приложении №1**.

4. Учет количества израсходованной питьевой воды по объекту(-ам) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, производится по показаниям средств(-а) измерений диаметром, указанным в **приложении №1**, установленных(-ого) по адресу(-ам), указанным в **приложении №1**.

5. Предприятие обязуется дополнительно принимать в систему канализации Предприятия сточные воды от объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, в количестве **13915.32 куб.м/год; 1159.61 куб.м/мес.**, ориентировочно, в соответствии с действующими нормативными требованиями, утвержденными в установленном порядке.

6. Прием сточных вод от объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, производится в систему канализации Предприятия по выпуску(-ам), диаметром, указанному(-ым) в **приложении №1**.

К канализационным сетям объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, присоединены субабоненты (на момент заключения настоящего дополнительного соглашения), указанные в **приложении №1**.

7. Учет количества сбрасываемых сточных вод от объекта(-ов) Абонента, указанных в **приложении №1**, производится по показаниям средств(-а) измерений диаметром, указанным в **приложении №1**, установленных(-ого) по адресу(-ам), указанным в **приложении №1**.

8. При временном отсутствии средств измерений сточных вод на срок, согласованный с Предприятием, учет количества сточных вод, сбрасываемых в систему канализации Предприятия объектом(-ами) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, производится следующим образом:

8.1. по отведению сточных вод от использования питьевой воды, получаемой из системы водоснабжения Предприятия - в соответствии с **приложением №1**.

8.2. по отведению сточных вод от использования горячей воды - в соответствии с **приложением №1**.

Объем сбрасываемых сточных вод от использования горячей воды определяется по показаниям средств измерений горячей воды.

При отсутствии средств измерений горячей воды расчетный расход горячей воды для объектов, относящихся к жилищному фонду, устанавливается 150 литров на человека в сутки на период установки Абонентом средств измерений сточных вод, согласованный с Предприятием. При представлении Абонентом справки, заверенной паспортной службой, о количестве проживающих граждан объем сточных вод от использования горячей воды корректируется без дополнительного согласования и оформления сторонами.

Для
договоров

9. Расчеты Абонента с Предприятием по настоящему дополнительному соглашению по объектам, относящимся к жилищному фонду и указанным в **приложении №1**, за отпущенную ему питьевую воду и принятые от него сточные воды производятся по тарифам, устанавливаемым органами исполнительной власти Санкт-Петербурга.

10. Ориентировочно, сумма по настоящему дополнительному соглашению составляет **210956.16 руб./год** (двести десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 16 копеек), **17579.68 руб./мес.** (семнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 68 копеек) без налога на добавленную стоимость с учетом тарифа, действующего на момент заключения настоящего дополнительного соглашения.

Сумма по настоящему дополнительному соглашению корректируется в зависимости от фактического водопотребления и водоотведения Абонента и изменения тарифов без дополнительного согласования и оформления сторонами.

11. Ответственным лицом за обеспечение надлежащего содержания помещения, сохранность оборудования узлов учета, целостность пломб на средствах измерений и задвижках на обводных линиях является: _____

12. Стороны устанавливают, что условия настоящего дополнительного соглашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения настоящего дополнительного соглашения, с **01.10.2008**.

13. При расчетах с Абонентом по условиям настоящего дополнительного соглашения Предприятие учитывает оплату, произведенную Абонентом по объектам, указанным в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению, по платежным документам, выставленным Абоненту Предприятием по указанным объектам в соответствии с письмом Предприятия № 55/10-22-1167/08 от 20.10.2008 по факту пользования услугами по отпуску питьевой воды и приему сточных вод.

14. Расчеты Предприятия с субабонентами, указанными в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению, за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды, производятся по договорам, заключенным между ними. При этом из общего объема питьевой воды, потребляемой жилым домом в целом вычитается объем питьевой воды субабонентов, указанных в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

15. Абонент обязан представить Предприятию копию договора, заключенного с теплоснабжающей организацией в течение семи дней с момента его заключения.

16. Отпуск питьевой воды объекту ЖИЛОЙ ДОМ, расположенному по адресу: ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, лит.Б, осуществляется в режиме гарантированного расхода и свободного напора при заданном характерном водопотреблении на нужды Абонента и его субабонентов до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу: ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, лит.А, принадлежащего ООО «Литераторов».

Качество питьевой воды определяется на водопроводных вводах объекта – АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, расположенного по адресу: ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, лит.А.

17. Отпуск питьевой воды объектам ЖИЛЫЕ ДОМА, расположенным по адресу: КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.Б и КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.В, осуществляется в режиме гарантированного расхода и свободного напора при заданном характерном водопотреблении на нужды Абонента и его субабонентов до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу: КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.А, принадлежащего Абоненту.

Качество питьевой воды определяется на водопроводных вводах объекта - ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу: КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.А.

18. По вопросу установки и освидетельствования средств измерений расхода питьевой воды на объекте ЖИЛОЙ ДОМ, расположенном по адресу: ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д. 17, лит.Б, Абоненту рекомендовано обратиться в ЗАО "Водоканал - Центр измерений" (ул. Комсомола, д.19, тел.540-19-80, факс 540-01-39).

До установки и освидетельствования средств измерений расхода питьевой воды, расчеты с Абонентом за отпущенную указанному объекту питьевую воду будут производиться исходя из объема, указанного в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

19. Настоящее дополнительное соглашение признается заключенным, в момент его получения Предприятием от Абонента, который подписал и заверил его печатью.

Срок действия настоящего дополнительного соглашения устанавливается на срок действия Договора.

20. По вопросам, не оговоренным в настоящем дополнительном соглашении, Абонент и Предприятие обязуются руководствоваться условиями Договора.

21. Изменение и расторжение настоящего дополнительного соглашения возможны по соглашению сторон, которое оформляется в письменной форме, а при отсутствии соглашения сторон изменение

и расторжение настоящего дополнительного соглашения производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Предложение об изменении или расторжении настоящего дополнительного соглашения рассматривается сторонами в тридцатидневный срок.

22. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

23. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

Приложения к настоящему дополнительному соглашению.

1. Приложение №1
2. Приложение №2 - Акт о системе водоснабжения № 3.2199/1 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, ЛИТ.Б
3. Приложение №3 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.2202 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.А
4. Приложение №4 - Акт о системе водоснабжения № 3.2202/1 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит Б
5. Приложение №5 - Акт о системе водоснабжения № 3.2202/2 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит В
6. Приложение №6 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.8149 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, ЛИТ.Б
7. Приложение №7 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.8272 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.А
8. Приложение №8 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.8279 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит Б
9. Приложение №9 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.8277 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит В

Подписи сторон:

Предприятие:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"



И.Р. Ващилова

Исполнитель: Кротова А.М. тел. 329-34-91

Абонент:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис
№1 Петроградского района"



Л.Н. Якимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к дополнительному соглашению № 54 к договору от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

Абонент: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"**

1	№ п/п	1	2
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит Б	КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит В
4	Тариф	население	население
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	-	-
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	-	-
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.А (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА")	ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.А (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА")
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	1 (50 - нет)	1 (50 - нет)
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	124.135	575.535
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	-	-
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	124.135	575.535
ВОДООТВЕДЕНИЕ			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	7 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ.)	4 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
От питьевой воды			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	124.135 (100%)	575.535 (100%)
16	В т.ч. от использования питьевой воды из сторонних источников	124.135	575.535
17	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	-	-
18	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
От горячей воды			
19	Источник горячего водоснабжения	-	-
20	Наличие средств измерений	-	-

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для
договоров
страница 4

21	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
22	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
23	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
24	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	124.135	575.535
25	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	124.135	575.535
26	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	1881.88 / 22582.56	8725.12 / 104701.44

Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 54 к договору от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК
на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	3	4
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.А	ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, ЛИТ.Б
4	Тариф	население	население
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (80)	-
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	50 (04.02.2003)	-
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, лит. А (ООО "ЛИТЕРАТОРОВ")
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	1 (50 - нет)
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	31.11
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит Б (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"); ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит В (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"); МАГАЗИН-САЛОН КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, ЛИТ. А, ПОМ. 1-Н (ЗАО "ВЕРСИЯ"); ОФИС КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, БЫВШ.КВ.24 (ЗАО "ЗЛАТОУСТ"); ОФИС КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, ЛИТ Б ПОМ 8-Н (ООО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД")	ОФИС ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, ЛИТ.Б ПОМ.1Н 2-Н (ООО "АЛЬФ +")
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	428.83	31.11
ВОДООТВЕДЕНИЕ			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	2 (d=150-общ., d=150-общ.)	5 (d=100-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
От питьевой воды			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	428.83 (100%)	31.11 (100%)
16	В т.ч. от использования питьевой воды из сторонних источников	-	31.11
17	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование,	МАГАЗИН-САЛОН КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24,	ОФИС ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, ЛИТ.Б ПОМ.1Н 2-Н (ООО

	адрес, абонент)	ЛИТ. А, ПОМ. 1-Н (ЗАО "ВЕРСИЯ"); ОФИС КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, БЫВШ.КВ.24 (ЗАО "ЗЛАТОУСТ"); ОФИС КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, ЛИТ Б ПОМ 8-Н (ООО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД")	"АЛЬФ +")
18	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
От горячей воды			
19	Источник горячего водоснабжения	-	-
20	Наличие средств измерений	-	-
21	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
22	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
23	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
24	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	428.83	31.11
25	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	428.83	31.11
26	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	6501.06 / 78012.72	471.62 / 5659.44

Подписи сторон

Предприятие:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"


"Центр по работе с абонентами"

 И.Р. Ващилова




Абонент:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис
№1 Петроградского района"

 Л.Н. Якимова

М.П.





**АКТ
О СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.2199/1

" " 200 г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Клиент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что присоединение объекта Клиента к системе коммунального водоснабжения отсутствует.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, ЛИТ.Б, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Наименование абонента	Код абонента	№ ввода абонента	Ø ввода
1	50	197022, ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, лит.Б	АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ 197022, ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, лит. А (ООО "ЛИТЕРАТОРОВ")	39466/11W	1	50

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Примечания:

Акт обследования системы водоснабжения ПЭУ "Северо-Запад" от 06.11.2008г.

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"


Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

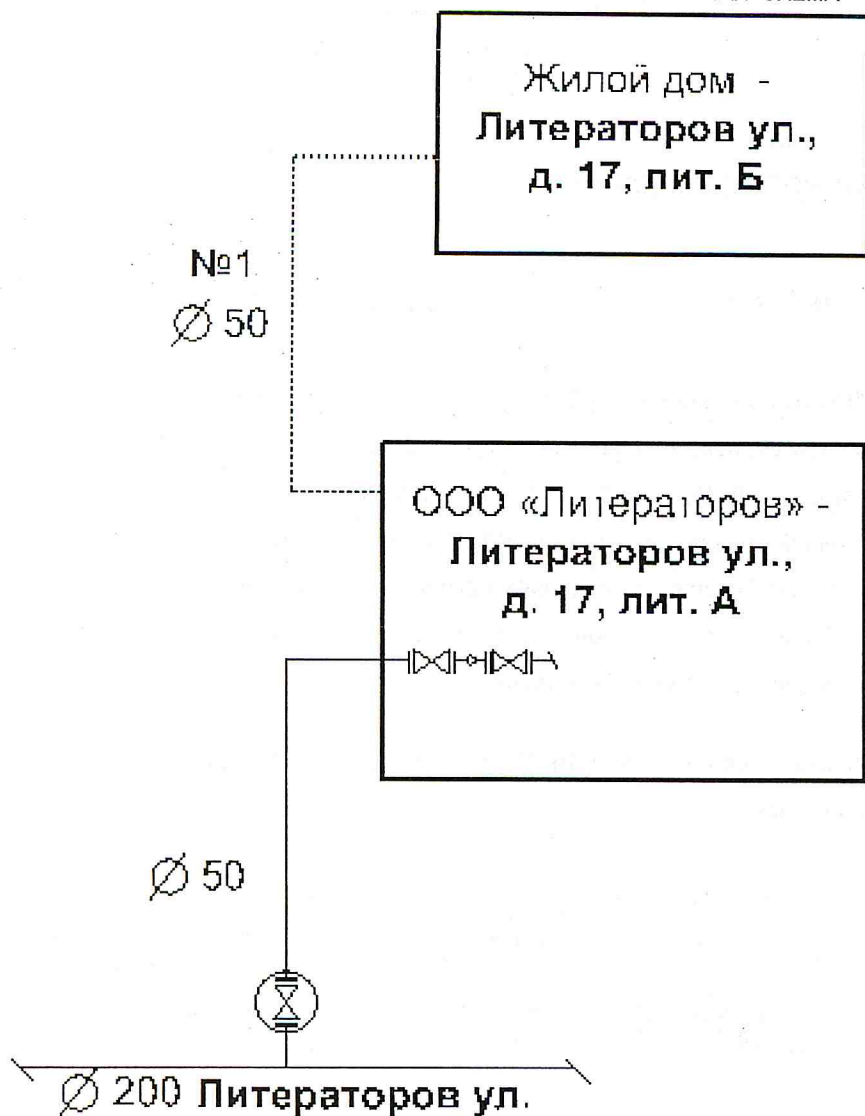

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Клиента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Вашилова



МП Предприятия

Исполнитель: Петрова Е.М. тел. 498-1313

От Клиента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова



МП Клиента

АКТ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.2202

"___" _____ 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.А, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	80	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит А	700	ЖИЛОЙ ДОМ 197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит Б (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА") ЖИЛОЙ ДОМ 197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит В (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА")	85077/AL W 85077/AM W	1 1	50 50

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"


Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

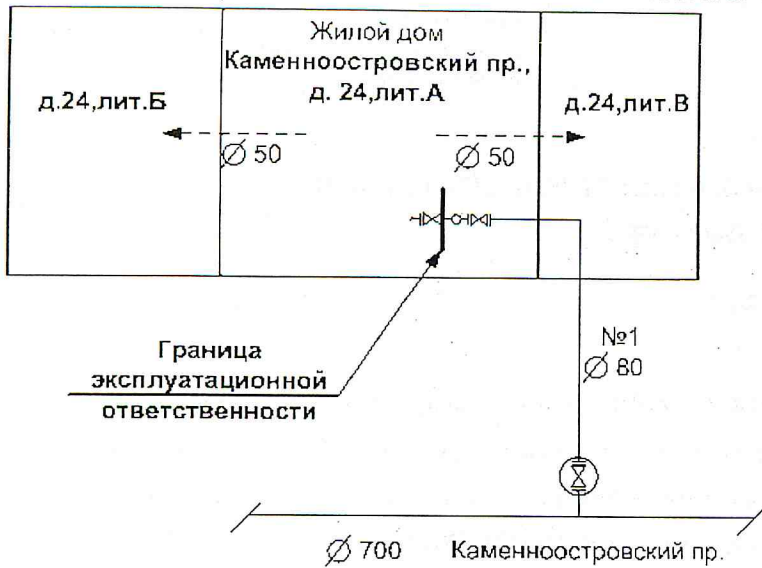

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Центр по работе с абонентами
И.Р. Ващилова



МП Предприятия

Исполнитель: Пискарева А.Ю.

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"
Л.Н. Якимова



МП Абонента

**АКТ
О СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.2202/1

"___" _____ 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Клиент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что присоединение объекта Клиента к системе коммунального водоснабжения отсутствует.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит Б, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Наименование абонента	Код абонента	№ ввода абонента	Ø ввода
1	50	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.Б	ЖИЛОЙ ДОМ 197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.А (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА")	85685/14W	1	80

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Примечания:


Диаметр водопроводного ввода нуждается в уточнении.

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"


Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

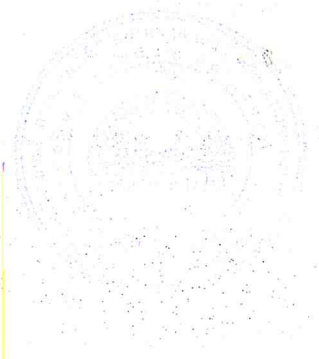

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

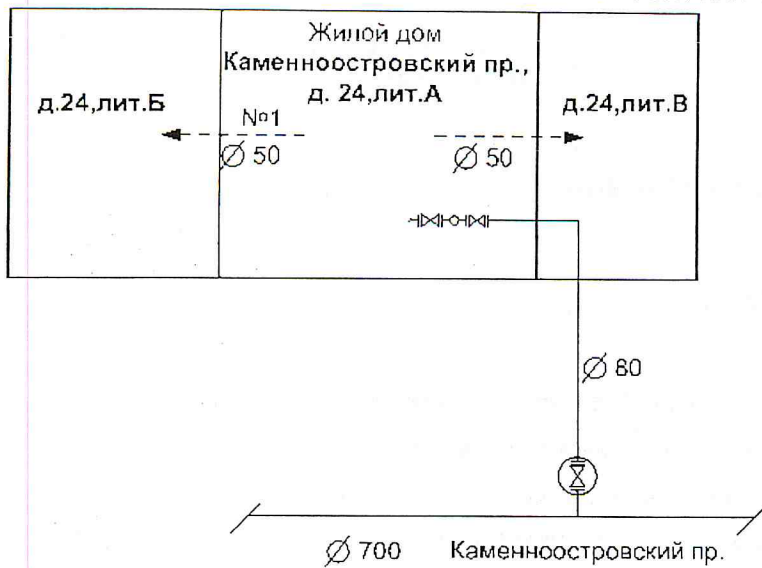

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Клиента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова



МП: Предприятия

Исполнитель: Пискарева А.Ю.

От Клиента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1
Петроградского района"

Л.Н. Якимова



МП Клиента

**АКТ
О СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.2202/2

"___" _____ 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Клиент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что присоединение объекта Клиента к системе коммунального водоснабжения отсутствует.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит В, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Наименование абонента	Код абонента	№ ввода абонента	Ø ввода
1	50	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.В	ЖИЛОЙ ДОМ 197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.А (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА")	85685/14W	1	80

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Примечания:


Диаметр водопроводного ввода нуждается в уточнении.

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"



Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

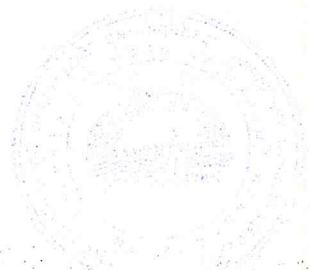

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

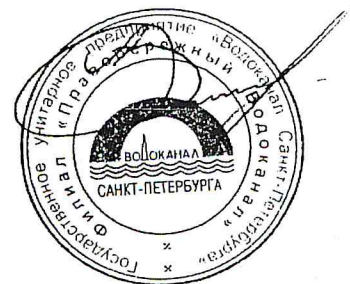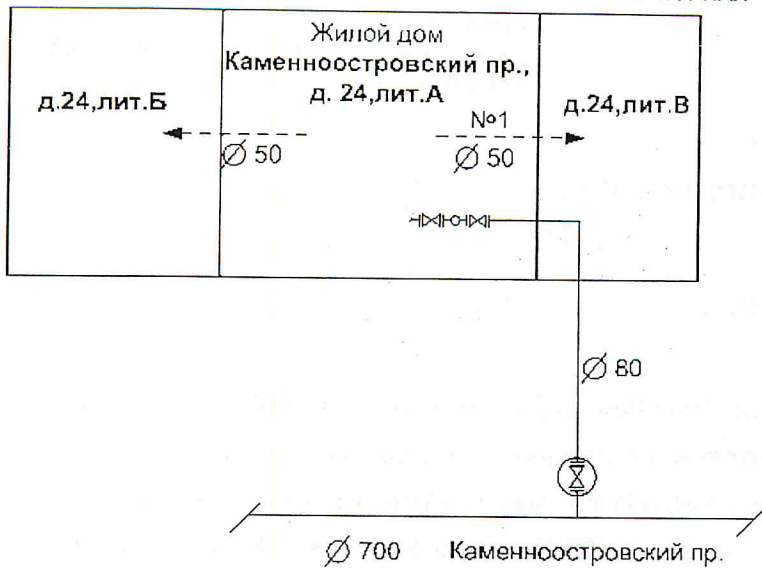

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Клиента.

От Предприятия

От Клиента

по доверенности № 01-30-436/08 от
19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-
договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1
Петроградского района"

"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова

Л.Н. Якимова



МП Предприятия

МП Клиента

Исполнитель: Пискарева А.Ю.

АКТ разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.8149 от " " 200 г.

ЖИЛОЙ ДОМ

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д. 42

(полное наименование и адрес Абонента)

ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17, ЛИТ. Б


Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

№ вып.	Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код с/абон.	№ вып. с/аб.	Ø вып.
					Вид кан. сети	Ø сети	Владелец сети	Бассейн канализования			
1.	100	197022, ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17	19		общесп. внутриквартальная сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
2.	150	197022, ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17	20		общесп. внутриквартальная сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
3.	150	197022, ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17	16		общесп. внутриквартальная сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
4.	150	197022, ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17	8		общесп. внутриквартальная сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
5.	150	197022, ЛИТЕРАТОРОВ УЛ., Д 17	5		общесп. внутриквартальная сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			


Общее количество выпусков: 5 шт.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для договоров

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

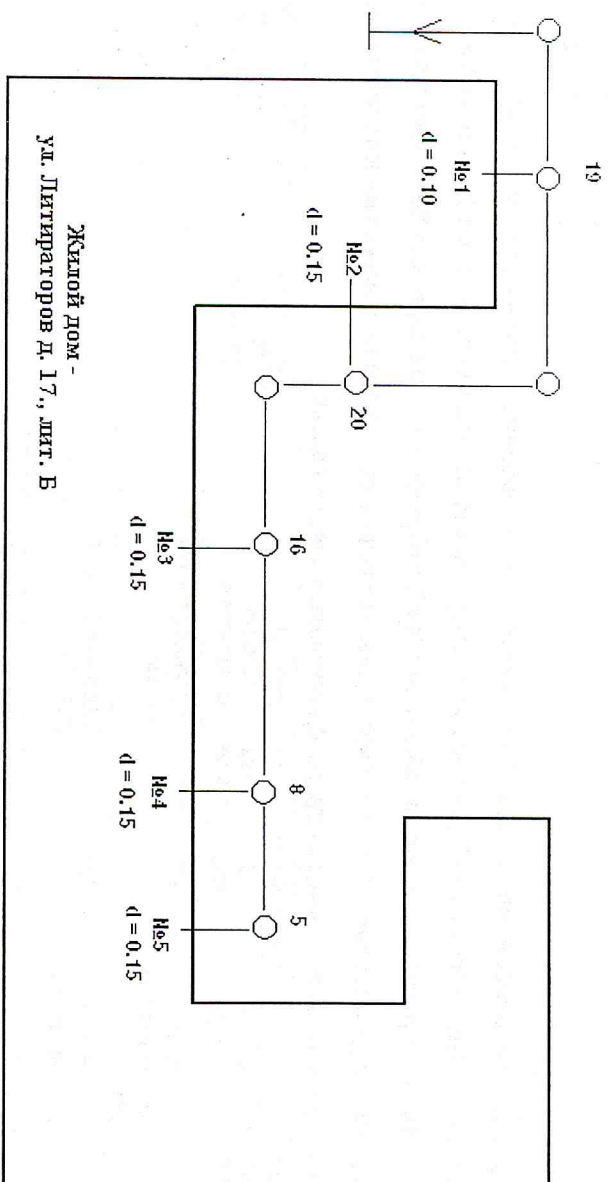

ул. Литераторов

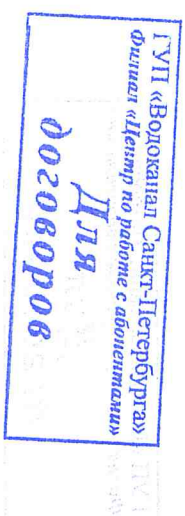

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
 Схема канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: Акт № 3.8149.
 Акт составлен по исполнительной документации ПЗУ "Северо - Запад".

Примечание:

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
 Акт действителен в течение срока действия Договора от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

От Предприятия:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

Начальник Управления по расчетно-договорной
 работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
 "Центр по работе с абонентами"

И.Р. Вашилова

(должность, Ф.И.О., подпись)



От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1

Исполнитель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

АКТ

разграничения ответственности сторон по сетям канализации

№ 3.8272 от " " 200_ г.

ЖИЛОЙ ДОМ

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул.Кавалергардская, д.42


(полное наименование и адрес Абонента)

КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит.А

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

№ вып.	Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код сб.об.	№ вып. сб.	Ø вып.
					Вид кан. сети	Ø сети	Владе-лец сети	Бассейн канализования			
1	150	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	138		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
2	150	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	139А		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			

Общее количество выпусков: 2 шт.

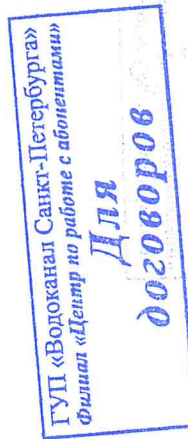

1



ГВИ «Водокаanal Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
 Схема канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт №3.8272.
 Акт составлен по исполнительной документации ПЗУ "Северо-Запад".

Примечание:

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
 Акт действителен в течение срока действия Договора от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

От Предприятия:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

Начальник Управления по расчетно-договорной
 работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
 "Центр по работе с абонентами"

 И.Р. Ващилова
 (должность, Ф.И.О., подпись)

М.П.




Правобережный Водоканал, филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1
 Исполнитель: Федосцова Т.М. тел. 498-1313

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



Район ПЕТРОГРАДСКИЙ

АКТ

разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.8279 от " " 200 г.

Приложение № 6
к доп. согл. № 54 к договору № 03-85077/10-ЖК
от 24.09.2008 г.

ЖИЛОЙ ДОМ

(полное наименование и адрес Абонента)

КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит Б


ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д. 42

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родионовны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

№ вып.	Ø вып.	Адрес выпуска	№ коп. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод				Наименование субабонента по водоотведению	Код сб.аб.	№ вып. сб.	Ø вып.
					Вид кан. сети	Ø сети	Владелец сети	Бассейн канализования				
1	100	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	61А		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ				
2	100	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	61А		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ				
3	100	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	78А		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ				
4	100	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	78А		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ				
5	100	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	80А		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ				
6	100	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	80А		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ				
7	100	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	80А		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ				

Общее количество выпусков: 7 шт.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров

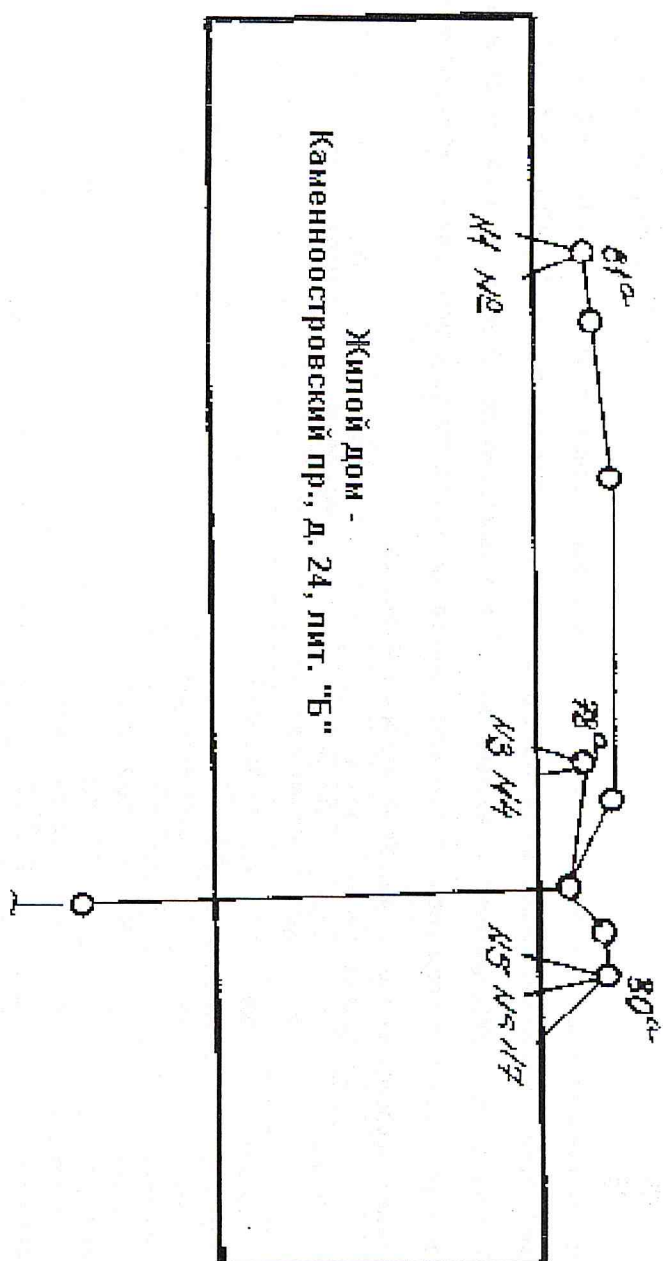

Каменноостровский пр.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
 Схема канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт №3.8279.
 Акт составлен по исполнительной документации ПЭУ "Северо-Запад".

Примечание:

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
 Акт действителен в течение срока действия Договора от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

От Предприятия:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
 Начальник Управления по расчетно-договорной
 работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
 "Центр по работе с абонентами"

И.Р. Ващилова

И.Р. Ващилова

(должность, Ф.И.О., подпись)

М.П.



От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



Правобережный филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1

Исполнитель: Федосцова Т.М. тел. 498-1313

Район ПЕТРОГРАДСКИЙ

АКТ

Приложение № 9
к доп. согл. № 54 к договору № 03-85077/10-ЖК
от 24.09.2008 г.

разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.8277 от " " 200 г.

ЖИЛОЙ ДОМ

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д. 42

(полное наименование и адрес Абонента)

КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24, лит В

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое (ая, -ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:


№ вып.	Ø вып.	Адрес выпуска	№ коп. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод				Наименование субобъекта по водоотведению	Код с/абон.	№ вып. с/аб.	Ø вып.
					Вид кан. сети	Ø сети	Владелец сети	Бассейн канализования				
1	100	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	129		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ				
2	100	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	128		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ				
3	100	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	126		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ				
4	100	197101, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 24	124		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ				

Общее количество выпусков: 4 шт.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для
договоров

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

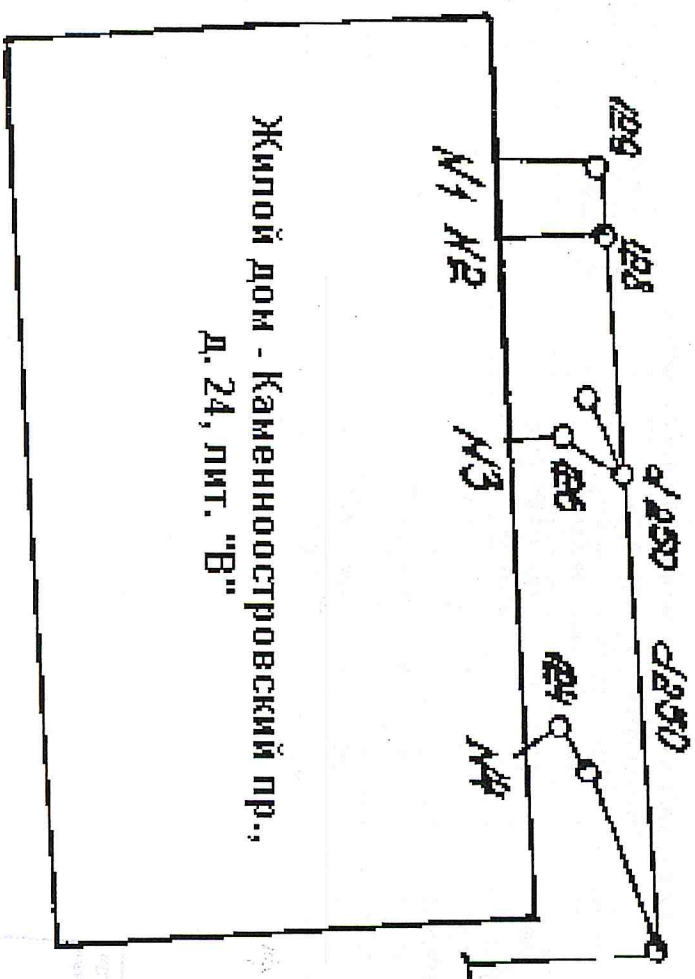

Жилой дом - Каменноостровский пр.,
д. 24, лит. "В"

Каменноостровский пр.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
 Схема канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт №3.8277.
 Акт составлен по исполнительной документации ПЭУ "Северо-Запад".

Примечание:

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
 Акт действителен в течение срока действия Договора от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

От Предприятия:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

Начальник Управления по расчетно-договорной
 работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
 "Центр по работе с абонентами"

И.Р. Ващилова

(должность, Ф.И.О., подпись)



От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1

Исполнитель: Федосцова Т.М. тел. 498-1313

