

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 57

к договору от 24 сентября 2008 г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

Санкт-Петербург

« 16 ФЕВ 2009 200 г.

Государственное Унитарное Предприятие "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности №01-30-520/08 от 19.12.2008, с одной стороны, **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"**, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Включить в Договор объект(-ы), указанный(-ые) в **приложении №1** к настоящему дополнительному соглашению (далее по тексту - **приложение №1**), расположенный(-ые) по адресу(-ам), указанному(-ым) в **приложении №1**.

2. Предприятие обязуется дополнительно обеспечивать Абонента по указанному(-ым) в **приложении №1** объекту(-ам) питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным государственными стандартами, санитарными правилами и нормами, в объеме **6701.46 куб.м/год; 558.455 куб.м/мес.**, ориентировочно.

3. Отпуск питьевой воды объекту(-ам) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, осуществляется из системы водоснабжения Предприятия по вводу(-ам) диаметром, указанным в **приложении №1**.

К водопроводным сетям объекта(-ов) Абонента, указанных в **приложении №1**, присоединены субабоненты (на момент заключения настоящего дополнительного соглашения), указанные в **приложении №1**.

4. Учет количества израсходованной питьевой воды по объекту(-ам) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, производится по показаниям средств(-а) измерений диаметром, указанным в **приложении №1**, установленных(-ого) по адресу(-ам), указанным в **приложении №1**.

5. Предприятие обязуется дополнительно принимать в систему канализации Предприятия сточные воды от объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, в количестве **6701.46 куб.м/год; 558.455 куб.м/мес.**, ориентировочно, в соответствии с действующими нормативными требованиями, утвержденными в установленном порядке.

6. Прием сточных вод от объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, производится в систему канализации Предприятия по выпуску(-ам), диаметром, указанному(-ым) в **приложении №1**.

К канализационным сетям объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, присоединены субабоненты (на момент заключения настоящего дополнительного соглашения), указанные в **приложении №1**.

7. Учет количества сбрасываемых сточных вод от объекта(-ов) Абонента, указанных в **приложении №1**, производится по показаниям средств(-а) измерений диаметром, указанным в **приложении №1**, установленных(-ого) по адресу(-ам), указанным в **приложении №1**.

8. При временном отсутствии средств измерений сточных вод на срок, согласованный с Предприятием, учет количества сточных вод, сбрасываемых в систему канализации Предприятия объектом(-ами) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, производится следующим образом:

8.1. по отведению сточных вод от использования питьевой воды, получаемой из системы водоснабжения Предприятия - в соответствии с **приложением №1**.

8.2. по отведению сточных вод от использования горячей воды - в соответствии с **приложением №1**.

Объем сбрасываемых сточных вод от использования горячей воды определяется по показаниям средств измерений горячей воды.

При отсутствии средств измерений горячей воды расчетный расход горячей воды для объектов, относящихся к жилищному фонду, устанавливается 150 литров на человека в сутки на период установки Абонентом средств измерений сточных вод, согласованный с Предприятием. При представлении Абонентом справки, заверенной паспортной службой, о количестве проживающих граждан объем сточных вод от использования горячей воды корректируется без дополнительного согласования и оформления сторонами.

9. Расчеты Абонента с Предприятием по настоящему дополнительному соглашению по объектам, относящимся к жилищному фонду и указанным в **приложении №1**, за отпущенную ему питьевую воду и принятые от него сточные воды производятся по тарифам, устанавливаемым органами исполнительной власти Санкт-Петербурга.

10. Ориентировочно, сумма по настоящему дополнительному соглашению составляет **126523.68 руб./год** (сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать три рубля 68 копеек), **10543.64 руб./мес.** (десять тысяч пятьсот сорок три рубля 64 копейки) без налога на добавленную стоимость с учетом тарифа, действующего на момент заключения настоящего дополнительного соглашения.

Сумма по настоящему дополнительному соглашению корректируется в зависимости от фактического водопотребления и водоотведения Абонента и изменения тарифов без дополнительного согласования и оформления сторонами.

11. Ответственным лицом за обеспечение надлежащего содержания помещения, сохранность оборудования узлов учета, целостность пломб на средствах измерений и задвижках на обводных линиях является:

232-19-82 Сметанов Валерий

12. Стороны устанавливают, что условия настоящего дополнительного соглашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения настоящего дополнительного соглашения, с 01.10.2008.

Расчеты производятся по условиям настоящего дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 5.1. Договора, с выставлением платежного документа в первом расчетном периоде после заключения настоящего дополнительного соглашения.

13. Абонент обязан представить Предприятию копию договора (в полном объеме), заключенного с теплоснабжающей организацией в течение семи дней с момента его заключения.

14. Отпуск (получение) питьевой воды объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу: ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 14, лит.А, осуществляется в режиме гарантированного расхода и свободного напора при заданном характерном водопотреблении на нужды Абонента и его субабонентов до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу: ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 10, лит.А, находящегося в управлении Абонента.

Качество питьевой воды определяется на водопроводных вводах объекта - ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу: ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 10, лит.А.

15. Настоящее дополнительное соглашение признается заключенным, в момент его получения Предприятием от Абонента, который подписал и заверил его печатью.

Срок действия настоящего дополнительного соглашения устанавливается на срок действия Договора.

16. По вопросам, не оговоренным в настоящем дополнительном соглашении, Абонент и Предприятие обязуются руководствоваться условиями Договора.

17. Изменение и расторжение настоящего дополнительного соглашения возможны по соглашению сторон, которое оформляется в письменной форме, а при отсутствии соглашения сторон изменение и расторжение настоящего дополнительного соглашения производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Предложение об изменении или расторжении настоящего дополнительного соглашения рассматривается сторонами в тридцатидневный срок.

18. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

19. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

Приложения к настоящему дополнительному соглашению.

1. Приложение №1

2. Приложение №2 - Акт о системе водоснабжения № 3.2139/1 от 16 ФЕВ 2009 г.

3. Приложение №3 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.8229 от 16 ФЕВ 2009 г.

Подписи сторон:

Предприятие:

по доверенности №01-30-520/08 от 19.12.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"


И.Р. Ващилова
М.П.



Абонент:

Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к дополнительному соглашению № 57 к договору от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

Абонент: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"**

1	№ п/п	1
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 14, лит.А
4	Тариф	население
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ		
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	-
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	-
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	ЖИЛОЙ ДОМ ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 10, лит.А (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА") договор №03-85077/10-ЖК от 24.09.2008 г.
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	1 (50 - нет)
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	558.455
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	-
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	558.455
ВОДООТВЕДЕНИЕ		
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	4 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=150-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет
От питьевой воды		
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	558.455 (100%)
16	В т.ч. от использования питьевой воды из сторонних источников	558.455
17	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	-
18	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-
От горячей воды		
19	Источник горячего водоснабжения	-
20	Наличие средств измерений	-
21	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-
22	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-
23	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-
24	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	558.455
25	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	558.455
26	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	10543.64 / 126523.68

Подписи сторон

Предприятие:

по доверенности № 01-30-520/08 от 19.12.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"

Абонент:

Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"



И.Р. Ващилова



Л.Н. Якимова

**АКТ
О СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.2139/1

"16" ФЕВ 2009 200_г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-520/08 от 19.12.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Клиент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что присоединение объекта Клиента к системе коммунального водоснабжения отсутствует.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 14, лит.А, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Наименование абонента	Код абонента	№ ввода абонента	Ø ввода
1	50	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 14, лит.А	ЖИЛОЙ ДОМ 197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 10, лит.А (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА")	85077/88W	1	50

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Примечания:

Диаметр водопроводного ввода нуждается в уточнении.



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62, 336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

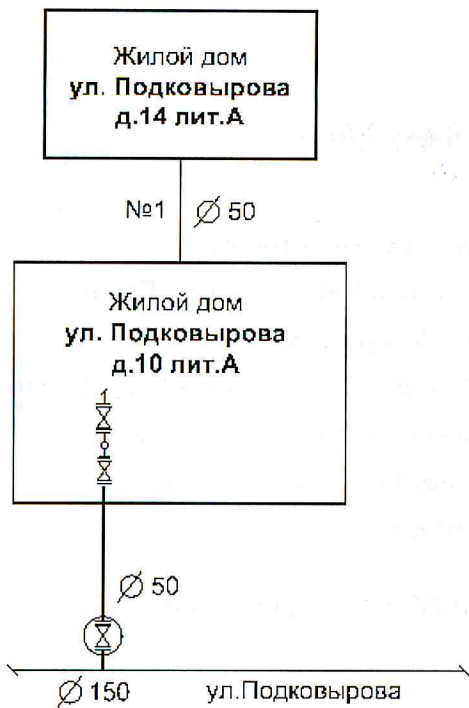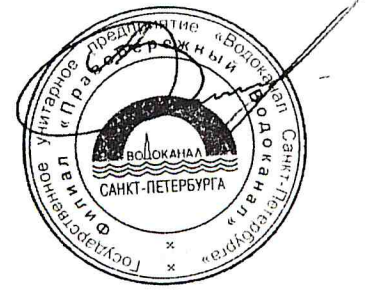

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Клиента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-520/08 от 19.12.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова

От Клиента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"
Л.Н. Якимова



МП Клиента



МП Предприятия

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

Район ПЕТРОГРАДСКИЙ

Приложение № 3

к доп. согл. № 57 к договору № 03-85077/10-ЖК от 24.09.2008 г.

АКТ
разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.8229 от "16" FEB 2009 200_ г.

ЖИЛОЙ ДОМ

(полное наименование и адрес Абонента)

ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 14, лит.А

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д.42


Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родимовны, действующего на основании доверенности № 01-30-520/08 от 19.12.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

№ вып.	Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод				Наименование субабонента по водовведению	Код сабон.	№ вып. саб.	Ø вып.
					Вид кан. сети	Ø сети	Владелец сети	Бассейн канализования				
1	100	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 14, лит.А	7		общесп. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ				
2	100	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 14, лит.А	4		общесп. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ				
3	100	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 14, лит.А	5		общесп. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ				
4	150	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 14, лит.А	3		общесп. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ				

Общее количество выпусков: 4 шт.



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

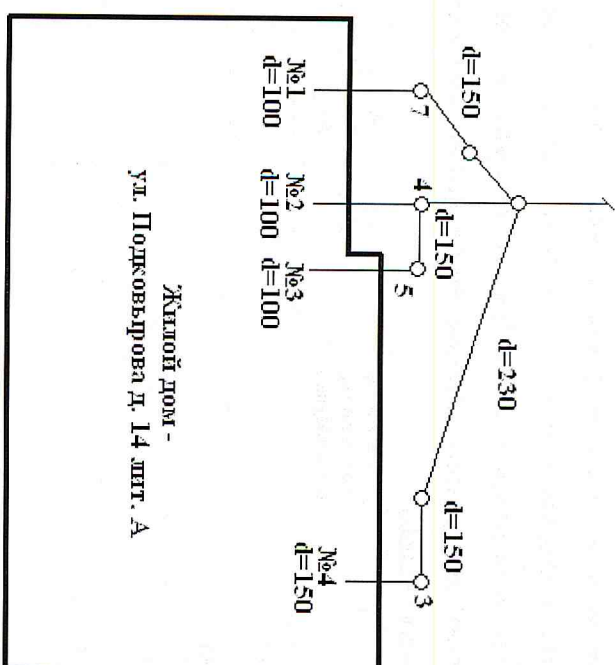

ул. Подковырова



ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
 Схема канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: Акт № 3.8229.
 Акт составлен по исполнительной документации ПЭУ "Северо - Запад".

Примечание:

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
 Акт действителен в течение срока действия Договора от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

От Предприятия:

по доверенности № 01-30-520/08 от 19.12.2008

Начальник Управления по расчетно-договорной

работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

"Центр по работе с абонентами"

 И.Р. Ващилова
 (должность, Ф.И.О., подпись)



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1

Исполнитель: Зверева Т.С.

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



