

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 18

к договору от "24" сентября 2008 г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

Санкт-Петербург

« 02-ДЕК 2008 » 200__ г.

Государственное Унитарное Предприятие "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"**, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от _____ г. № 03-85077/10-ЖК (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Включить в Договор объект(-ы), указанный(-ые) в **приложении №1** к настоящему дополнительному соглашению (далее по тексту - **приложение №1**), расположенный(-ые) по адресу(-ам), указанному(-ым) в **приложении №1**.

2. Предприятие обязуется дополнительно обеспечивать Абонента по указанному(-ым) в **приложении №1** объекту(-ам) питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным государственными стандартами, санитарными правилами и нормами, в объеме **120278.76 куб.м/год; 10023.23 куб.м/мес.**, ориентировочно.

3. Отпуск питьевой воды объекту(-ам) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, осуществляется из системы водоснабжения Предприятия по вводу(-ам) диаметром, указанным в **приложении №1**.

К водопроводным сетям объекта(-ов) Абонента, указанных в **приложении №1**, присоединены субабоненты (на момент заключения настоящего дополнительного соглашения), указанные в **приложении №1**.

4. Учет количества израсходованной питьевой воды по объекту(-ам) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, производится по показаниям средств(-а) измерений диаметром, указанным в **приложении №1**, установленных(-ого) по адресу(-ам), указанным в **приложении №1**.

5. Предприятие обязуется дополнительно принимать в систему канализации Предприятия сточные воды от объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, в количестве **120278.76 куб.м/год; 10023.23 куб.м/мес.**, ориентировочно, в соответствии с действующими нормативными требованиями, утвержденными в установленном порядке.

6. Прием сточных вод от объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, производится в систему канализации Предприятия по выпуску(-ам), диаметром, указанному(-ым) в **приложении №1**.

К канализационным сетям объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, присоединены субабоненты (на момент заключения настоящего дополнительного соглашения), указанные в **приложении №1**.

7. Учет количества сбрасываемых сточных вод от объекта(-ов) Абонента, указанных в **приложении №1**, производится по показаниям средств(-а) измерений диаметром, указанным в **приложении №1**, установленных(-ого) по адресу(-ам), указанным в **приложении №1**.

8. При временном отсутствии средств измерений сточных вод на срок, согласованный с Предприятием, учет количества сточных вод, сбрасываемых в систему канализации Предприятия объектом(-ами) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, производится следующим образом:

8.1. по отведению сточных вод от использования питьевой воды, получаемой из системы водоснабжения Предприятия - в соответствии с **приложением №1**.

8.2. по отведению сточных вод от использования горячей воды - в соответствии с **приложением №1**.

Объем сбрасываемых сточных вод от использования горячей воды определяется по показаниям средств измерений горячей воды.

При отсутствии средств измерений горячей воды расчетный расход горячей воды для объектов, относящихся к жилищному фонду, устанавливается 150 литров на человека в сутки на период установки Абонентом средств измерений сточных вод, согласованный с Предприятием. При представлении Абонентом справки, заверенной паспортной службой, о количестве проживающих граждан объем сточных вод от использования горячей воды корректируется без дополнительного согласования и оформления сторонами.

9. Расчеты Абонента с Предприятием по настоящему дополнительному соглашению по объектам, относящимся к жилищному фонду и указанным в **приложении №1**, за отпущенную ему питьевую



воду и принятые от него сточные воды производятся по тарифам, устанавливаемым органами исполнительной власти Санкт-Петербурга.

10. Ориентировочно, сумма по настоящему дополнительному соглашению составляет **1823426.16 руб./год** (один миллион восемьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать шесть рублей 16 копеек), **151952.18 руб./мес.** (сто пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят два рубля 18 копеек) без налога на добавленную стоимость с учетом тарифа, действующего на момент заключения настоящего дополнительного соглашения.

Сумма по настоящему дополнительному соглашению корректируется в зависимости от фактического водопотребления и водоотведения Абонента и изменения тарифов без дополнительного согласования и оформления сторонами.

11. Ответственным лицом за обеспечение надлежащего содержания помещения, сохранность оборудования узлов учета, целостность пломб на средствах измерений и задвижках на обводных линиях является: _____

12. Стороны устанавливают, что условия настоящего дополнительного соглашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения настоящего дополнительного соглашения, с 01.10.2008.

13. Абонент обязан представить Предприятию копии договоров (в полном объеме), заключенных с теплоснабжающей организацией в течение семи дней с момента их заключения.

14. Расчеты Предприятия с субабонентами, указанными в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению, за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды, производятся по договорам, заключенным между ними. При этом из общего объема питьевой воды, потребляемой жилым домом в целом, вычитается объем питьевой воды субабонентов, указанных в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

15. Расчеты Предприятия с субабонентом по водопотреблению ЖИЛОЙ ДОМ, расположенным по адресу: КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 16 (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"), указанным в Приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению, производятся по Соглашению № Ф-1/5 от 01.09.2008 о расчетах за услуги водоснабжения и водоотведения, оказанные ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

При этом из общего объема потребления питьевой воды жилым домом, расположенным по адресу: КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д14, вычитается объем потребления питьевой воды указанным субабонентом.

16. Абоненту рекомендовано в течение одного года с момента заключения настоящего дополнительного соглашения обратиться в Управление по работе с Заказчиками и Абонентами филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" (ул. Манчестерская, д.1, тел. 294-18-79) для оформления Согласований присоединения к системам коммунального водоснабжения и канализации объектов, указанных в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

До оформления указанной разрешительной документации Предприятие не несет ответственности за неисполнение пунктов 2 и 5 настоящего дополнительного соглашения по указанным объектам.

17. Настоящее дополнительное соглашение признается заключенным, в момент его получения Предприятием от Абонента, который подписал и заверил его печатью.

Срок действия настоящего дополнительного соглашения устанавливается на срок действия Договора.

18. По вопросам, не оговоренным в настоящем дополнительном соглашении, Абонент и Предприятие обязуются руководствоваться условиями Договора.

19. Изменение и расторжение настоящего дополнительного соглашения возможны по соглашению сторон, которое оформляется в письменной форме, а при отсутствии соглашения сторон изменение и расторжение настоящего дополнительного соглашения производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.


Предложение об изменении или расторжении настоящего дополнительного соглашения рассматривается сторонами в тридцатидневный срок.

20. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

21. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

Приложения к настоящему дополнительному соглашению.

1. Приложение №1
2. Приложение №2 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1669 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92, лит. А,Б
3. Приложение №3 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1670 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 7, лит. А
4. Приложение №4 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1671 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 8, лит. А

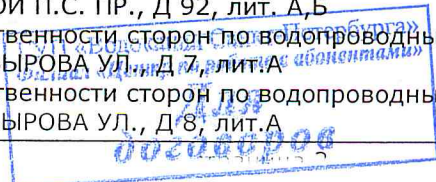

5. Приложение №5 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1672 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 43А, лит.А
6. Приложение №6 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1686 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12, лит.А
7. Приложение №7 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1673 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОЛОЗОВА УЛ., Д 3, лит.А
8. Приложение №8 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1674 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОЛОЗОВА УЛ., Д 7, лит.А
9. Приложение №9 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1654 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, лит.А
10. Приложение №10 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1655 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 14, лит.А
11. Приложение №11 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1660 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КРОНВЕРКСКИЙ ПР., Д 51, лит.А,Б
12. Приложение №12 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1661 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОЛОЗОВА УЛ., Д 9, лит.А
13. Приложение №13 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1662 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОЛОЗОВА УЛ., Д 21, лит.А
14. Приложение №14 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7776 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92, лит. А,Б
15. Приложение №15 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7777 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 7, лит.А
16. Приложение №16 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7778 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 8, лит.А
17. Приложение №17 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7779 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 43А, лит.А
18. Приложение №18 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7781 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12, лит.А
19. Приложение №19 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7783. от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОЛОЗОВА УЛ., Д 3, лит.А
20. Приложение №20 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7786 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОЛОЗОВА УЛ., Д 7, лит.А
21. Приложение №21 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7787 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, лит.А
22. Приложение №22 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7788. от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 14, лит.А
23. Приложение №23 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7790 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КРОНВЕРКСКИЙ ПР., Д 51, лит.А,Б
24. Приложение №24 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7791 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОЛОЗОВА УЛ., Д 9, лит.А
25. Приложение №25 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7792 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПОЛОЗОВА УЛ., Д 21, лит.А

Подписи сторон:

Предприятие:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"

"Центр по работе с абонентами"



И.Р. Вашилова

М.П.



Исполнитель: Кротова А.М. тел. 329-34-91

Абонент:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис
№1 Петроградского района"



Л.Н. Якимова

М.П.

Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 18 к договору от _____ г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	3	4
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 14, лит.А	КРОНВЕРКСКИЙ ПР., Д 51, лит.А,Б
4	Тариф	население	население
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (50)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	40 (13.04.2007)	40 (23.04.2007)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ИЗОЛИРОВАННЫЙ ВХОД В ЗДАНИЕ СО СТОРОНЫ ЛИЦЕВОГО ФАСАДА КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 14, Б/КВ. 44 (ВОРОНИН МИХАИЛ АБРАМОВИЧ); ОФИС КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 14, ЛИТ. А, ПОМ. 3-Н (БАХРАХ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ); ЖИЛОЙ ДОМ КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 16, лит.3 (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА")	БЫТОВКА КРОНВЕРКСКИЙ ПР., Д 51, ЛИТ Б ПОМ 3-Н (ОАО "ТЕХНОСТРОМ-СТРОИТЕЛЬСТВО"); ОФИС КРОНВЕРКСКИЙ ПР., Д 51, ЛИТ Б ПОМ 4-Н (ОАО "ТЕХНОСТРОМ-СТРОИТЕЛЬСТВО"); ОФИС КРОНВЕРКСКИЙ ПР., Д 51, ЛИТ В (ООО "ПЕТЕРГОФСКАЯ ГРАНИЛЬНАЯ ФАБРИКА"); ПАРИКМАХЕРСКАЯ КРОНВЕРКСКИЙ ПР., Д 51, Б/КВ.60 (МИХАЙЛОВ ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН КРОНВЕРКСКИЙ ПР., Д 51, Б/КВ. 29 (ЧЕРНИЦКАЯ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА)
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	1275.19	1508.24
ВОДООТВЕДЕНИЕ			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	5 (d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)	14 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=120-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=200-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
От питьевой воды			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	1275.19 (100%)	1508.24 (100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование,	ИЗОЛИРОВАННЫЙ ВХОД В ЗДАНИЕ СО СТОРОНЫ	БЫТОВКА КРОНВЕРКСКИЙ ПР., Д 51, ЛИТ Б ПОМ 3-Н (ОАО ТЕХНОСТРОМ-

Для
договоров

	адрес, абонент)	ЛИЦЕВОГО ФАСАДА КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 14, Б/КВ. 44 (ВОРОНИН МИХАИЛ АБРАМОВИЧ); ОФИС КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 14, ЛИТ. А, ПОМ. 3-Н (БАХРАХ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ)	СТРОИТЕЛЬСТВО"); ОФИС КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д 51, ЛИТ Б ПОМ 4-Н (ОАО "ТЕХНОСТРОМ- СТРОИТЕЛЬСТВО"); ОФИС КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д 51, ЛИТ В (ООО "ПЕТЕРГОФСКАЯ ГРАНИЛЬНАЯ ФАБРИКА"); ПАРИКМАХЕРСКАЯ КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д 51, Б/КВ.60 (МИХАЙЛОВ ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д 51, Б/КВ. 29 (ЧЕРНИЦКАЯ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА)
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
От горячей воды			
18	Источник горячего водоснабжения	-	-
19	Наличие средств измерений	-	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	1275.19	1508.24
24	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	1275.19	1508.24
25	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	19331.88 / 231982.56	22864.92 / 274379.04

АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1660

" " 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу КРОНВЕРКСКИЙ ПР., Д 51, лит.А,Б, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	50	197198, КРОНВЕРКСКИЙ ПР., Д 51	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62, 336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

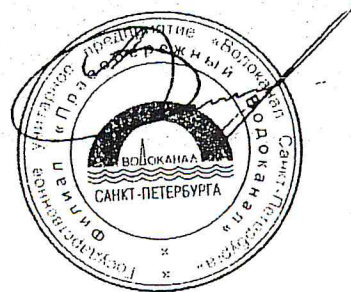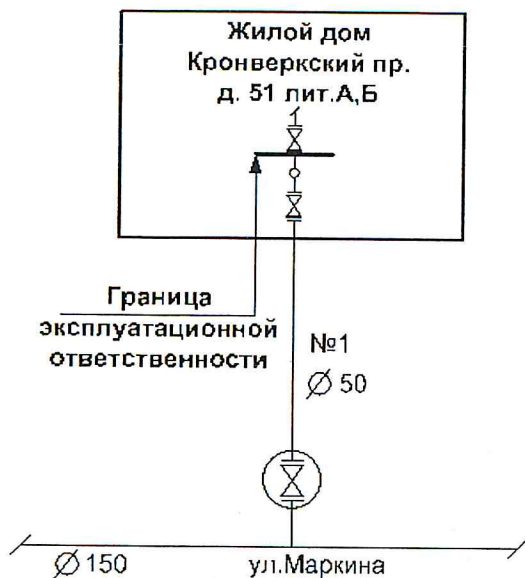

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

От Абонента

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"
Л.Н. Якимова

МП Предприятия

МП Абонента

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43



АКТ

разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7790 от " " 200__ г.

И ДОМ

ГРУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д. 42

(полное наименование и адрес Абонента)

ЗЕРКСКИЙ ПР., Д. 51, лит. А, Б

ударственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе
ла ГРУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родионовны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с
сторон, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое (ая, -ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны,
зующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной
зации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код с/абон.	№ вып. с/аб.	Ø вып.
				Вид кан. сети	Ø сети	Владе- лец сети	Бассейн канализования			
100	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	6		общесп. дворовая сеть	300	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
200	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	7		общесп. дворовая сеть	300	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	3		общесп. дворовая сеть	300	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	11		общесп. дворовая сеть	300	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	11		общесп. дворовая сеть	300	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	15		общесп. дворовая сеть	300	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	15		общесп. дворовая сеть	300	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	24		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	26		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	26		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	19		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	19		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	18		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
120	197198, КРОНВЕРСКИЙ ПР., Д. 51	18		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			

ГРУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Финанс. Центр по работе с абонентами
Для
договора

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
 Схема канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт № 3.7790
 Акт составлен по исполнительной документации ПЭУ "Северо-Запад".

Примечание:

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
 Акт действителен в течение срока действия Договора от _____ № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

От Предприятия:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

Начальник Управления по расчетно-договорной

работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

"Центр по работе с абонентами"

И.Р. Ващилова

(должность, Ф.И.О., подпись)



От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова


(должность, Ф.И.О., подпись)



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1

Исполнитель: Цветков А.Г. тел. 498-1313


•

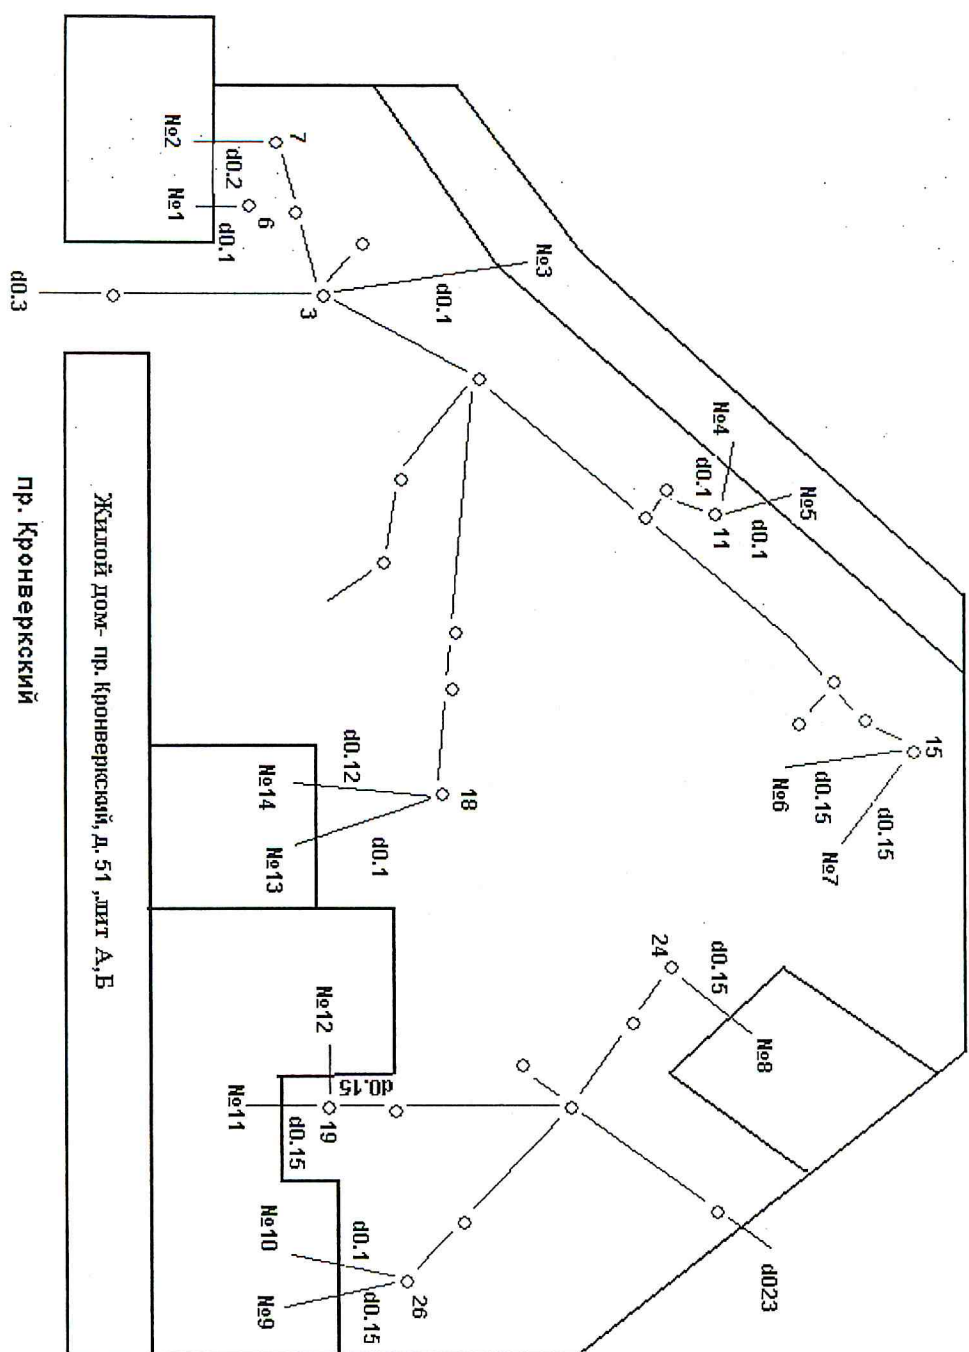

Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 18 к договору от _____ г. № 03-85077/10-ЖК
на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	5	6
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 43А, лит.А	ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 7, лит.А
4	Тариф	население	население
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (50)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	40 (21.05.2007)	40 (09.11.2005)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	-	ОФИС ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 7, лит. А, пом. 1-Н (ЗАО "УНР-47"); ОФИС ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 7, лит. А, пом. 2Н (ЗАО "УНР-47")
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	713.5	368.81
ВОДООТВЕДЕНИЕ			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	4 (d=100-общ., d=150-общ., d=150-общ.)	2 (d=100-общ., d=100-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
От питьевой воды			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	713.5 (100%)	368.81 (100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	-	ОФИС ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 7, лит. А, пом. 1-Н (ЗАО "УНР-47"); ОФИС ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 7, лит. А, пом. 2Н (ЗАО "УНР-47")
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
От горячей воды			
18	Источник горячего водоснабжения	-	-
19	Наличие средств измерений	-	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	713.5	368.81

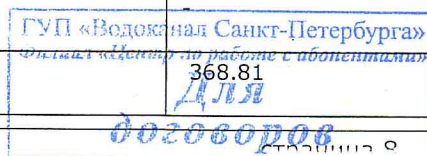

24	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	713.5	368.81
25	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	10816.66 / 129799.92	5591.16 / 67093.92

Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 18 к договору от _____ г. № 03-85077/10-ЖК
на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	7	8
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 8, ЛИТ.А	ПОЛОЗОВА УЛ., Д 21, ЛИТ.А
4	Тариф	население	население
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (110-100)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	20 (12.03.2008)	40 (19.07.2006)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ПАРИКМАХЕРСКАЯ ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 8, ЛИТ. А ПОМ.2Н (ПРЕСНЯКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ)	-
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	122.19	631
ВОДООТВЕДЕНИЕ			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	2 (d=100-общ., d=100-общ.)	3 (d=100-общ., d=150-общ., d=150-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
От питьевой воды			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	122.19 (100%)	631 (100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ПАРИКМАХЕРСКАЯ ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 8, ЛИТ. А ПОМ.2Н (ПРЕСНЯКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ)	-
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
От горячей воды			
18	Источник горячего водоснабжения	-	-
19	Наличие средств измерений	-	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	122.19	631
24	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	122.19	631

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для договора

25	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	1852.4 / 22228.8	9565.96 / 114791.52
----	--	------------------	------------------------

Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 18 к договору от _____ г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	9	10
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	ПОЛОЗОВА УЛ., Д 3, лит.А	ПОЛОЗОВА УЛ., Д 7, лит.А
4	Тариф	население	население
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (50)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	40 (04.05.2007)	40 (04.05.2007)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ "БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ" ПОЛОЗОВА УЛ., Д 3 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ПЕТРОГРАДСКИЙ")	ОФИС ПОЛОЗОВА УЛ., Д 7, Б/КВ 1 (ЗАО "ЭТИМ")
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	1085.59	320.52
ВОДООТВЕДЕНИЕ			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	4 (d=130-общ., d=130-общ., d=130-общ., d=130-общ.)	2 (d=130-общ., d=130-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
От питьевой воды			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	1085.59 (100%)	320.52 (100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ "БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ" ПОЛОЗОВА УЛ., Д 3 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ПЕТРОГРАДСКИЙ")	ОФИС ПОЛОЗОВА УЛ., Д 7, Б/КВ 1 (ЗАО "ЭТИМ")
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
От горячей воды			
18	Источник горячего водоснабжения	-	-
19	Наличие средств измерений	-	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес,	-	-

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 Филиал «Центр по работе с абонентами»
 Для
 договоров

	абонент, источник)		
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	1085.59	320.52
24	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	1085.59	320.52
25	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	16457.54 / 197490.48	4859.08 / 58308.96

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров

АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1670

" " 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 7, лит.А, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	50	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 7, лит.А	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62, 336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

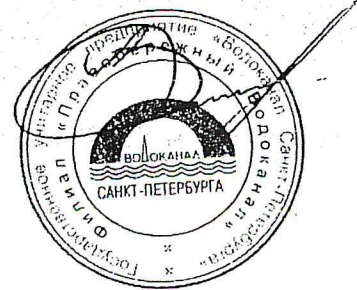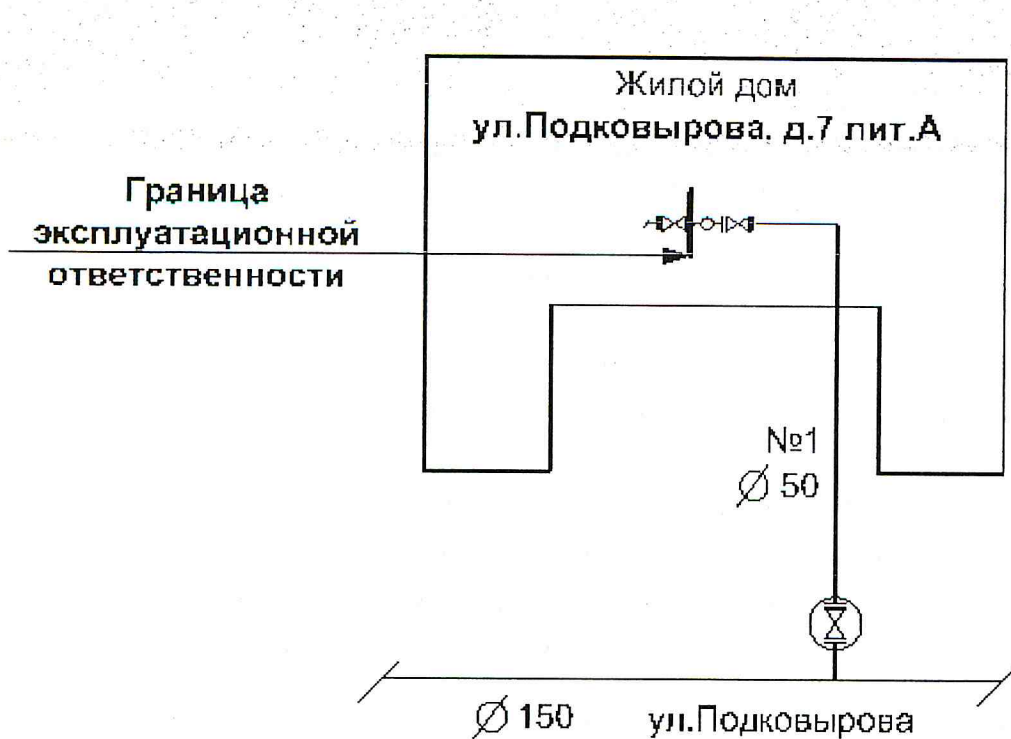

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова И.Р. Ващилова

Исполнитель: Пискарева А.Ю.

МП Предприятия



От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова Л.Н. Якимова



МП Абонента

АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1671

" " 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 8, лит.А, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	110-100	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 8, лит.А	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62, 336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

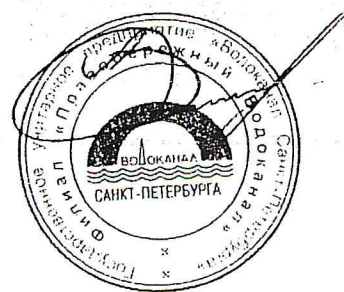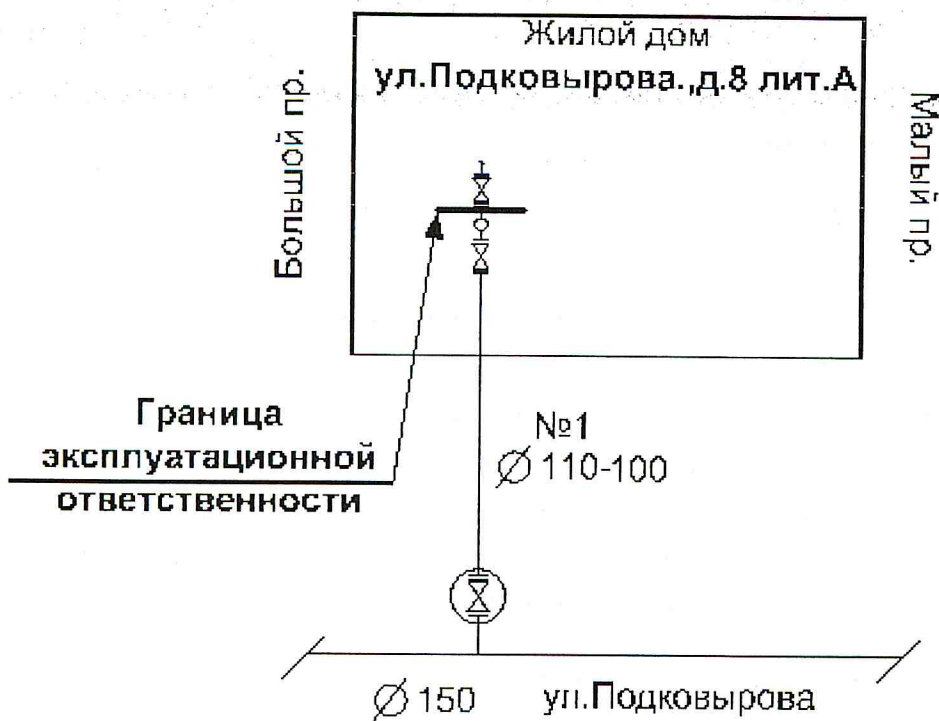

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

От Абонента

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова И.Р. Ващилова

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова Л.Н. Якимова



Исполнитель: Пискарева А.Ю.

АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1672

" " 200_г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 43А, лит.А, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	50	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 43А, лит.А	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62, 336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

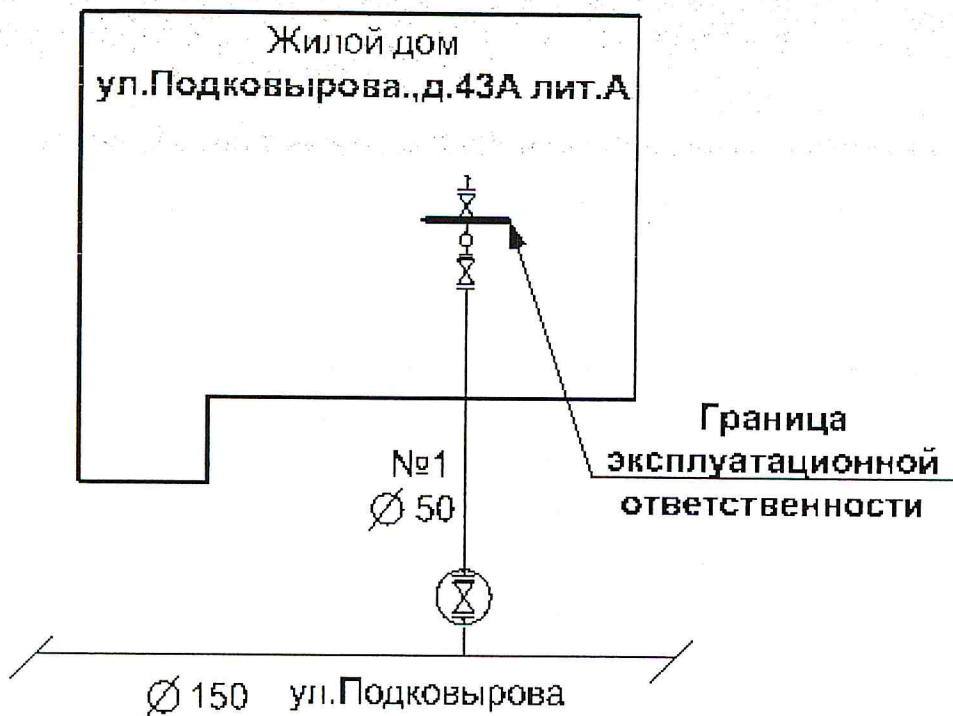

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

От Абонента

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Л.Н. Якимова Л.Н. Якимова

"Центр по работе с абонентами" И.Р. Ващилова

И.Р. Ващилова

МП Предприятия

Исполнитель: Пискарева А.Ю.

Исполнитель: Пискарева А.Ю.



АКТ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1686

" " 200_г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12, лит.А, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	50	197101, СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12, лит А	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62, 336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

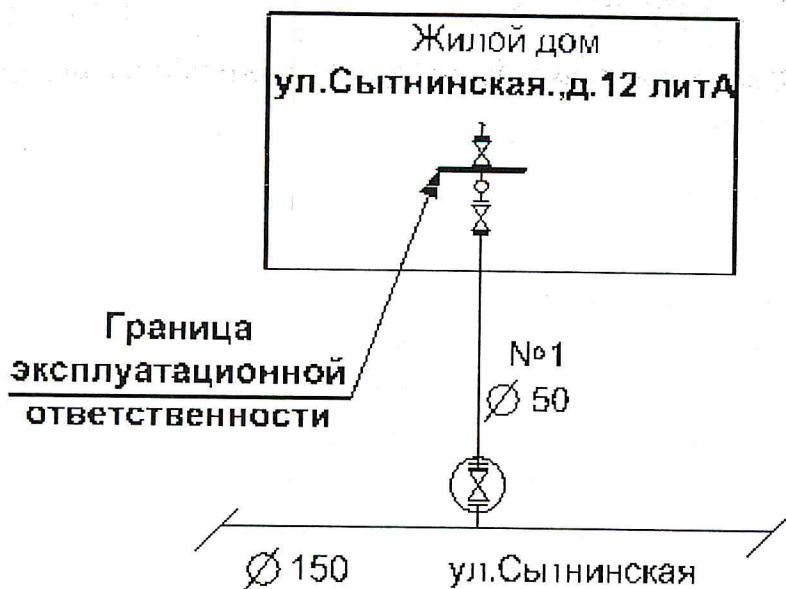

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

"Центр по работе с абонентами" И.Р. Ващилова



Исполнитель: Пискарева А.Ю.

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова



МП Абонента

АКТ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1673

" " 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ПОЛОЗОВА УЛ., Д 3, лит.А, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	50	193136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 3, лит.А	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"



Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62, 336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

Граница
эксплуатационной
ответственности

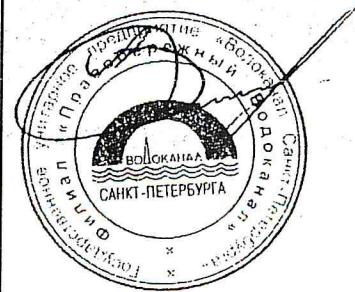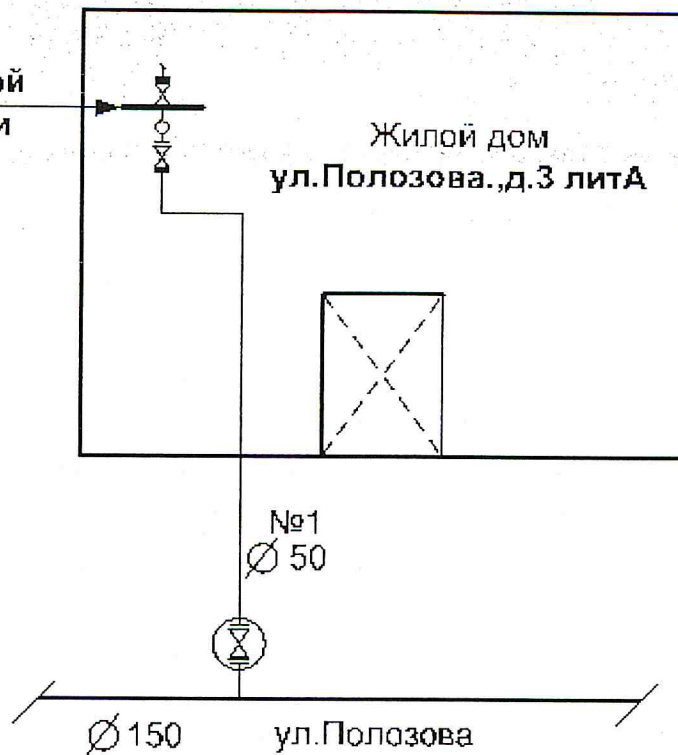

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

От Абонента

по доверенности № 01-30-436/08 от
19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-
договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1
Петроградского района"

Л.Н. Якимова



МП Предприятия

МП Абонента

Исполнитель: Пискарева А.Ю.



АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1674

" " 200_г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ПОЛОЗОВА УЛ., Д 7, лит.А, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	50	197136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 7, литА	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62, 336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

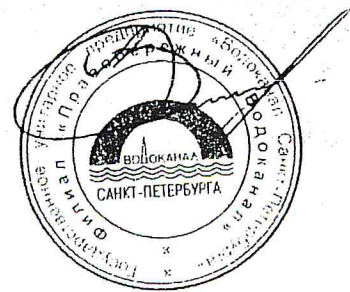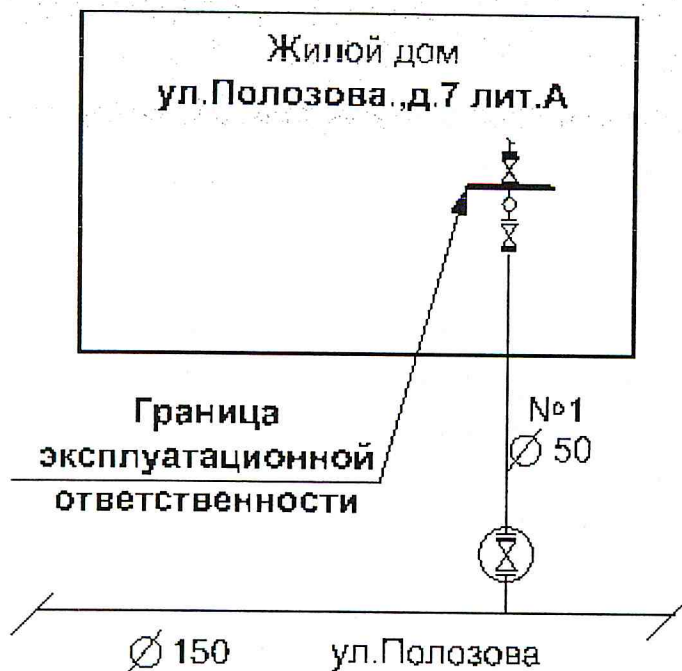

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

От Абонента

по доверенности № 01-30-436/08 от
19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-
договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1
Петроградского района"

Л.Н. Якимова



МП Предприятия



МП Абонента

Исполнитель: Пискарева А.Ю.

АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1654

" " 200_г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, лит.А, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	50	197101, КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62, 336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

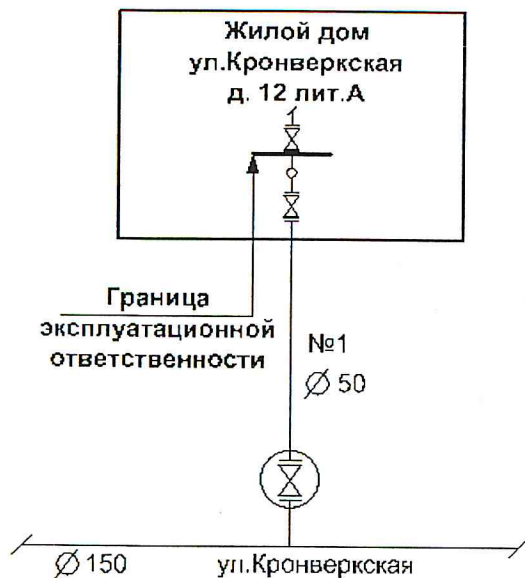

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

От Абонента

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Л.Н. Якимова Л.Н. Якимова

"Центр по работе с абонентами"

И.Р. Вашилова И.Р. Вашилова



МП Предприятия

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43



Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 18 к договору от _____ г. № 03-85077/10-ЖК
на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	11	12
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	ПОЛОЗОВА УЛ., Д 9, лит.А	СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12, лит.А
4	Тариф	население	население
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (50)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	30 (17.07.2006)	40 (11.05.2007)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	-	МАГАЗИН СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12, КВ.2 (ПОКРОВСКИЙ АРТУР АЛЬБЕРТОВИЧ); ФИЛИАЛ №1879/078 СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12, ЛИТ.А, ПОМ.1Н (ОАО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ); МАГАЗИН СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12, ЛИТ.А, ПОМ.4Н (КАЧАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ)
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	445.67	301.32
ВОДООТВЕДЕНИЕ			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	2 (d=130-общ., d=130-общ.)	2 (d=100-общ., d=100-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
От питьевой воды			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	445.67 (100%)	301.32 (100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	-	МАГАЗИН СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12, КВ.2 (ПОКРОВСКИЙ АРТУР АЛЬБЕРТОВИЧ); ФИЛИАЛ №1879/078 СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12, ЛИТ.А, ПОМ.1Н (ОАО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ); МАГАЗИН СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12, ЛИТ.А, ПОМ.4Н (КАЧАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ)
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
От горячей воды			
18	Источник горячего водоснабжения	-	-
19	Наличие средств измерений	-	-

20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	445.67	301.32
24	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	445.67	301.32
25	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	6756.36 / 81076.32	4568.02 / 54816.24

Подписи сторон

Предприятие:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

"Центр по работе с абонентами"

И.Р. Ващилова

И.Р. Ващилова



М.П.

Абонент:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис
№1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

М.П.



АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1661

" " 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ПОЛОЗОВА УЛ., Д 9, лит.А, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	50	197136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 9	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62, 336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

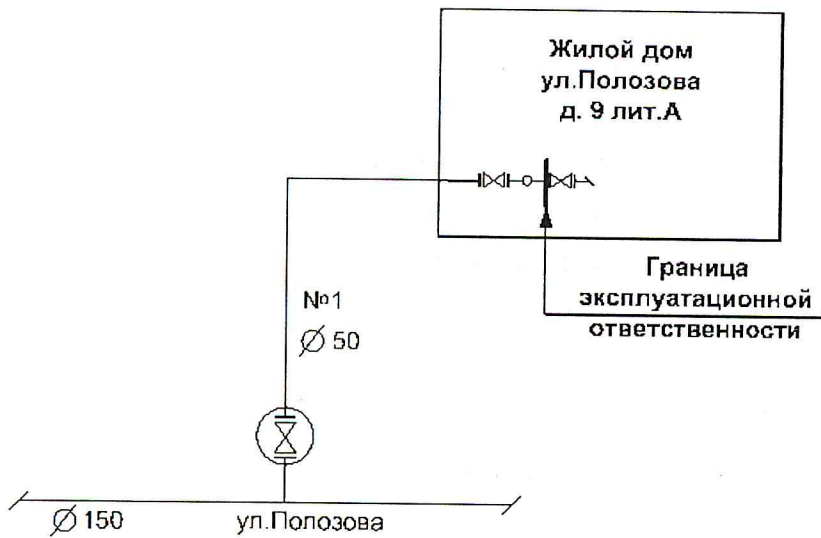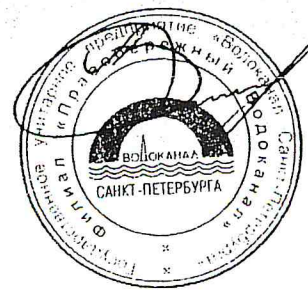

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

От Абонента

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"
И.Н. Якимова



МП Предприятия

МП Абонента

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

АКТ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1662

" " 200_г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ПОЛОЗОВА УЛ., Д 21, лит.А, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	50	197136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 21	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

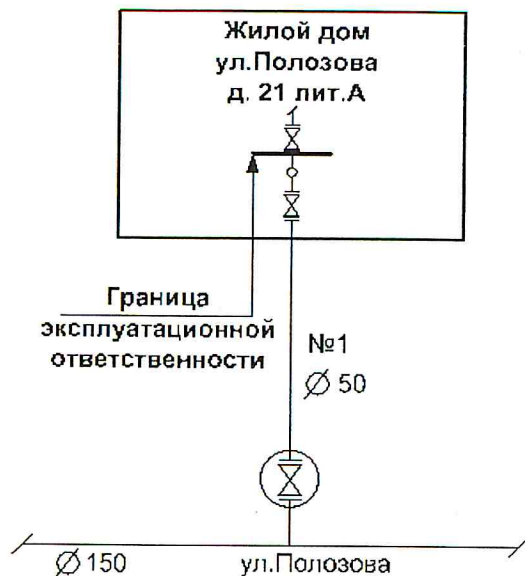

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова И.Р. Ващилова

И.Р. Ващилова

МП Предприятия

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова Л.Н. Якимова



МП Абонента

АКТ разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7777 от " " 200 г.

И ДОМ _____
ОБЫРОВА УЛ., Д 7, лит. А _____
(полное наименование и адрес Абонента)


ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул.Кавалергардская, д.42

ударственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе
ла ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родимировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с
стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое (ая, -ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны,
зующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной
изации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код с/абон.	№ вып. с/аб.	Ø вып.
				Вид кан. сети	Ø сети	Владе- лец сети				
100	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 7	3		общесп. внутриквартальная сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 7	5		общесп. внутриквартальная сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			

количество выпусков: 2 шт.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров

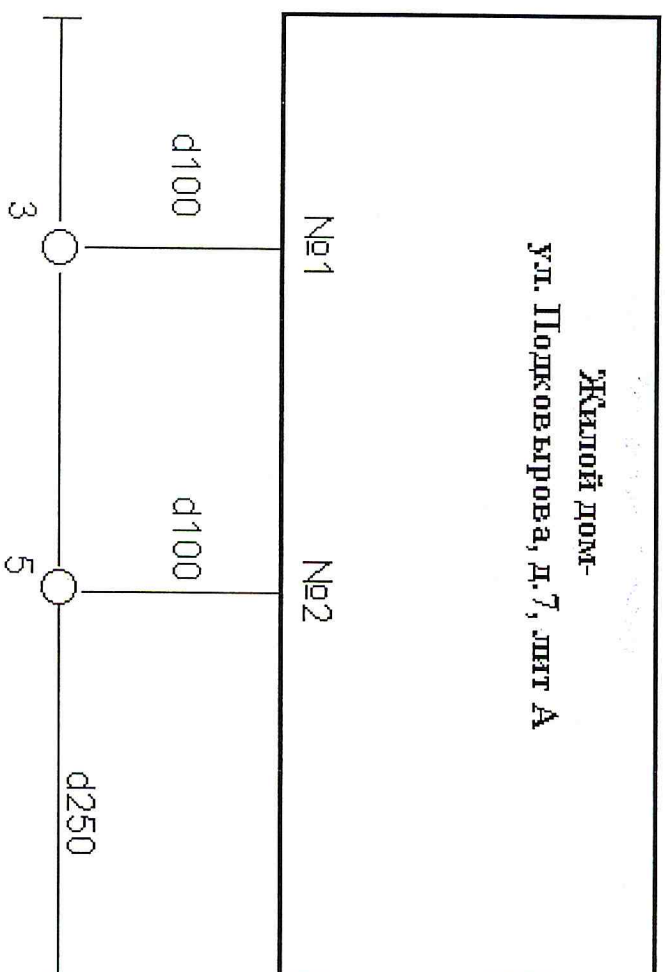

ТУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
дозозорос

а эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт № 3.7777.

авлен по исполнительной документации ПЭУ "Северо-Запад".

ание:

щий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента. ствитель в течение срока действия Договора от _____ № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

едприятия:

зренности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

ьник Управления по расчетно-договорной

е филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

о по работе с абонентами"

 И.Р. Вашилова

(должность, Ф.И.О., подпись)



терехный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1

итель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

От Абонента: _____
Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



АКТ
разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.7778 от " " 200 г.

И ДОМ

(полное наименование и адрес Абонента)

ОБЫРОВА УЛ., Д 8, ЛИТ. А

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д. 42


ударственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе
ла ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с
стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое (ая, -ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны,
зующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной
изации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод				Наименование субабонента по водоотведению	Код сабон.	№ вып. слаб.	Ø вып.
				Вид кан. сети	Ø сети	Владе- лец сети	Бассейн канализования				
100	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 8	221		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ				
100	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 8	221		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ				

количество выпусков: 2 шт.



ул. Подковырова

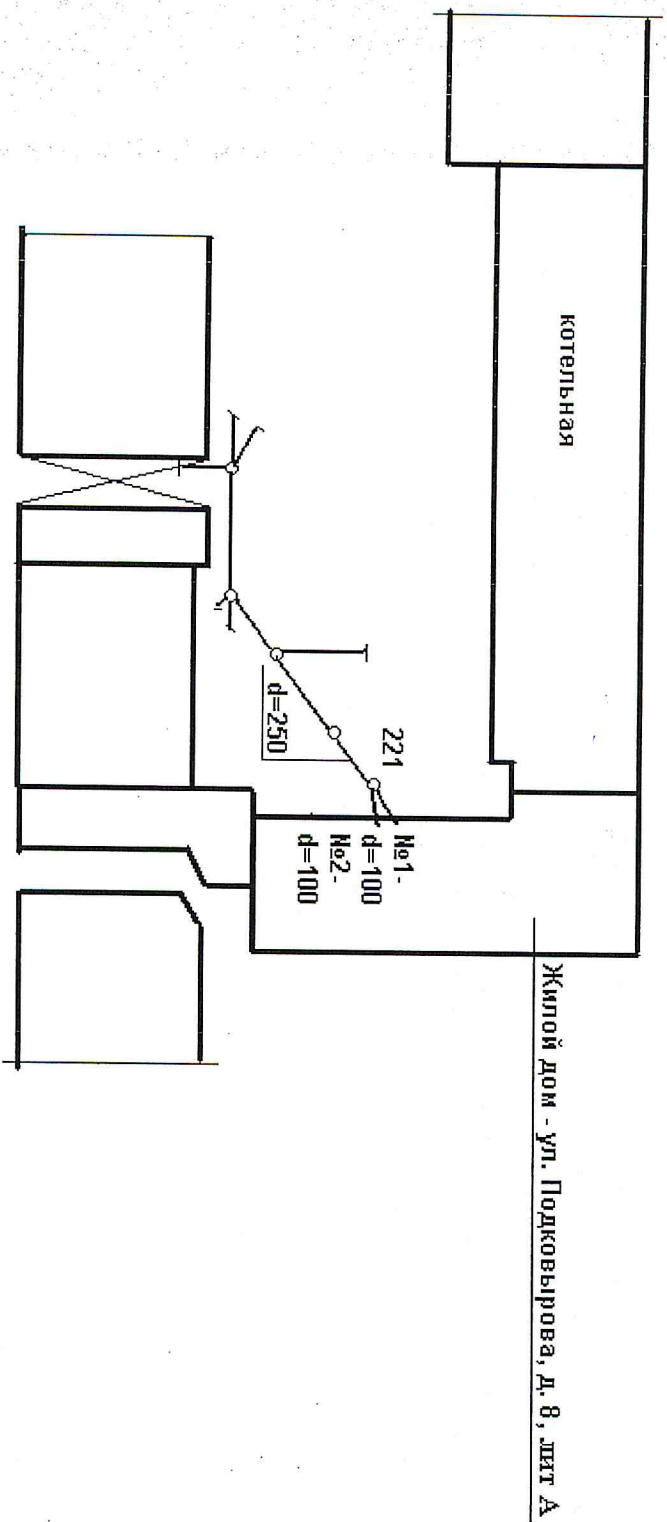

ТУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Д.И.
Дозаборов

за эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
анализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт № 3.7778.
авлен по исполнительной документации ПЗУ "Северо-Запад".

ание:

ций Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
ствителен в течение срока действия Договора от _____ № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

дприятия:

еренности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
ьник Управления по расчетно-договорной
з филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
о по работе с абонентами"

И.Р. Ващилова
(должность, Ф.И.О., подпись)



От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



бережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1

итель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

АКТ разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7779 от " " 200_ г.

ГП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д. 42

ИДом
ЗВЫРОВА УЛ., Д 43А, лит. А

ударственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе
ла ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родионовны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с
стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны,
зующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной
изации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код с/аб.	№ вып. с/аб.	Ø вып.
				Вид кан. сети	Ø сети	Владе- лец сети	Бассейн канализования			
100	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 43А	8		общесп. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 43А	3		общесп. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 43А	3		общесп. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197136, ПОДКОВЫРОВА УЛ., Д 43А	2		общесп. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			

количество выпусков: 4 шт.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров



Для
доходов

а эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт № 3.7779. авлен по исполнительной документации ПЗУ "Северо-Запад".

ание:

ций Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента. ствителен в течение срока действия Договора от _____ № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

едприятия:

еренности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
ьник Управления по расчетно-договорной
е филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
о по работе с абонентами"

И.Р. Вашилова
(должность, Ф.И.О., подпись)



ережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1

итель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



АКТ
разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.7781 от " " " 200 г.


ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул.Кавалергардская, д.42

ИЖС
ИНСКАЯ УЛ., Д 12, лит.А


Водоканал Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе
за ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с
стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны,
зующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной
зации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код слабон.	№ вып. слаб.	Ø вып.
				Вид кан. сети	Ø сети	Владе- лец сети				
100	197101, СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12	7		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197101, СЫТНИНСКАЯ УЛ., Д 12	10		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			

количество выпусков: 2 шт.

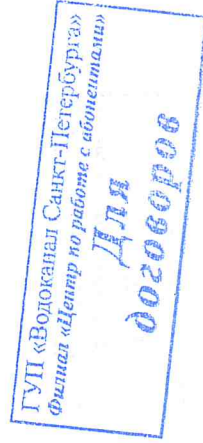

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

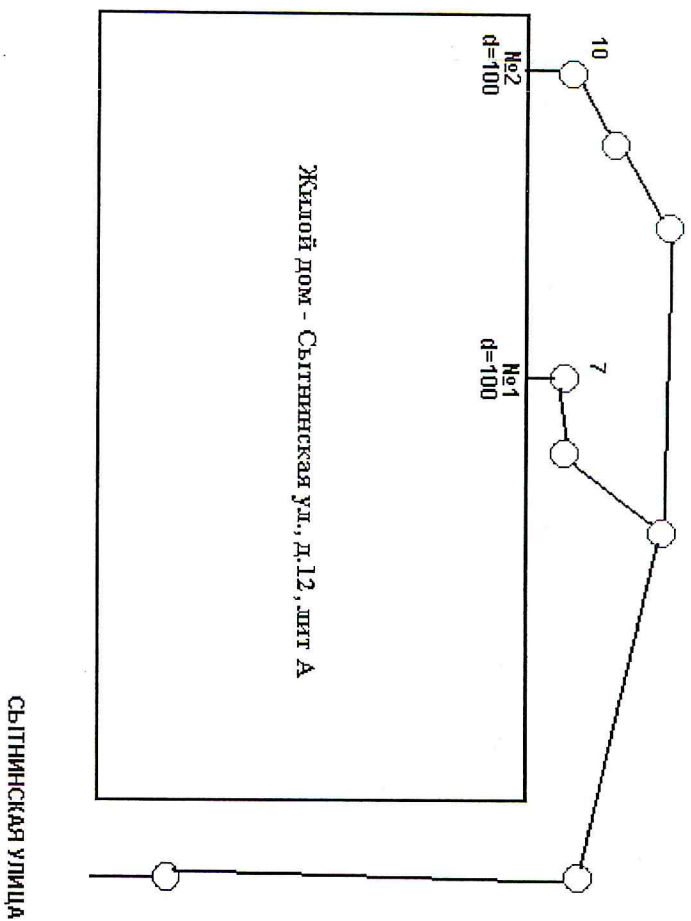

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
ДМ
договоров

а эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт № 3.7781
ставлен по исполнительной документации ПЭУ "Северо-Запад".

ание:

щий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
иствителен в течение срока действия Договора от _____ № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

едприятия:

зеренности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
ьник Управления по расчетно-договорной
е филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
р по работе с абонентами"

И.Р. Вашилова
И.Р. Вашилова
(должность, Ф.И.О., подпись)



бережный Водоканал филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1
нитель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова
Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



АКТ

разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.7783. от " " 200_ г.

ОЙ ДОМ

(полное наименование и адрес Абонента)


ЗОВОА УЛ., Д 3, лит.А

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул.Кавалергардская, Д.42


сударственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе
ала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с
й стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны,
твующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной
изации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код слабон.	№ вып. слаб.	Ø вып.
				Вид кан. сети	Ø сети	Владе- лец сети	Бассейн канализования			
130	193136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 3	9		общеспл. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
130	193136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 3	9		общеспл. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
130	193136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 3	6		общеспл. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
130	193136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 3	6		общеспл. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			

а количество выпусков: 4 шт.

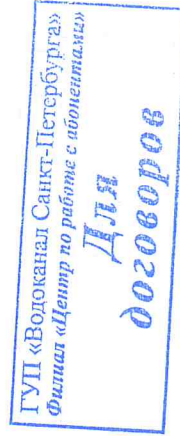

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

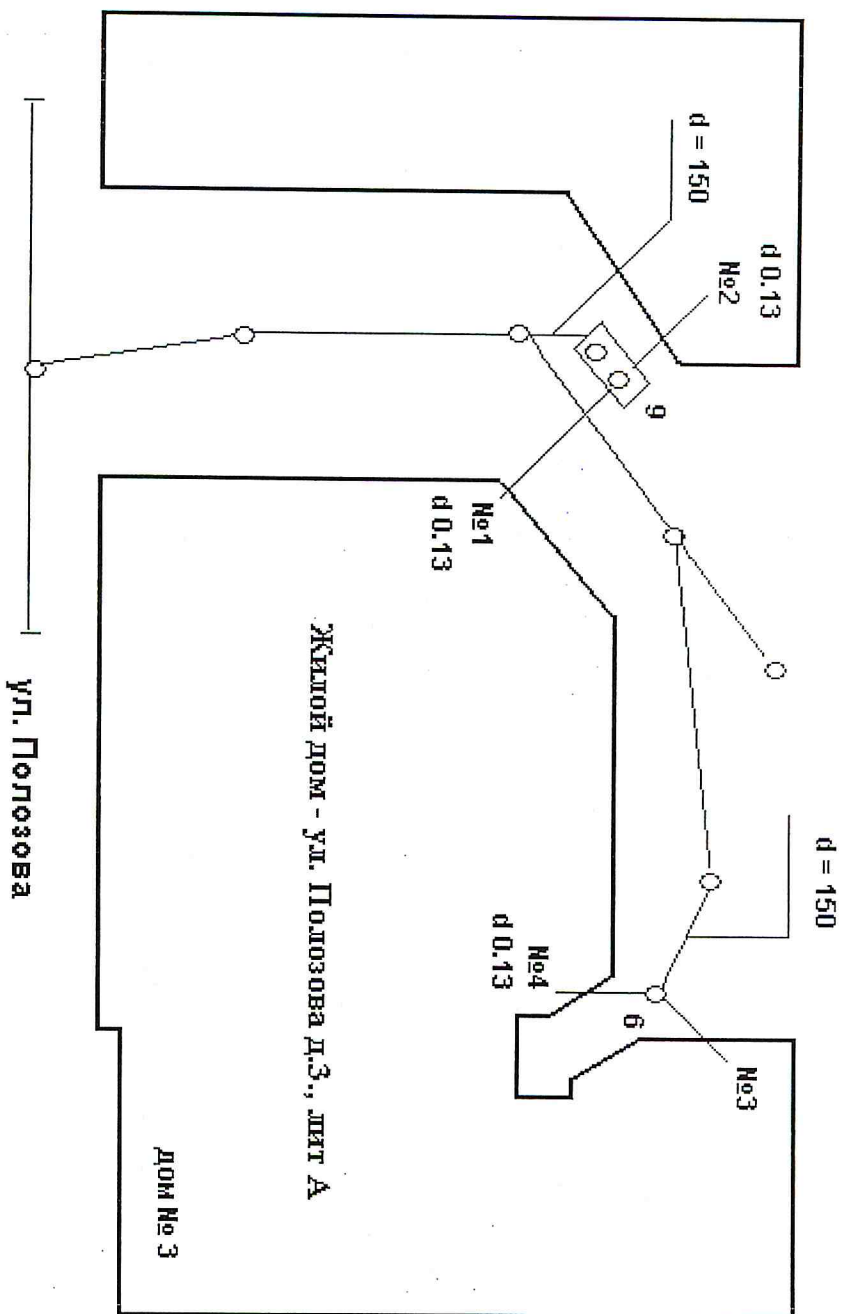

ИУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Директор
Дроздов

да эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт № 3.7783 таплен по исполнительной документации ПЗУ "Северо-Запад".

чание:

иый Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента. иствителен в течение срока действия Договора от _____ № 03-8507710-ЖК и является его неотъемлемой частью

едприятия:

веренности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

льник Управления по расчетно-договорной е филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" р по работе с абонентами"

И.Р. Ващилова

(должность, Ф.И.О., подпись)



бережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1 нитель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"


Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



ГТУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

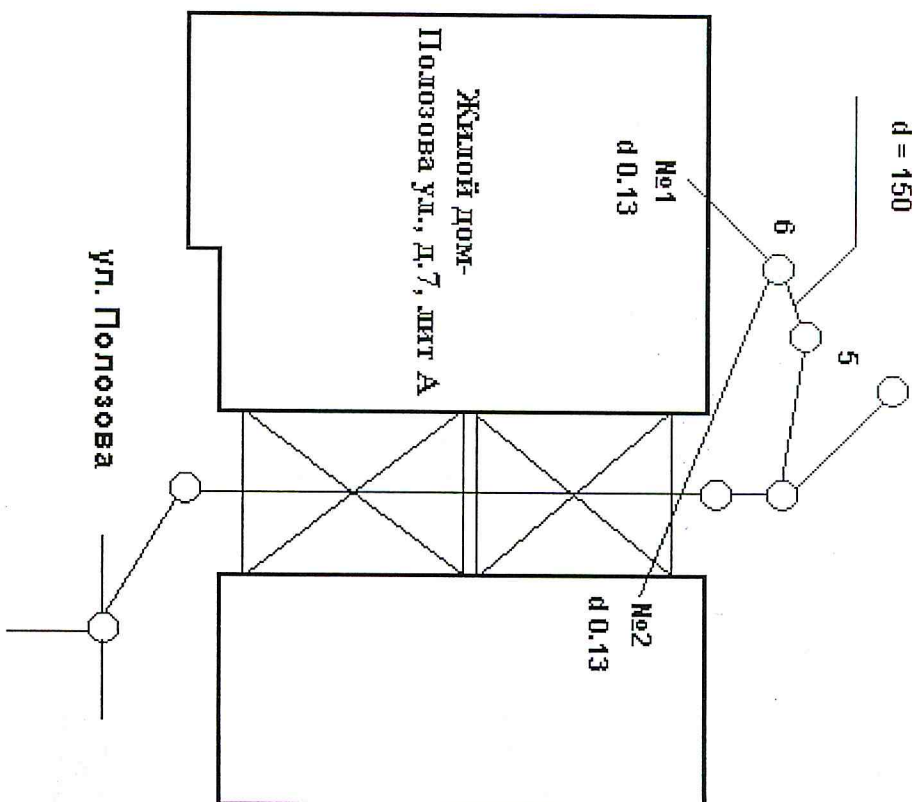

ГВП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договора

да эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт № 3.7786.

тавлен по исполнительной документации ПЗУ "Северо-Запад".

чение:

Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента. Акт вступает в течение срока действия Договора от _____ № 03-8507710-ЖК и является его неотъемлемой частью

Предприятия:

веренности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

льник Управления по расчетно-договорной

е филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

р по работе с абонентами"

И.Р. Ващилова

И.Р. Ващилова

(должность, Ф.И.О., подпись)



бережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1

нитель: Цветков А.Г., тел. 498-1313

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



АКТ разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7787 от " " 200 г.

ИД ДОМ

(полное наименование и адрес Абонента)

ВЕРХСКАЯ УЛ., Д 12, лит.А

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул.Кавалергардская, д.42

сударственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе
ала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с
и стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны,
вующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной
изации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:


Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код слаб.	№ вып. слаб.	Ø вып.
				Вид кан. сети	Ø сети	Владе- лец сети	Бассейн канализования			
100	197101, КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 12	1		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197101, КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 12	2		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197101, КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 12	3		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197101, КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 12	4		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197101, КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 12	5		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197101, КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 12	6		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197101, КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 12	7		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			

количество выпусков: 7 шт.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

ул. Воскова

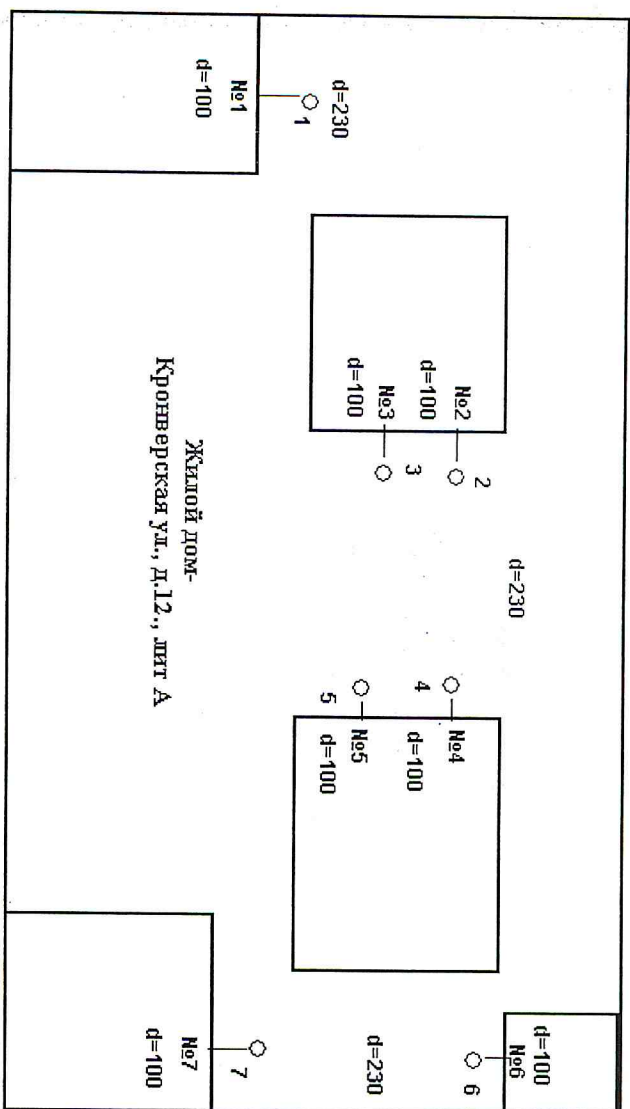

ул. Кропоткина

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 Филиал «Центр по работе с подопытными»
 Для
 дозоговоров

за эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт № 3.7787.

тавлен по исполнительной документации ПЭУ "Северо-Запад".

чание:

Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента. Акт вступает в течение срока действия Договора от _____ № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

Предприятия:

веренности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

ник Управления по расчетно-договорной

е филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

р по работе с абонентами"

 И.Р. Вашилова

(должность, Ф.И.О., подпись)



бережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1

нитель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

 Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



АКТ

разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.7788. от " " " 200_ г.

ИД ДОМ

(полное наименование и адрес Абонента)

ВЕРХСКАЯ УЛ., Д 14, лит.А


ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д.42

Задарственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе
ала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с
стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны,
вующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной
изации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код слабон.	№ вып. слаб.	Ø вып.
				Вид кан. сети	Ø сети	Владе- лец сети	Бассейн канализования			
150	197101, КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 14	7		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197101, КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 14	5		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197101, КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 14	5		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197101, КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 14	12		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197101, КРОНВЕРСКАЯ УЛ., Д 14	9		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			

: количество выпусков: 5 шт.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договора

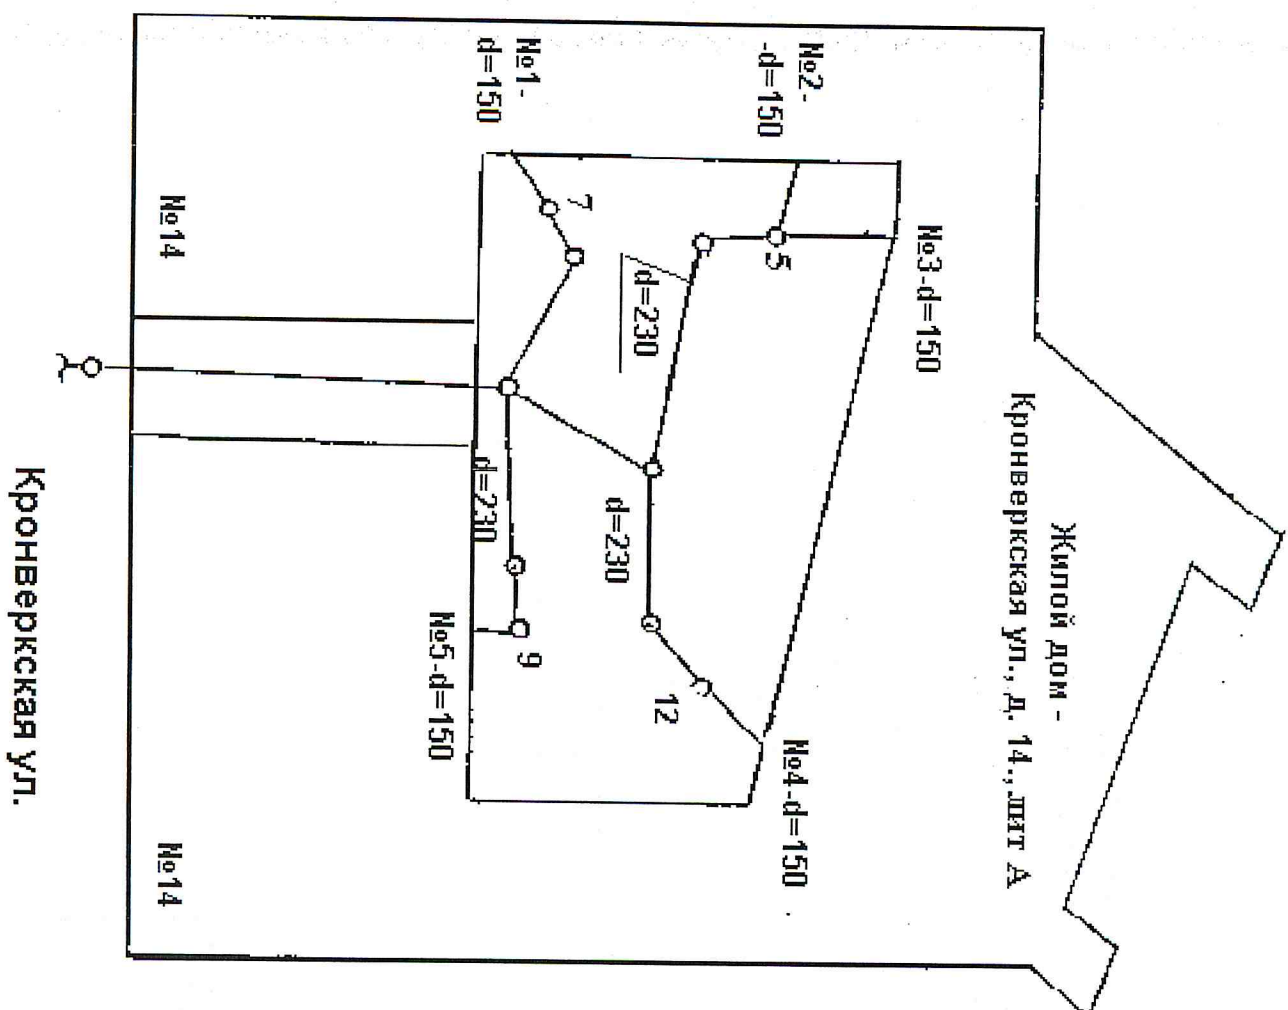

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров

а эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт № 3.7788. тавлен по исполнительной документации ПЭУ "Северо-Запад".

чение:

щий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента. йствителен в течение срока действия Договора от _____ № 03-85077110-ЖК и является его неотъемлемой частью

едприятия:

веренности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

ьник Управления по расчетно-договорной е филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" р по работе с абонентами"

И.Р. Вашилова И.Р. Вашилова

(должность, Ф.И.О., подпись)



бережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1

нитель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)



АКТ
разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.7791 от " " " 200 г.

ИД ДОМ

(полное наименование и адрес Абонента)


ЗОВА УЛ., Д 9, лит.А


ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул.Кавалергардская, д.42

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе
зла ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родимировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с
стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны,
вующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной
изации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод				Наименование субабонента по водоотведению	Код с/абон.	№ вып. с/аб.	Ø вып.
				Вид кан. сети	Ø сети	Владе- лец сети	Басейн канализования				
130	197136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 9	8		общесп. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ				
130	197136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 9	6		общесп. дворовая сеть	150	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ				

± количество выпусков: 2 шт.

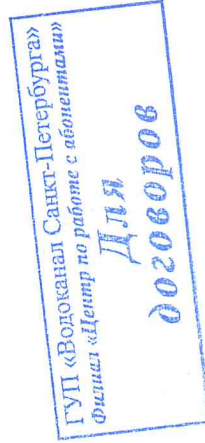

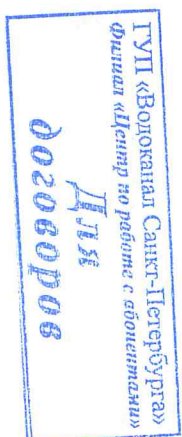

_____ № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

Управление по расчетно-договорной
е филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
а по работе с абонентами"

Дарьин

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

(должность, Ф.И.О., подпись)

M.П.

ДЛЯ
ПОДРОБОВ

Бережний Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д. 1

нитель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

АКТ разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7792 от " " 200 г.

ИД ДОМ
ЗОВА УЛ., Д 21, ЛИТ.А


(полное наименование и адрес Абонента)

ГРУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул.Кавалергардская, д.42


ударственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе
ла ГРУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с
стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны,
зующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной
изации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

Ø вып.	Адрес выпуска	№ коп. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код с/аб.	№ вып. с/аб.	Ø вып.
				Вид кан. сети	Ø сети	Владе- лец сети	Бассейн канализования			
100	197136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 21	5		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 21	9		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
150	197136, ПОЛОЗОВА УЛ., Д 21	8А		общесп. дворовая сеть	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			

количество выпусков: 3 шт.

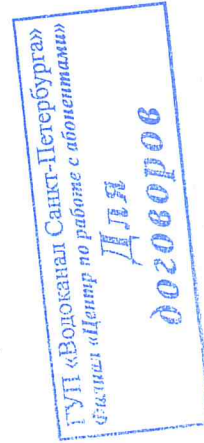

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

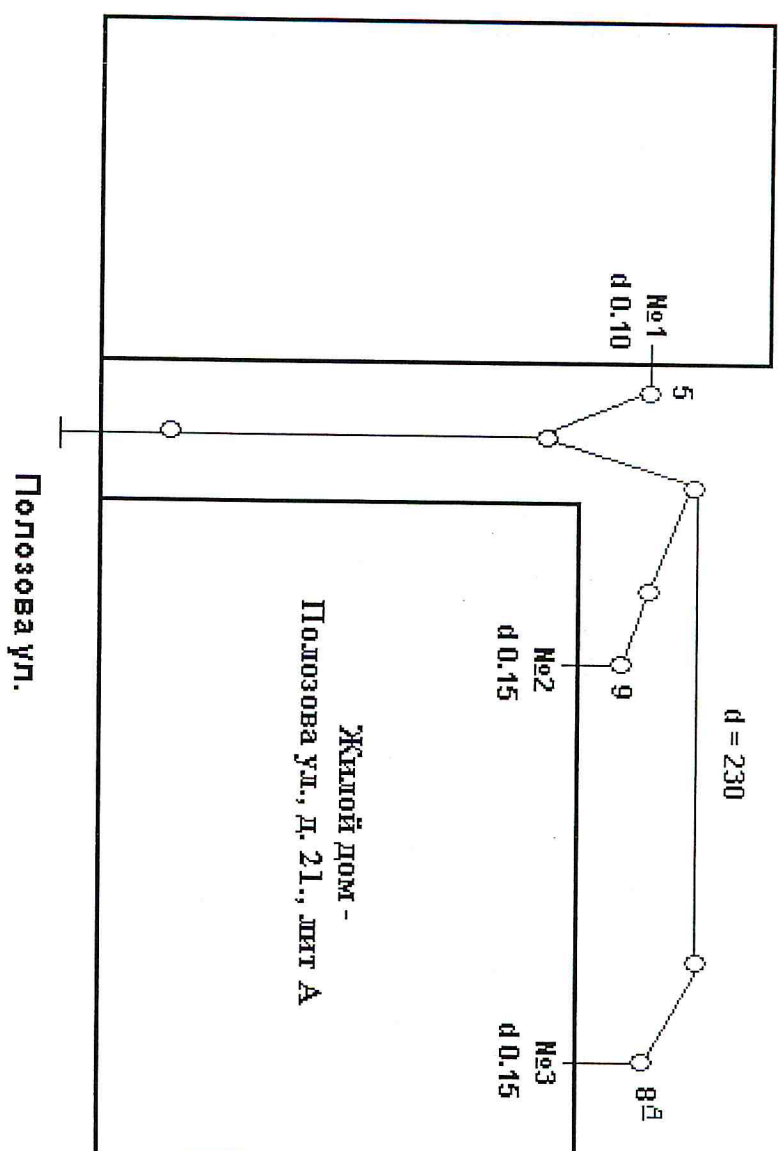

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 Филиал «Центр по работе с абонентами»
 ДИИ
 002060906

а эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт № 3.7792. авлен по исполнительной документации ПЗУ "Северо-Запад".

ание:

ций Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента. ствитель в течение срока действия Договора от _____ № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

зприятия:

еренности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
ьник Управления по расчетно-договорной
з филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
о по работе с абонентами"

Василюк

И.Р. Василюва

(должность, Ф.И.О., подпись)



ережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1
итель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)





Государственное унитарное предприятие
«ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

филиал
«ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С АБОНЕНТАМИ»

Манчестерская ул., д.1, Санкт-Петербург, 194156
Телефон/факс: (812) 702-12-98
E-mail: office_cra@vodokanal.spb.ru

ОКПО 15239349 ОГРН 1027809256254
ИНН/КПП 7830000426/780202002

Руководителю
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"

22 ОКТ 2008 № б/н

Центр по работе с абонентами «Правый берег» филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Центр по работе с абонентами» направляет в Ваш адрес проект дополнительного соглашения № 18 к договору № 03-85077/10-ЖК для заключения.

Дополнительное соглашение должно быть подписано руководителем Вашей организации, действующим на основании Устава.

Первый и второй экземпляры дополнительного соглашения необходимо вернуть в Центр по работе с абонентами «Правый берег» филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Центр по работе с абонентами» **в 30-ти дневный** срок со дня получения для его регистрации.

Графа дата «_____» _____ 2008 г. на первом листе дополнительного соглашения будет заполнена ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» при возврате в наш адрес подписанного Вами дополнительного соглашения.

Несоблюдение указанного срока будет рассматриваться как уклонение от заключения дополнительного соглашения.

Приложение. Проект дополнительного соглашения № 18 к договору № 03-85077/10-ЖК на 44 листах в 2 экз.

Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Центр по работе с абонентами»

И.Р. Вашилова

Дополнительное соглашение в 2 экземплярах получил(а)

(должность)

(ф.и.о.)

(подпись)

22 ОКТ 2008

(дата)

тел.

факс.

АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1655

" " 200 г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 14, лит.А, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	50	197101, КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 14, лит. А	150	ЖИЛОЙ ДОМ 197101, КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 16, лит.3 (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА")	85258/50W	1	50

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62, 336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

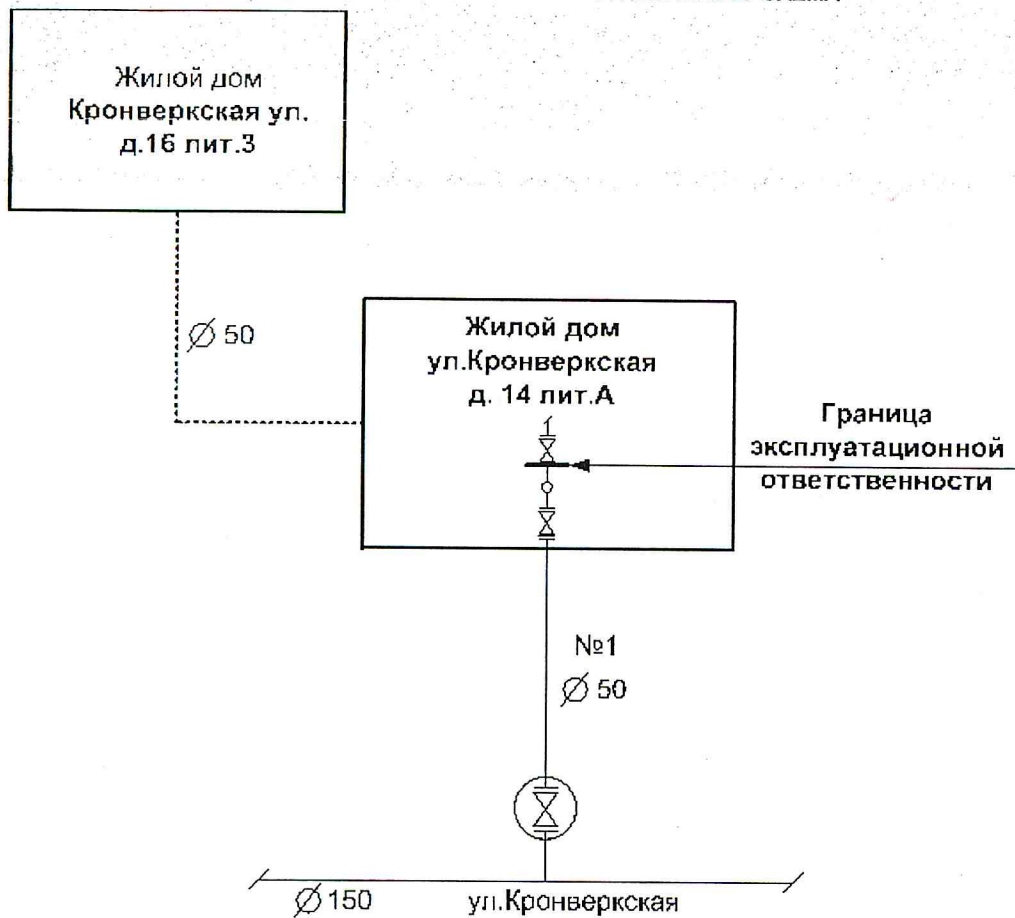

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"
Л.Н. Якимова



МП Предприятия

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43



МП Абонента

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к дополнительному соглашению № 18 к договору от _____ г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

Абонент: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"**

1	№ п/п	1	2
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92, лит. А,Б	КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, лит.А
4	Тариф	население	население
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (75)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	40 (26.04.2007)	40 (13.09.2007)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92, ПОМ.5Н ЛИТ.В (ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92, ЛИТ. Б ПОМ. 4-Н (ООО "АИРБЕТ"); СТОМАТОЛОГИЯ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92, ЛИТ Б, ПОМ. 5-Н (ООО "ИФО БАЛТ ПЛЮС"); МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92 (ООО "ХРУСТАЛЬ"); ДИСПЕТЧЕРСКАЯ, ГАРАЖ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92, ЛИТ. Б, ПОМ. 1Н,3Н (ООО "СЭФ")	МАГАЗИН СПОРТТОВАРОВ КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, ЛИТ.А, ПОМ.1Н (ЗАО "ХЛЕБ"); ОФИС КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, ЛИТ.А ПОМ.5Н (ООО "ПЕТРОКОМ"); ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, ПОМ. 9-Н, ЛИТ.А (ТАРАСОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА); ОФИС КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, Б/КВ.39 (АПАЛЬКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА); ОФИС КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, Б/КВ.49 (ИВАНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ); МАГАЗИН КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, ЛИТ.А, ПОМ.2Н (ТОО "БРИЗ")
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	1309.15	1942.05
ВОДООТВЕДЕНИЕ			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	3. (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ.)	7 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
От питьевой воды			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	1309.15 (100%)	1942.05 (100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой	ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92,	МАГАЗИН СПОРТТОВАРОВ

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для договора

	воды (наименование, адрес, абонент)	ПОМ.5Н ЛИТ.В (ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92, ЛИТ. Б ПОМ. 4-Н (ООО "АИРБЕТ"); СТОМАТОЛОГИЯ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92, ЛИТ Б, ПОМ. 5-Н (ООО "ИФО БАЛТ ПЛЮС"); МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92 (ООО "ХРУСТАЛЬ"); ДИСПЕТЧЕРСКАЯ, ГАРАЖ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92, ЛИТ. Б, ПОМ. 1Н,3Н (ООО "СЭФ")	КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, ЛИТ.А, ПОМ.1Н (ЗАО "ХЛЕБ"); ОФИС КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, ЛИТ.А ПОМ.5Н (ООО "ПЕТРОКОМ"); ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, ПОМ. 9-Н, ЛИТ.А (ТАРАСОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА); ОФИС КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, Б/КВ.39 (АПАЛЬКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА); ОФИС КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, Б/КВ.49 (ИВАНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ); МАГАЗИН КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д 12, ЛИТ.А, ПОМ.2Н (ООО "БРИЗ")
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
От горячей воды			
18	Источник горячего водоснабжения	-	-
19	Наличие средств измерений	-	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	1309.15	1942.05
24	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	1309.15	1942.05
25	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	19846.72 / 238160.64	29441.48 / 353297.76

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров

АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1669

" " 200_г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92, лит. А,Б, осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	75	197022, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92, лит. А,Б	300				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62, 336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

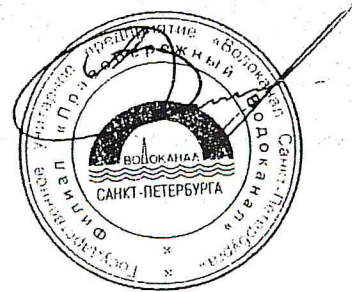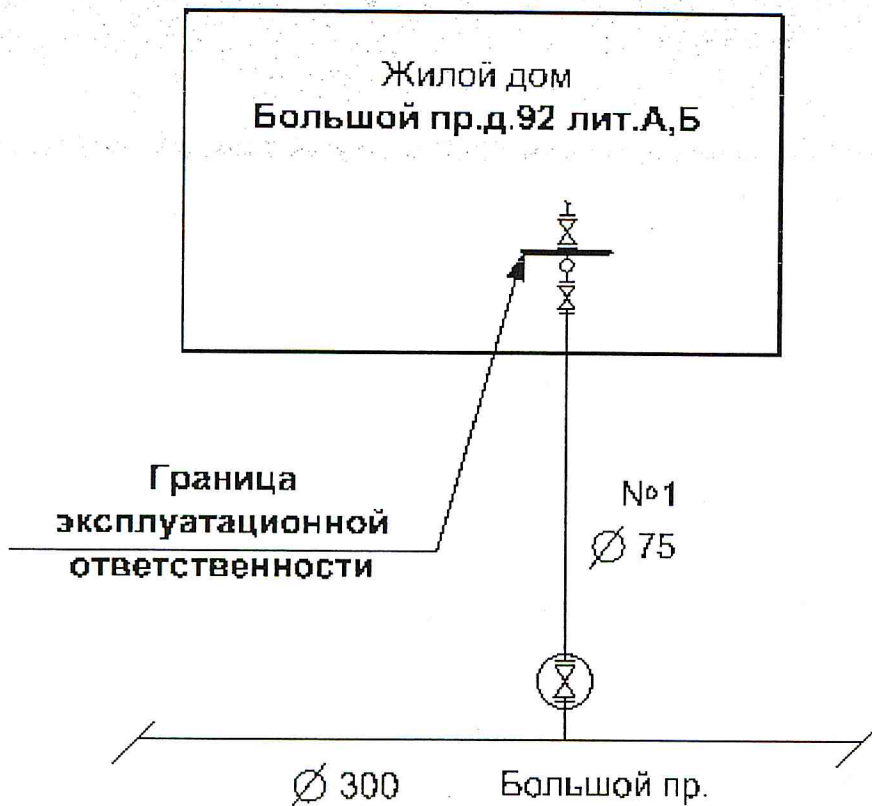

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

От Абонента

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Л.Н. Якимова

"Центр по работе с абонентами" И.Р. Ващилова



МП Абонента

Исполнитель: Пискарева А.Ю.

за эксплуатацию ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
анализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт № 3.7776.
авлен по исполнительной документации ПЗУ "Северо-Запад".

ание:

ций Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
ствителен в течение срока действия Договора от _____ № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

зприятия:

еренности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
ьник Управления по расчетно-договорной
з филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
о по работе с абонентами"

И.Р. Ващилова

И.Р. Ващилова
(должность, Ф.И.О., подпись)



перечный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д.1
итель Цветков А.Г. тел. 498-1313

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

Л.Н. Якимова
(должность, Ф.И.О., подпись)



АКТ

разграничения ответственности сторон по сетям канализации

№ 3.7776 от " " 200 г.

И ДОМ

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул.Кавалергардская, д.42

(полное наименование и адрес Абонента)


ЦОЙ П.С. ПР., Д 92, лит. А, Б

ударственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе
ла ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с
сторонны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны,
зующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной
зации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код слаб.	№ вып. слаб.	Ø вып.
				Вид кан. сети	Ø сети	Владе- лец сети				
100	197022, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92	7		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197022, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92	7		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			
100	197022, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 92	5		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЗРАЦИИ			

количество выпусков: 3 шт.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров

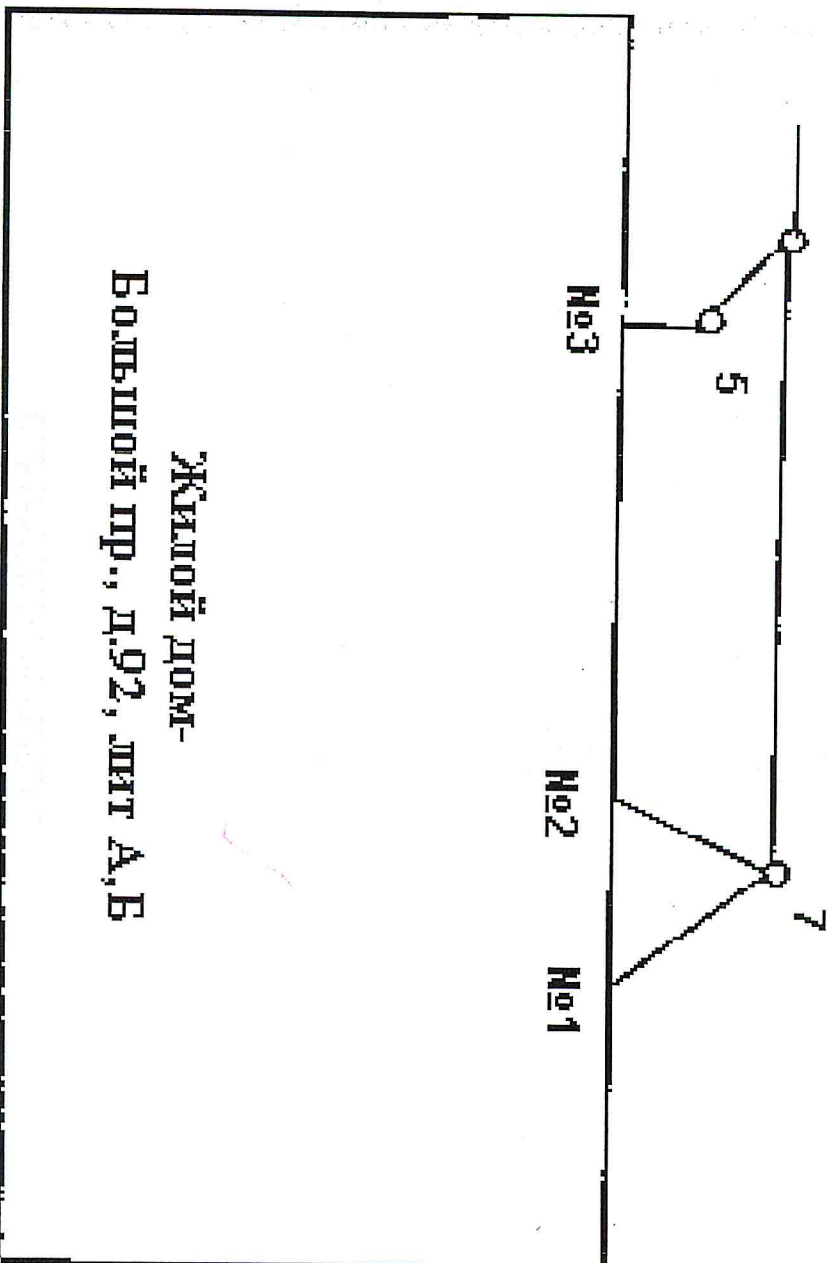

БОЛЬШОЙ ПР.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по району с административным»

*Для
дозозов*