

Регистрация договоров

Вх. № 1694

«21 Ноя 2008

200

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору от "24 Сентябрь 2008 г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

Санкт-Петербург

"21" Ноя 2008 200

Государственное Унитарное Предприятие "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008, с одной стороны, **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"**, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от г. № 03-85077/10-ЖК (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Включить в Договор объект(-ы), указанный(-ые) в **приложении №1** к настоящему дополнительному соглашению (далее по тексту - **приложение №1**), расположенный(-ые) по адресу(-ам), указанному(-ым) в **приложении №1**.

2. Предприятие обязуется дополнительно обеспечивать Абонента по указанному(-ым) в **приложении №1** объекту(-ам) питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным государственными стандартами, санитарными правилами и нормами, в объеме **328680.66 куб.м/год; 27390.055 куб.м/мес.**, ориентировочно.

3. Отпуск питьевой воды объекту(-ам) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, осуществляется из системы водоснабжения Предприятия по вводу(-ам) диаметром, указанным в **приложении №1**.

К водопроводным сетям объекта(-ов) Абонента, указанных в **приложении №1**, присоединены субабоненты (на момент заключения настоящего дополнительного соглашения), указанные в **приложении №1**.

4. Учет количества израсходованной питьевой воды по объекту(-ам) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, производится по показаниям средств(-а) измерений диаметром, указанным в **приложении №1**, установленных(-ого) по адресу(-ам), указанным в **приложении №1**.

5. Предприятие обязуется дополнительно принимать в систему канализации Предприятия сточные воды от объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, в количестве **419906.16 куб.м/год; 34992.18 куб.м/мес.**, ориентировочно, в соответствии с действующими нормативными требованиями, утвержденными в установленном порядке.

6. Прием сточных вод от объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, производится в систему канализации Предприятия по выпуску(-ам), диаметром, указанному(-ым) в **приложении №1**.

К канализационным сетям объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, присоединены субабоненты (на момент заключения настоящего дополнительного соглашения), указанные в **приложении №1**.

7. Учет количества сбрасываемых сточных вод от объекта(-ов) Абонента, указанных в **приложении №1**, производится по показаниям средств(-а) измерений диаметром, указанным в **приложении №1**, установленных(-ого) по адресу(-ам), указанным в **приложении №1**.

8. При временном отсутствии средств измерений сточных вод на срок, согласованный с Предприятием, учет количества сточных вод, сбрасываемых в систему канализации Предприятия объектом(-ами) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, производится следующим образом:

8.1. по отведению сточных вод от использования питьевой воды, получаемой из системы водоснабжения Предприятия - в соответствии с **приложением №1**.

8.2. по отведению сточных вод от использования горячей воды - в соответствии с **приложением №1**.

Объем сбрасываемых сточных вод от использования горячей воды определяется по показаниям средств измерений горячей воды.

При отсутствии средств измерений горячей воды расчетный расход горячей воды для объектов, относящихся к жилищному фонду, устанавливается 150 литров на человека в сутки на период установки Абонентом средств измерений сточных вод, согласованный с Предприятием. При представлении Абонентом справки, заверенной паспортной службой, о количестве проживающих граждан объем сточных вод от использования горячей воды корректируется без дополнительного согласования и оформления сторонами.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для  
договоров

страница 1

**9.** Расчеты Абонента с Предприятием по настоящему дополнительному соглашению по объектам, относящимся к жилищному фонду и указанным в **приложении №1**, за отпущенную ему питьевую воду и принятые от него сточные воды производятся по тарифам, устанавливаемым органами исполнительной власти Санкт-Петербурга.

**10.** Ориентировочно, сумма по настоящему дополнительному соглашению составляет **5674288.2 руб./год** (пять миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь рублей 20 копеек), **472857.35 руб./мес.** (четыреста семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 35 копеек) без налога на добавленную стоимость с учетом тарифа, действующего на момент заключения настоящего дополнительного соглашения.

Сумма по настоящему дополнительному соглашению корректируется в зависимости от фактического водопотребления и водоотведения Абонента и изменения тарифов без дополнительного согласования и оформления сторонами.

**11.** Ответственным лицом за обеспечение надлежащего содержания помещения, сохранность оборудования узлов учета, целость пломб на средствах измерений и задвижках на обводных линиях является:

**12.** Стороны устанавливают, что условия настоящего дополнительного соглашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения настоящего дополнительного соглашения, с 01.07.2008.

**13.** При расчетах с Абонентом по условиям настоящего дополнительного соглашения Предприятие учитывает оплату, произведенную Абонентом по объектам, указанным в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению, по платежным документам, выставленным Абоненту Предприятием по указанным объектам в соответствии с письмом Предприятия № 55/10-22-813/08 от 24.07.2008 по факту пользования услугами по отпуску питьевой воды и приему сточных вод и Соглашением № Ф 1/1 от 01.09.2008 о расчетах за услуги водоснабжения и водоотведения, оказанные ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

**14.** Абоненту рекомендовано в течение одного года с момента заключения настоящего дополнительного соглашения обратиться в Управление по работе с Заказчиками и Абонентами филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" (ул. Манчестерская, д.1, тел. 294-18-79) для оформления Согласований присоединения к системам коммунального водоснабжения и канализации объектов, указанных в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

До оформления указанной разрешительной документации Предприятие не несет ответственности за неисполнение пунктов 2 и 5 настоящего дополнительного соглашения по указанным объектам.

**15.** По вопросу установки и освидетельствования средств измерений расхода питьевой воды на объекте ЖИЛОЙ ДОМ, расположенном по адресу: САБЛИНСКАЯ, д.5/21, ЛИТ.А, Абоненту рекомендовано обратиться в ЗАО "Водоканал - Центр измерений" (ул. Комсомола, д.19, тел.540-19-80, факс 540-01-39). До установки и освидетельствования средства измерений расхода питьевой воды, расчеты с Абонентом за отпущенную указанным объектам питьевую воду будут производиться исходя из объемов, указанных в Приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

**16.** Расчеты Предприятия с субабонентами - пользователями встроенных нежилых помещений, указанными в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению, за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды, производятся по договорам, заключенным между ними. При этом из общего объема питьевой воды, потребляемой жилым домом в целом вычитается объем питьевой воды субабонентов, указанных в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

**17.** Абонент обязан представить Предприятию копии договоров (в полном объеме), заключенных с теплоснабжающей организацией в течение семи дней с момента их заключения.

**18.** Настоящее дополнительное соглашение признается заключенным, в момент его получения Предприятием от Абонента, который подписал и заверил его печатью.

Срок действия настоящего дополнительного соглашения устанавливается на срок действия Договора.

**19.** По вопросам, не оговоренным в настоящем дополнительному соглашении, Абонент и Предприятие обязуются руководствоваться условиями Договора.

**20.** Изменение и расторжение настоящего дополнительного соглашения возможны по соглашению сторон, которое оформляется в письменной форме, а при отсутствии соглашения сторон изменение и расторжение настоящего дополнительного соглашения производится в порядке, предусмотренным действующим законодательством.


Предложение об изменении или расторжении настоящего дополнительного соглашения рассматривается сторонами в тридцатидневный срок.

**21.** Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора "Водоканал Санкт-Петербурга"

Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для  
договоров

# СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

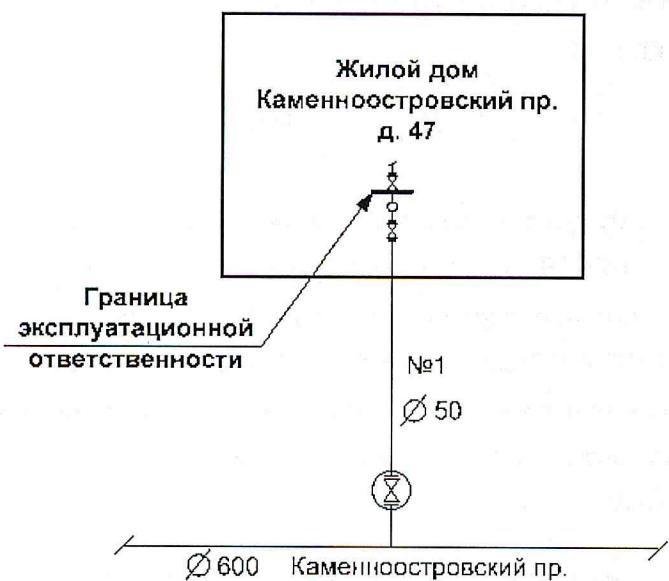

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
П.А. Чупраков

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"  
Л.Н. Якимова

МП Абонента



**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1364

"\_\_\_" 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., д 47, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

*Питьевая вода*

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	197022, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., д 47	600				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1366

"\_\_\_" \_\_\_\_ 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, Лит.А, Б , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

**Питьевая вода**

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	90	197022, ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., д 5	300				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

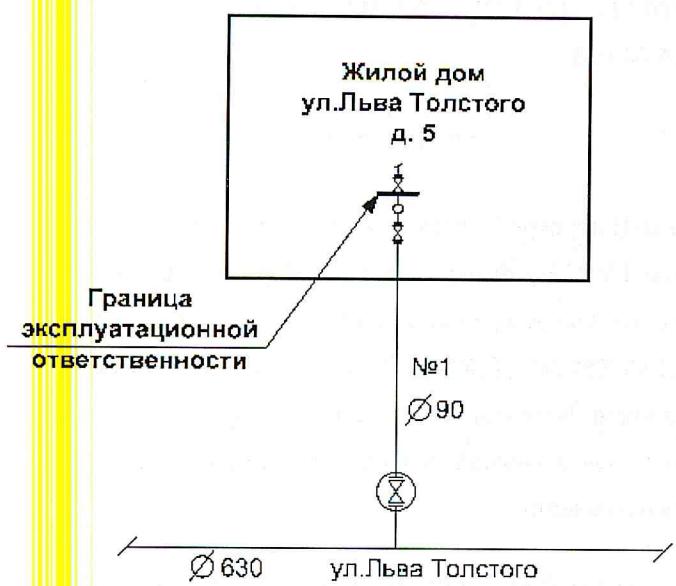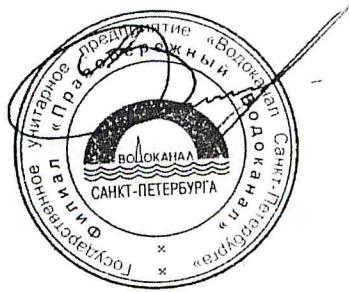

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
П.А. Чупраков

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"  
Л.Н. Якимова

МП Абонента



МП Предприятия

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43



Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 1 к договору от г. № 03-85077/10-ЖК  
на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	3	4
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 21, Лит.А, Лит.Б	БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 24, Лит.А
4	Тариф	население	население
<b>ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ</b>			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (50)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	30 (06.07.2007)	40 (28.11.2005)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	КАФЕ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 21 (ООО "ЛИАНА"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 21, ЛИТ.А ПОМ.7Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 21, ЛИТ.А ПОМ.5Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 21, ЛИТ.А ПОМ.4Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 21, ЛИТ.А ПОМ.2Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 21, ЛИТ.А ПОМ.1Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 21, ЛИТ.А ПОМ.3Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 21, ЛИТ А ПОМ 6-Н (ЗАО "ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОКАПЛЕСТРУЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"); ПАРИКМАХЕРСКАЯ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 21, ЛИТ. Б, ПОМ. 1-Н (БОЛДЕЦОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА)	МАГАЗИН БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 24, БЫВ. КВ. 5 (ЗАО "БАЗИС-М"); МАГАЗИН БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 24, ЛИТ.Б ПОМ.5Н 6Н (ООО "АНТЕЙ"); МАГАЗИН БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 24, ЛИТ.А.Б.КВ.4 (ЗАО "БАЗИС-М")
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	<b>Ориентировочный объем</b>	327.39	204.82

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
Филиал «Центр по работе с абонентами»

договор

страница 7

	<b>водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес</b>		
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	7 (d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)	4 (d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
<b>От питьевой воды</b>			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	327.39 ( 100%)	204.82 ( 100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	КАФЕ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 21 (ООО "ЛИАНА"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 21, лит.А ПОМ.7Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 21, лит.А ПОМ.5Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 21, лит.А ПОМ.4Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 21, лит.А ПОМ.2Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 21, лит.Б ПОМ.2Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 21, лит.А ПОМ.1Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 21, лит.А ПОМ.3Н (АНО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ "ИСЭП"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 21, лит. А ПОМ 6-Н (ЗАО "ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОКАПЛЕСТРУЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"); ПАРИКМАХЕРСКАЯ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 21, лит. Б, ПОМ. 1-Н (БОЛДЕЦОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА)	МАГАЗИН БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 24, быв. кв. 5 (ЗАО "БАЗИС-М"); МАГАЗИН БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 24, лит.Б ПОМ.5Н 6Н (ООО "АНТЕЙ"); МАГАЗИН БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 24, лит.А.Б.КВ.4 (ЗАО "БАЗИС-М")
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
<b>От горячей воды</b>			
18	Источник горячего водоснабжения	-	-
19	Наличие средств измерений	-	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	<b>Ориентировочный объем</b>	327.39	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Филиал «Центр по работе с абонентами» <b>для</b> <b>договоров</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к дополнительному соглашению № 1 к договору от г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

Абонент: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"**

1	№ п/п	1	2
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	БАРМАЛЕЕВА УЛ., Д 7	БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, Лит.А, Лит.Б
4	Тариф	население	население

**ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ**

5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (50)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	20 (18.07.2006)	40 (23.03.2007)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ОФИС БАРМАЛЕЕВА УЛ., Д 7, Б/КВ. 1 (ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ); ОФИС БАРМАЛЕЕВА УЛ., Д 7, ЛИТ. А, ПОМ. 4-Н, 5-Н (ООО "МП ЭРА")	ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ.Б ПОМ.7-Н (ПЕТРАШЕНЬ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ); ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ А ПОМ 3-Н (ООО "ВЕСТА-ПЛЮС"); МАГАЗИН ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19 (ЗАО "МАКСИМ"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ.Б ПОМ.5-Н (ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ. А, ПОМ. 8-Н (АВТЮШЕНКО ЛЕОНИД ВАЛЕНТИНОВИЧ); КАФЕ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ. А, ПОМ. 2-Н (ЗАО "НЕВО-КУБАТ")
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	<b>Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес</b>	575.38	1185.07

**ВОДООТВЕДЕНИЕ**

13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	3 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ.)	6 (d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет

**От питьевой воды**

15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на	575.38 ( 100%)	1185.07 (100%) «ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Филиал «Центр по работе с абонентами»
----	---	----------------	---

	собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)		
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ОФИС БАРМАЛЕЕВА УЛ., Д 7, Б/КВ. 1 (ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ); ОФИС БАРМАЛЕЕВА УЛ., Д 7, ЛИТ. А, ПОМ. 4-Н, 5-Н (ООО "МП ЭРА")	ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ.Б ПОМ.7-Н (ПЕТРАШЕНЬ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ); ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ А ПОМ 3-Н (ООО "ВЕСТА-ПЛЮС"); МАГАЗИН ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19 (ЗАО "МАКСИМ"); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ.Б ПОМ.5-Н (ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ); ОФИС БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ. А, ПОМ. 8-Н (АВТЮШЕНКО ЛЕОНИД ВАЛЕНТИНОВИЧ); КАФЕ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ. А, ПОМ. 2-Н (ЗАО "НЕВО-КУБАТ")
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
<b>От горячей воды</b>			
18	Источник горячего водоснабжения	-	-
19	Наличие средств измерений	-	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	<b>Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес</b>	575.38	1185.07
24	<b>Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес</b>	575.38	1185.07
25	<b>Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год</b>	8722.76 / 104673.12	17965.66 / 215587.92

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для  
договоров

страница 6

**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1357

"\_\_\_" \_\_\_\_ 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, Лит.А, Лит.Б , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

**Питьевая вода**

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	197198, Большая Пушкарская ул., д 19	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1


Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

Жилой дом -  
Б. Пушкарская ул.,  
д.19

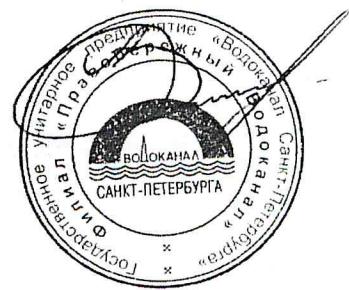

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
Г.А. Чупраков



МП Абонента

Исполнитель: Петрова Е.М. тел. 498-1313



**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1359

" " 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 21, Лит.А, Лит.Б , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

**Питьевая вода**

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ.	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"


Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

Жилой дом -  
Б. Пушкарская ул.,  
д.21

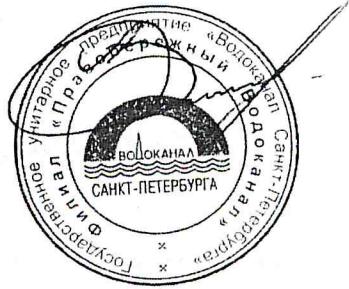

Граница  
эксплуатационной  
ответственности



Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
И.А. Чупраков

МП Предприятия

Исполнитель: Петрова Е.М. тел. 498-1313

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"

Л.Н. Якимова

МП Абонента



Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 1 к договору от г. № 03-85077/10-ЖК  
на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	19	20
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, Лит.А, Б	МАЛАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 26, Лит.А
4	Тариф	население	население

**ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ**

5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (90)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	50 (09.08.2004)	32 (22.03.2005)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, КВ.1 (МОТОРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ); ОФИС ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, ЛИТ.А, ПОМ.ЗН (МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ); ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, ЛИТ.А, ПОМ.9Н (БЫВ.КВ.64) (ООО "КРИСТА"); САЛОН КРАСОТЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, КВ.32 (ИСАЕВ КАМИЛ МУСТАФЕ ОГЛЫ); ЧП САВИНА ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5 (САВИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА)	-
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	<b>Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес</b>	1228.26	225.27

**ВОДООТВЕДЕНИЕ**

13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	11 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=150-общ.)	1 (d=130-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет

**От питьевой воды**

15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	1228.26 ( 100%)	225.27 ( 100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, КВ.1 (МОТОРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ); ОФИС ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, ЛИТ.А, ПОМ.ЗН (МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ); ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, ЛИТ.А, ПОМ.9Н (БЫВ.КВ.64)	-

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
«Филиал „Петроградка“»  
«На работе с абонентами»

Для  
договоров

		(ООО "КРИСТА"); САЛОН КРАСОТЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, КВ.32 (ИСАЕВ КАМИЛ МУСТАФЕ ОГЛЫ); ЧП САВИНА ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5 (САВИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА)	
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
<b>От горячей воды</b>			
18	Источник горячего водоснабжения	ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО"	-
19	Наличие средств измерений	нет	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	1056.825 ( 100%)	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	ОФИС ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, ЛИТ.А, ПОМ.ЗН (МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ); ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, ЛИТ.А, ПОМ.9Н (БЫВ.КВ.64) (ООО "КРИСТА")	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	<b>Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес</b>	2285.085	225.27
24	<b>Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес</b>	2285.085	225.27
25	<b>Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год</b>	26631.15 / 319573.8	3415.1 / 40981.2

Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 1 к договору от г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	21	22
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д 19, Лит.А	ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д 21
4	Тариф	население	население
<b>ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ</b>			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (50)	1 (100)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	50 (24.10.2006)	50 (01.05.2007)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	АТЕЛЬЕ МОД ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д 19 (ООО "ШИК"); ДЕТСКИЙ САД №39 ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ А, ПОМ 2Н, ЗН, 1ЗН (1 этаж) (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №39 ПЕТРОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА); КАФЕ ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ А ПОМ 6-Н (ООО "ПРЕМЬЕР ДАЙМОНД"); ОФИС ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д 19, ЛИТ А ПОМ 7-Н (ЗАО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ")	КОМПАНИЯ "ГЕЙЛЗБЕРГ ЭЛЭЛСИ" ОФИС ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д 21А (КОО "ГЕЙЛСБЕРГ ЭЛ ЭЛ СИ"); ОФИС ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д 21, 21/22 ЛИТ. А ПОМ. 5-Н (ООО "АБИС-2"); ОФИС ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д 21, Д. 21/22, ЛИТ. А, ПОМ. 1-Н (ЛАЦЕ МАРИНА МИХАЙЛОВНА)
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	<b>Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес</b>	1295.59	2417.32
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	11 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ.)	10 (d=150-общ., d=200-общ., d=200-общ., d=200-общ., d=200-общ., d=200-общ., d=200-общ., d=200-общ., d=200-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
<b>От питьевой воды</b>			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	1295.59 ( 100%)	2417.32 ( 100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес,	АТЕЛЬЕ МОД ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д 19 (ООО "ШИК"); ДЕТСКИЙ САД №39 ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д	ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" КОМПАНИЯ "ГЕЙЛЗБЕРГ ЭЛЭЛСИ" ОФИС ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д 21А (КОО "ГЕЙЛСБЕРГ ЭЛ ЭЛ СИ");  договор

	абонент)	19, ЛИТ А, ПОМ 2Н, ЗН, 13Н (1 этаж) (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №39 ПЕТРОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА); КАФЕ ОРДИНАРНАЯ УЛ., д 19, ЛИТ А ПОМ 6-Н (ООО "ПРЕМЬЕР ДАЙМОНД"); ОФИС ОРДИНАРНАЯ УЛ., д 19, ЛИТ А ПОМ 7-Н (ЗАО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ")	ОФИС ОРДИНАРНАЯ УЛ., д 21, 21/22 ЛИТ. А ПОМ. 5-Н (ООО "АБИС-2"); ОФИС ОРДИНАРНАЯ УЛ., д 21, д. 21/22, ЛИТ. А, ПОМ. 1-Н (ЛАЦЕ МАРИНА МИХАЙЛОВНА)
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
<b>От горячей воды</b>			
18	Источник горячего водоснабжения	-	ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО"
19	Наличие средств измерений	-	нет
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	2529.975 ( 100%)
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	ОФИС ОРДИНАРНАЯ УЛ., д 21, д. 21/22, ЛИТ. А, ПОМ. 1-Н (ЛАЦЕ МАРИНА МИХАЙЛОВНА)
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	<b>Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес</b>	1295.59	4947.295
24	<b>Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес</b>	1295.59	4947.295
25	<b>Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год</b>	19641.14 / 235693.68	55823.79 / 669885.48



	питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)		
<b>От горячей воды</b>			
18	Источник горячего водоснабжения	-	-
19	Наличие средств измерений	-	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 53, ЛИТ.А ПОМ.2Н (ДЕКМАН МАРК ЭДУАРДОВИЧ)	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	<b>Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес</b>	325.71	993.21
24	<b>Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес</b>	325.71	993.21
25	<b>Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год</b>	4937.76 / 59253.12	15057.06 / 180684.72

Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 1 к договору от г. № 03-85077/10-ЖК


на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	13	14
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 53, Лит.А	ВОСКОВА УЛ., Д 6, Лит.А
4	Тариф	население	население
<b>ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ</b>			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (50)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	40 (31.10.2005)	40 (27.02.2007)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ПАРИКМАХЕРСКАЯ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 53 (ООО "АЛЕКСАНДРА"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 53, ЛИТ.А ПОМ.2Н (ДЕКМАН МАРК ЭДУАРДОВИЧ)	МАГАЗИН ВОСКОВА УЛ., Д 6, ЛИТ.А ПОМ.6-Н (ООО "РУССКИЙ СТАНДАРТ"); ОФИС ВОСКОВА УЛ., Д 6, ЛИТ. А, ПОМ. 5-Н (ООО "АЛЭЛ"); ШКОЛА-СТУДИЯ ВОСКОВА УЛ., Д 6, ЛИТ. А, ПОМ. 3-Н (НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФ.ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА-СТУДИЯ АНДРЕЯ КАЛЕЦКОГО")
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	<b>Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес</b>	325.71	993.21
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	3 (d=130-общ., d=130-общ., d=130-общ.)	5 (d=100-общ., d=100-общ., d=125-общ., d=150-общ., d=150-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
<b>От питьевой воды</b>			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	325.71 ( 100%)	993.21 ( 100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ПАРИКМАХЕРСКАЯ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 53 (ООО "АЛЕКСАНДРА"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 53, ЛИТ.А ПОМ.2Н (ДЕКМАН МАРК ЭДУАРДОВИЧ)	МАГАЗИН ВОСКОВА УЛ., Д 6, ЛИТ.А ПОМ.6-Н (ООО "РУССКИЙ СТАНДАРТ"); ОФИС ВОСКОВА УЛ., Д 6, ЛИТ. А, ПОМ. 5-Н (ООО "АЛЭЛ"); ШКОЛА-СТУДИЯ ВОСКОВА УЛ., Д 6, ЛИТ. А, ПОМ. 3-Н (НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФ.ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА-СТУДИЯ АНДРЕЯ КАЛЕЦКОГО")
17	Объем от использования	-	-

ГУП «Болдинканал Санкт-Петербурга»  
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для  
страница 18  
договоров

# СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

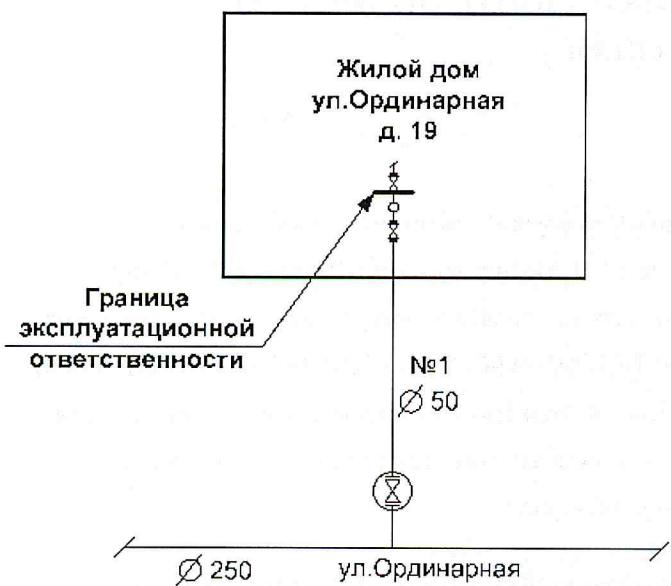

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"

П.А. Чупраков



Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"  
Л.Н. Якимова



## АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЬЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1367

" " 200 г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ОРДИНАРНАЯ УЛ., д 19, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

## Питьевая вода

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	197022, ОРДИНАРНАЯ УЛ., д 19	250				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

		ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА); КАФЕ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 27-29, б/кв. 1,2 (ООО "ЭЛЬСОН"); КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 27-29, быв. кв.1,6 (АЛЬХОВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА)	
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
<b>От горячей воды</b>			
18	Источник горячего водоснабжения	-	ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО"
19	Наличие средств измерений	-	нет
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	713.7 ( 100%)
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	ПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 102, ЛИТ А ПОМ 2-Н (ЦЫПКИН АЛЕКСАНДР СИМОНОВИЧ)
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	<b>Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес</b>	1091.75	1959.68
24	<b>Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес</b>	1091.75	1959.68
25	<b>Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год</b>	16550.94 / 198611.28	24298.91 / 291586.92

Продолжение Приложения № 1


к дополнительному соглашению № 1 к договору от г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	5	6
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 27-29, Лит.А	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 102, Лит.А
4	Тариф	население	население
<b>ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ</b>			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (50)	1 (75)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	40 (27.04.2007)	40 (06.07.2006)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ДЕТСКИЙ САД №52 БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 29, Лит. "Д", "1Н" (1 этаж) (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №52 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА); КАФЕ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 27-29, Б/КВ. 1,2 (ООО "ЭЛЬСОН"); КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 27-29, быв. кв.1,6 (АЛЬХОВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА)	ПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 102, ЛИТ А ПОМ 2-Н (ЦЫПКИН АЛЕКСАНДР СИМОНОВИЧ)
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	<b>Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес</b>	1091.75	1245.98
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	9 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ.)	6 (d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
<b>От питьевой воды</b>			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	1091.75 ( 100%)	1245.98 ( 100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ДЕТСКИЙ САД №52 БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 29, Лит. "Д", "1Н" (1 этаж) (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №52	ПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 102, ЛИТ А ПОМ 2-Н (ЦЫПКИН АЛЕКСАНДР СИМОНОВИЧ) «ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Филиал «Центр по работе с абонентами»

для  
договоров

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

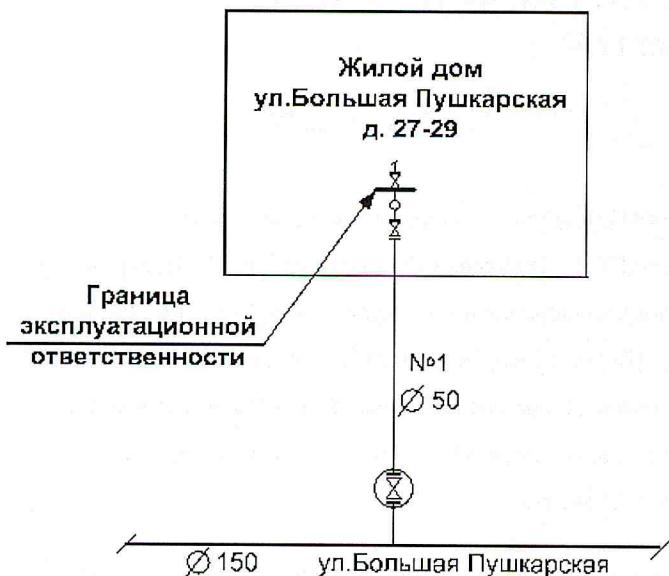

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"

П.А. Чупраков



Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"  
Л.Н. Якимова



## АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1345

"\_\_\_" 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 27-29, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

## Питьевая вода

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	197198, Большая Пушкарская ул., д 27-29, 29/27	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.


Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"



Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

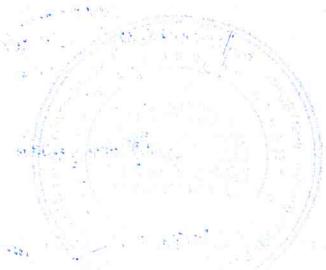

# СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

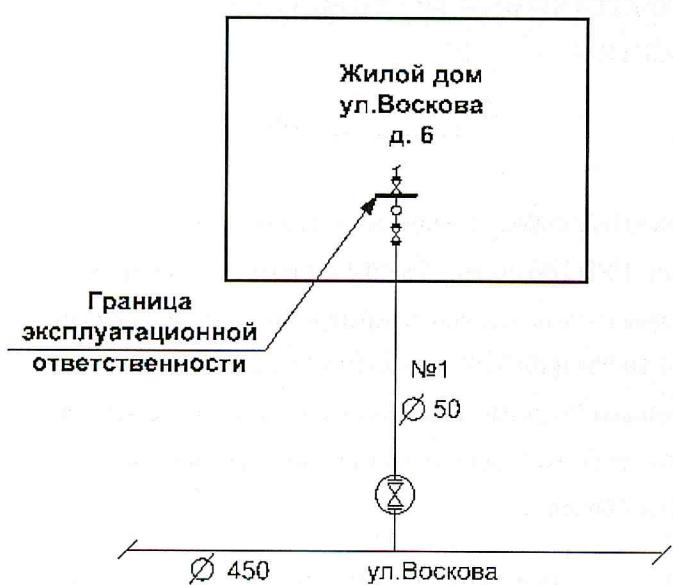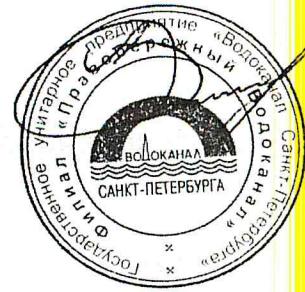

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
П.А. Чупраков

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"  
Л.Н. Якимова

МП Абонента



Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЬЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1360

" " 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ВОСКОВА УЛ., Д 6, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

*Питьевая вода*

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	197198, ВОСКОВА УЛ., Д 6	450				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:



23. Приложение №23 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1368 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ОРДИНАРНАЯ УЛ., д 21
24. Приложение №24 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1369 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ САБЛИНСКАЯ УЛ., д 5/21, Лит.А
25. Приложение №25 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7559 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 19, Лит.А, Лит.Б
26. Приложение №26 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7549 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БАРМАЛЕЕВА УЛ., д 7
27. Приложение №27 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7550 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 21, Лит.А, Лит.Б
28. Приложение №28 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7551 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 24, Лит.А
29. Приложение №29 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7552 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 27-29, Лит.А
30. Приложение №30 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7553 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 31, Лит.А
31. Приложение №31 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7554 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 41, Лит.А
32. Приложение №32 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7555 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 43, Лит.А
33. Приложение №33 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7556 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 45, Лит.А
34. Приложение №34 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7557 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 51/9, Лит.А
35. Приложение №35 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7558 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 53, Лит.А
36. Приложение №36 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7538 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 102, Лит.А
37. Приложение №37 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7547 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 104, Лит.А
38. Приложение №38 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7544 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ВОСКОВА УЛ., д 6, Лит.А
39. Приложение №39 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7540 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., д 35/75 Лит.А
40. Приложение №40 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7548 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., д 29, Лит.А
41. Приложение №41 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7545 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., д 43, Лит.А
42. Приложение №42 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7543 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., д 47, Лит.А
43. Приложение №43 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7541 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ МАЛАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 26, Лит.А
44. Приложение №44 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7546 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., д 5, Лит.А, Б
45. Приложение №45 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7539 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ОРДИНАРНАЯ УЛ., д 19, Лит.А
46. Приложение №46 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7562 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ОРДИНАРНАЯ УЛ., д 21
47. Приложение №47 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.7563 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ САБЛИНСКАЯ УЛ., д 5/21, Лит.А


**Подписи сторон:**

**Предприятие:**

по доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"

П.А. Чупраков

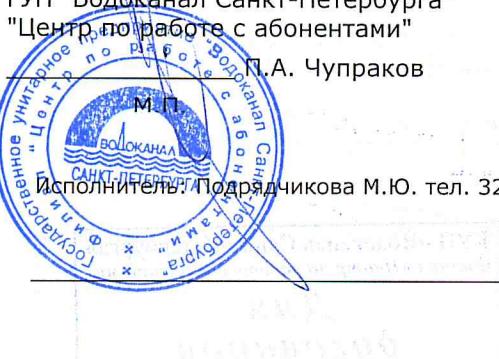

**Абонент:**



**22.** Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

**Приложения к настоящему дополнительному соглашению.**

1. Приложение №1
2. Приложение №2 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1357 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 19, Лит.А, Лит.Б
3. Приложение №3 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1358 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БАРМАЛЕЕВА УЛ., Д 7
4. Приложение №4 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1359 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 21, Лит.А, Лит.Б
5. Приложение №5 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1344 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 24, Лит.А
6. Приложение №6 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1345 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 27-29, Лит.А
7. Приложение №7 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1346 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 31, Лит.А
8. Приложение №8 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1347 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, Лит.А
9. Приложение №9 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1348 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 43, Лит.А
10. Приложение №10 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1349 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 45, Лит.А
11. Приложение №11 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1350 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, Лит.А
12. Приложение №12 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1351 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 53, Лит.А
13. Приложение №13 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1352 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 102, Лит.А
14. Приложение №14 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1353 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 104, Лит.А
15. Приложение №15 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1360 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ВОСКОВА УЛ., Д 6, Лит.А
16. Приложение №16 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1361 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 35/75 Лит.А
17. Приложение №17 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1362 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 29, Лит.А
18. Приложение №18 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1363 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 43, Лит.А
19. Приложение №19 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1364 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., Д 47, Лит.А
20. Приложение №20 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1365 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ МАЛАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 26, Лит.А
21. Приложение №21 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1366 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ., Д 5, Лит.А, Б
22. Приложение №22 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.1367 от \_\_\_\_\_ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ОРДИНАРНАЯ УЛ., Д 19, Лит.А

## АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1365

" " 200 г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу МАЛАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 26, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

## Питьевая вода

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	197101, МАЛАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., д 26	100				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

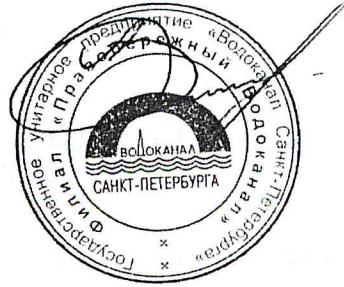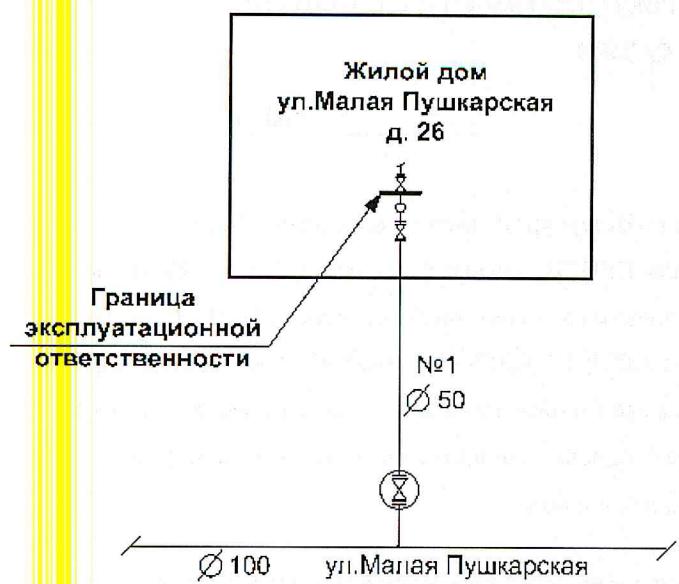

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
П.А. Чупраков

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"

*Якимов* И.Н. Якимова



МП Абонента

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43



## АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1368

"\_\_\_" 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ОРДИНАРНАЯ УЛ., д 21 , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

## Питьевая вода

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	100	197022, ОРДИНАРНАЯ УЛ., д 21	250				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

# СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
П.А. Чупраков

МП Предприятия

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"

И.Н. Якимова

МП Абонента



**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЬЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1369

"\_\_\_" \_\_\_\_ 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу САБЛИНСКАЯ УЛ., д 5/21, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

**Питьевая вода**

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	63	197198, САБЛИНСКАЯ УЛ., д 5/21	225				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

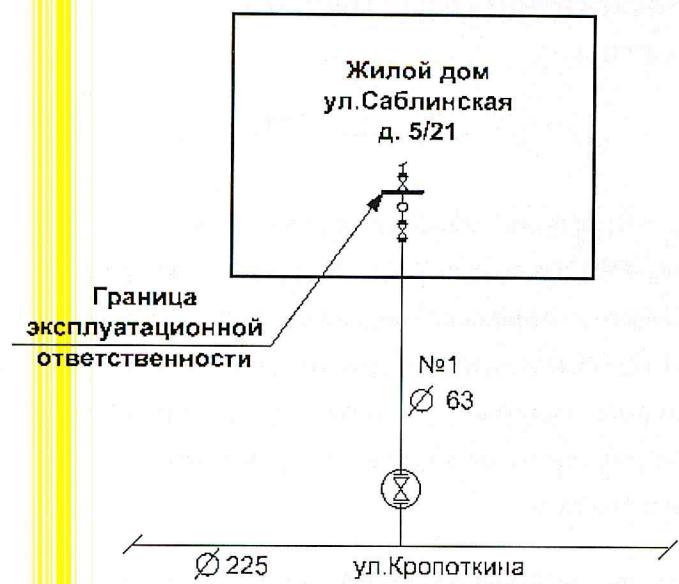

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
Н.А. Чупраков

МП Предприятия

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"

Д.Н. Якимова

МП Абонента



## АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1363

"\_\_\_" \_\_\_\_ 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., д 43, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

## Питьевая вода

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	100	197022, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., д 43	600				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

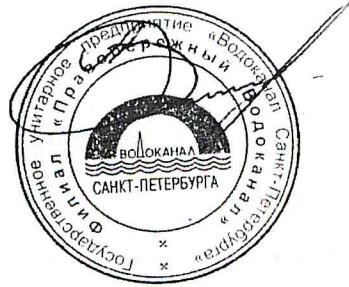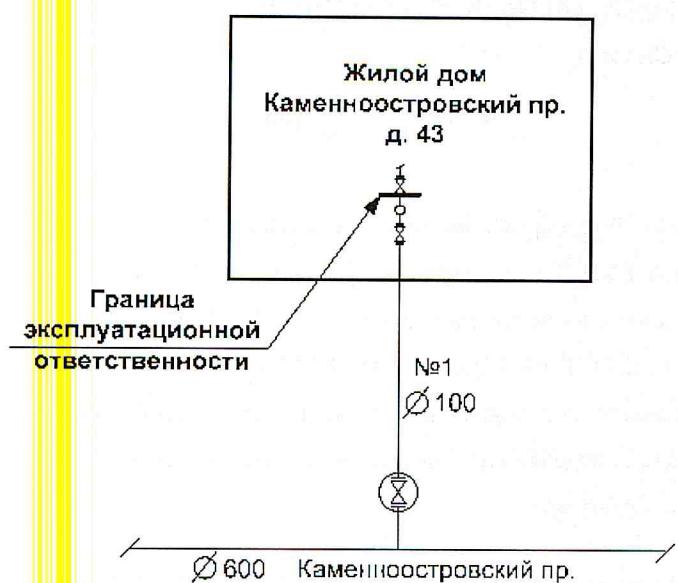

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия:

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"

П.А. Чупраков



Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"

*Сергей Н. Якимова*



МП Абонента

**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1362

"\_\_\_" 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., д 29, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

*Питьевая вода*

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	80	197022, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., д 29	700				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

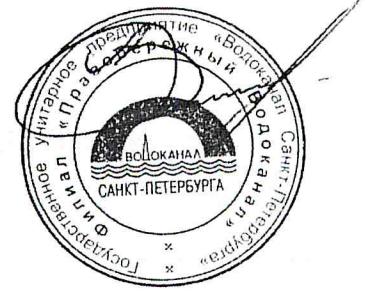

Жилой дом  
Каменноостровский пр.  
д. 29

Граница  
эксплуатационной  
ответственности

№1

$\varnothing 80$



$\varnothing 700$

Каменноостровский пр.

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
Г.А. Чупраков

МП Предприятия:

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"

И.Н. Якимова



МП Абонента

## АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1361

" " 200 г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., д 35/75, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

## Питьевая вода

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	100	197022, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., д 35, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР., 35/75	630				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
П.А. Чупраков

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"  
Л.Н. Якимова

МП Абонента



МП Предприятия

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43



**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЬЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1353

" " 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 104, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

*Питьевая вода*

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	75	197022, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 104	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

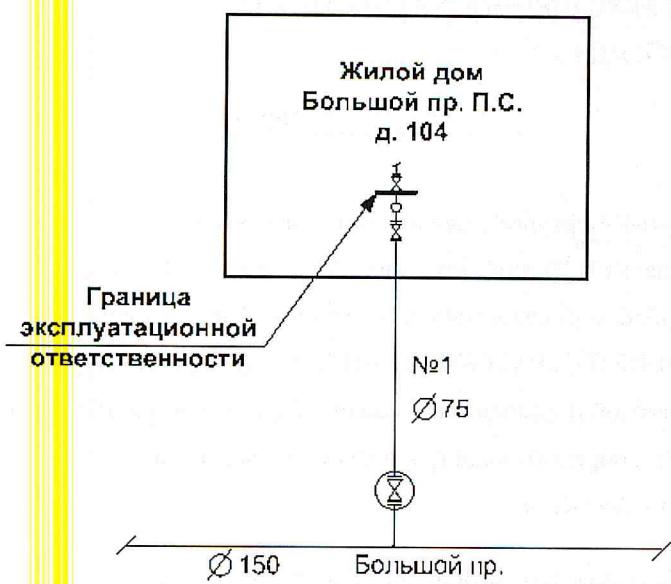

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
П.А. Чупраков



От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"  
И.Н. Якимова



Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1352

"\_\_\_" 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 102, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

*Питьевая вода*

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	75	197022, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 102	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

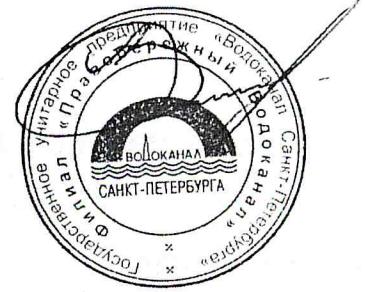

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
Г.А. Чупраков

МП Предприятия

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"

Д.Н. Якимова

МП Абонента



**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1351

" " 200 г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 53, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

*Питьевая вода*

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	197101, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 53	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

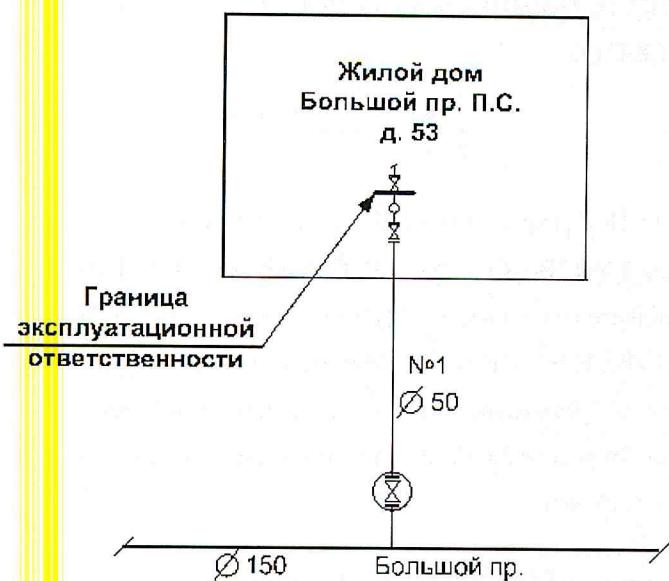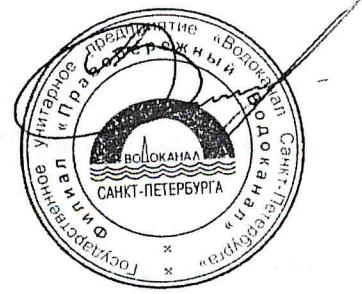

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
П.А. Чупраков

МП Предприятия

Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"

Л.Н. Якимова

МП Абонента



**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1348

" " 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 43, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

*Питьевая вода*

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	50	197101, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 43	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

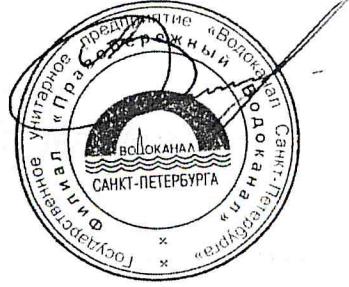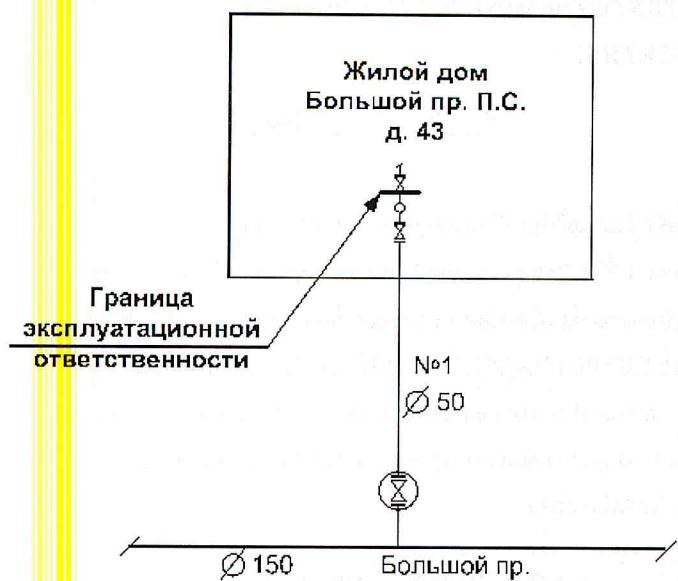

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
П.А. Чупраков

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"  
И.Н. Якимова



МП Абонента



Исполнитель Иванова М.О. тел. 294-18-43

**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1347

" " 200 г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 41, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

*Питьевая вода*

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	197198, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 41	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

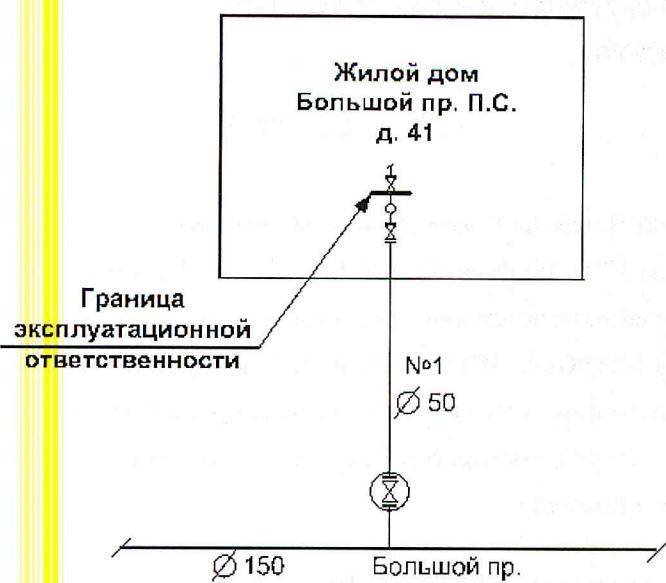

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
П.А. Чупраков

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"  
И.Н. Якимова

МП Абонента



Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43



## АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.1346

"\_\_\_" 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 31, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

## Питьевая вода

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	75	197198, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 31	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



Жилой дом  
Большой пр. П.С.  
д. 31

Граница  
эксплуатационной  
ответственности

№1

$\varnothing 75$

$\varnothing 150$  Большой пр.

—

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"

П.А. Чупраков



Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43



От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"

И.Н. Якимова

МП Абонента

**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1344

" " 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д 24, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

**Питьевая вода**

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	197198, Большая Пушкарская ул., д 24	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

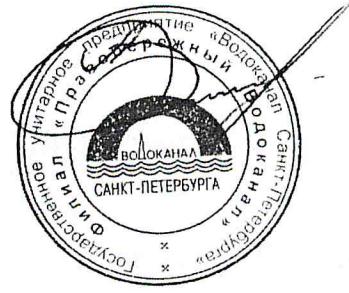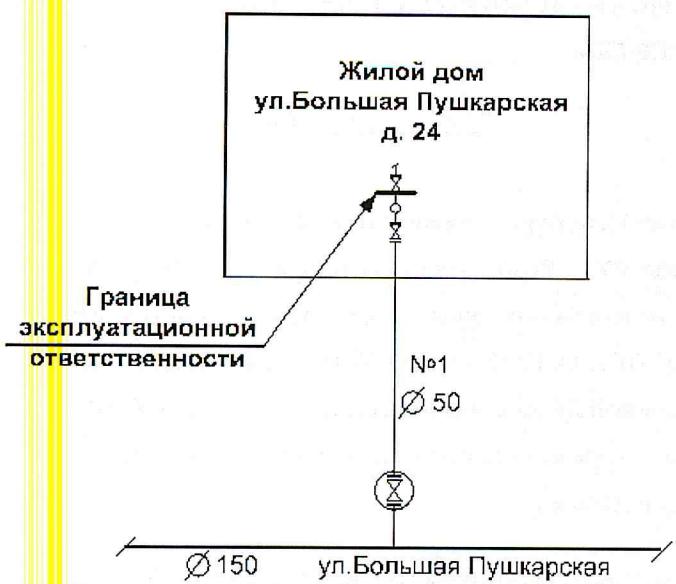

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
Н.А. Чупраков

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"  
Л.Н. Якимова

МП Предприятия

МП Абонента

Исполнитель Иванова М.О. тел. 294-18-43

**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1358

" " 200 г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БАРМАЛЕЕВА УЛ., д 7 , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

*Питьевая вода*

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	197136, БАРМАЛЕЕВА УЛ., д 7	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

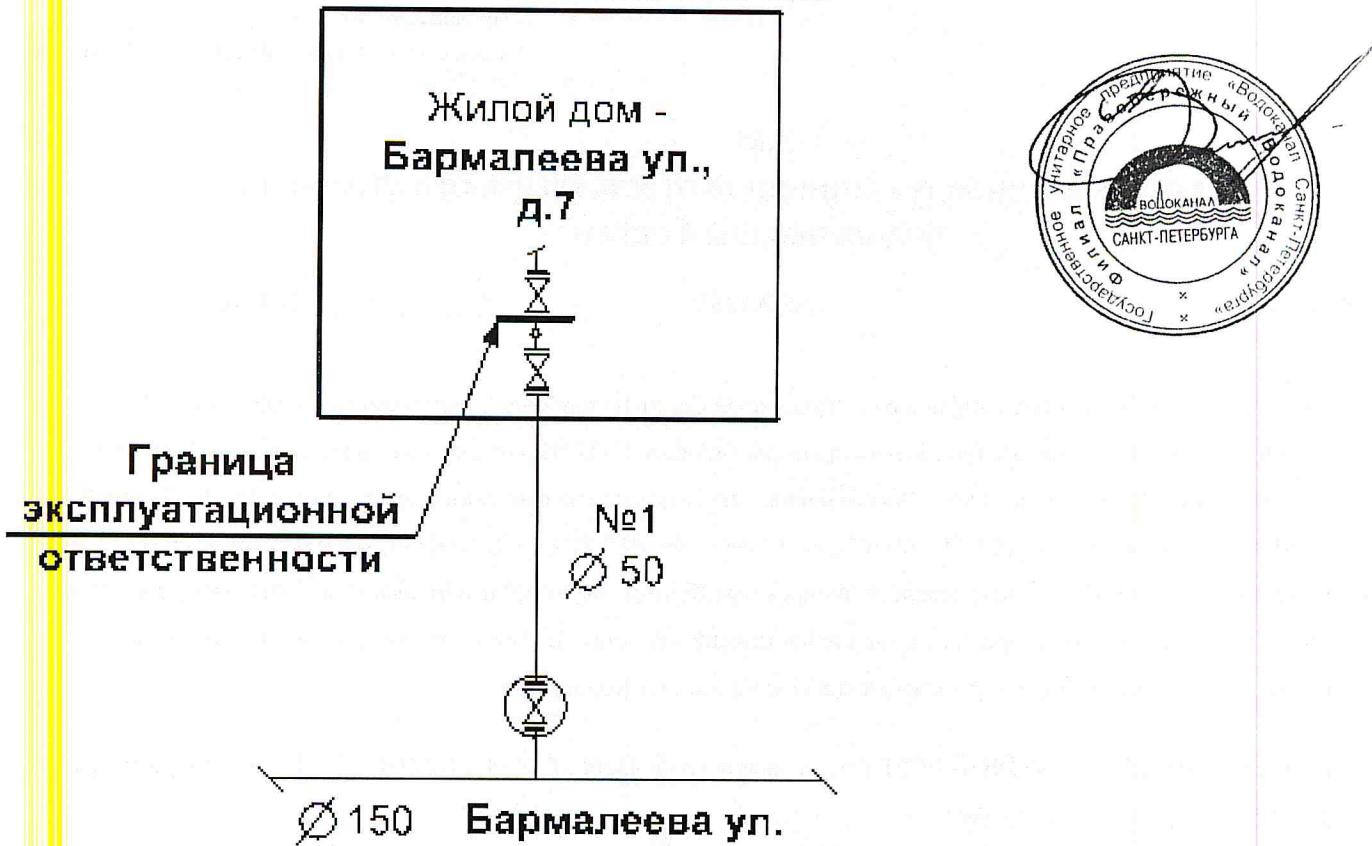

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

"Центр по работе с абонентами"

П.А. Чупраков

Исполнитель: Петрова Е.М. тел. 498-1313



Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"  
Л.Н. Якимова

МП Абонента



Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 1 к договору от г. № 03-85077/10-ЖК  
на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	23
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	САБЛИНСКАЯ УЛ., Д 5/21, Лит.А
4	Тариф	население
<b>ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ</b>		
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (63)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	-
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ОФИС САБЛИНСКАЯ УЛ., Д 5/21, ЛИТ. А, ПОМ. 1-Н (ЗАО "Л И А"); ОФИС САБЛИНСКАЯ УЛ., Д 5/21, ЛИТ. А, ПОМ. 2-Н (ПЕТРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА); ОФИС САБЛИНСКАЯ УЛ., Д 5/21, Д. 5/21. Б/КВ. 2 ("РУССКИЙ ГАЛЬВАНОПЛАСТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ")
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-
12	<b>Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес</b>	655.42
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>		
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	3 (d=130-общ., d=130-общ., d=200-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет
<b>От питьевой воды</b>		
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	655.42 ( 100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ОФИС САБЛИНСКАЯ УЛ., Д 5/21, ЛИТ. А, ПОМ. 1-Н (ЗАО "Л И А"); ОФИС САБЛИНСКАЯ УЛ., Д 5/21, ЛИТ. А, ПОМ. 2-Н (ПЕТРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА); ОФИС САБЛИНСКАЯ УЛ., Д 5/21, Д. 5/21. Б/КВ. 2 ("РУССКИЙ ГАЛЬВАНОПЛАСТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ")
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-
<b>От горячей воды</b>		
18	Источник горячего водоснабжения	-
19	Наличие средств измерений	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-
23	<b>Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес</b>	655.42
24	<b>Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес</b>	655.42
25	<b>Ориентировочная сумма по договору руб/мес /</b>	9936.16 / 119233.92

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для страница 28  
договоров

руб/год

Подписи сторон

Предприятие:

по доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008  
Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"



П.А. Чупраков



Генеральный директор ООО "Жилкомсервис  
№1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

М.П.

Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 1 к договору от г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	17	18
2	Наименование объекта	жилой дом	жилой дом
3	Адрес объекта	КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., Д 43, Лит.А	КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., Д 47, Лит.А
4	Тариф	население	население
<b>ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ</b>			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (100)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	40 (18.07.2006)	40 (05.10.2007)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	АПТЕКА КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., Д 43, ЛИТ.А. ПОМ.1-Н (ДУБРОВИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА)	КАФЕ КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., Д 47, литер А, пом.1-Н, 2-Н, 3-Н, 5-Н (ООО "ВЕСТ-ЛАЙН"); ПРОМОТОВАРНЫЙ МАГАЗИН КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., Д 47, ЛИТ. А ПОМ.8Н (Б/КВ.17) (ДУБРОВИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА)
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	<b>Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес</b>	1986.06	569.04
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	3 (d=100-общ., d=150-общ., d=150-общ.)	6 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
<b>От питьевой воды</b>			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (%) водоотведения)	1986.06 ( 100%)	569.04 ( 100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	АПТЕКА КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., Д 43, ЛИТ.А. ПОМ.1-Н (ДУБРОВИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА)	КАФЕ КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., Д 47, литер А, пом.1-Н, 2-Н, 3-Н, 5-Н (ООО "ВЕСТ-ЛАЙН"); ПРОМОТОВАРНЫЙ МАГАЗИН КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., Д 47, ЛИТ. А ПОМ.8Н (Б/КВ.17) (ДУБРОВИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА) работе с абонентами
17	Объем от использования	-	Для договоров

	питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)		
<b>От горячей воды</b>			
18	Источник горячего водоснабжения	ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО"	ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО"
19	Наличие средств измерений	нет	нет
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	215.025 ( 100%)	315.675 ( 100%)
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	АПТЕКА КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., Д 43, ЛИТ.А. ПОМ.1-Н (ДУБРОВИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА)	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	<b>Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес</b>	2201.085	884.715
24	<b>Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес</b>	2201.085	884.715
25	<b>Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год</b>	31738.55 / 380862.6	11019.46 / 132233.52

Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 1 к договору от г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	15	16
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д 29, Лит.А	КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д. 35/75 Лит.А
4	Тариф	население	население

**ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ**

5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (80)	1 (100)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	50 (15.10.2003)	50 (19.10.2006); 80 (22.04.2005)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ДЕТСКИЙ САД КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д 29, лит.А, пом. 2Н (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 ПЕТРОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА); КОНТОРА КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д 29 (ОАО "САДОВО-ПАРКОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ")	ОПЕРАЦИОННАЯ ЧАСТЬ КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д. 35/75, ЛИТ.А, ПОМ.1Н, 10Н (ОАО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ); ОФИС КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д.35/75, ЛИТ.А, ПОМ.10Н (ООО "АКЦЕПТ-АУДИТ"); ОФИС КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д 35/75, ПОМ.18-Н (ООО "ПУМАФИТ");
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	<b>Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес</b>	2286.26	1394.67

**ВОДООТВЕДЕНИЕ**

13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	9 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)	12 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет

**От питьевой воды**

15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	2286.26 ( 100%)	1394.67 ( 100%)
16	Субабоненты по	ДЕТСКИЙ САД КАМЕНООСТРОВСКИЙ	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ОПЕРАЦИОННАЯ ЧАСТЬ «Поставка услуг по подаче воды с абонентами»

	отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ПР., д 29, Лит.А, пом. 2Н (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 ПЕТРОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА); КОНТОРА КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д 29 (ОАО "САДОВО-ПАРКОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ")	КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д.35/75, ЛИТ.А,ПОМ.1Н,10Н (ОАО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ); ОФИС КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д.35/75, ЛИТ.А,ПОМ.10Н (ООО "АКЦЕПТ-АУДИТ"); ОФИС КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д 35/75, ПОМ.18-Н (ООО "ПУМАФИТ");
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
<b>От горячей воды</b>			
18	Источник горячего водоснабжения	ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО"	ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО"
19	Наличие средств измерений	нет	нет
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	1258.125 ( 100%)	699.975 ( 100%)
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	ДЕТСКИЙ САД КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д 29, Лит.А, пом. 2Н (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 ПЕТРОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)	ОПЕРАЦИОННАЯ ЧАСТЬ КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д 35, д.35/75, ЛИТ.А,ПОМ.1Н,10Н (ОАО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ); ОФИС КАМЕНООСТРОВСКИЙ ПР., д 35, д.35/75, ЛИТ.А,ПОМ.10Н (ООО "АКЦЕПТ-АУДИТ")
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	<b>Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес</b>	3544.385	2094.645
24	<b>Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес</b>	3544.385	2094.645
25	<b>Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год</b>	44196.29 / 530355.48	26449.01 / 317388.12

Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 1 к договору от г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	7	8
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 104, Лит.А	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 31, Лит.А
4	Тариф	население	население
<b>ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ</b>			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (75)	1 (75)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	40 (23.05.2008)	50 (16.02.2007)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	КОМНАТА ОТДЫХА БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 104 (СПБГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"); МАГАЗИН КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 104 (АНДРЕЕВА В.Т.); ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 104 (ООО "ПРОМСЕРВИС"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 104, БЫВ.КВ.1 (РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ БУХГАЛТЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 104, ЛИТ. А ПОМ. 3-Н (ООО "ОЧАГ")	КАФЕ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 31 (ООО "РУСЛАН"); МАГАЗИН ОБУВИ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 31, ЛИТ.А, ПОМ.З-Н (ООО "ПОЛЕТ"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 31, ЛИТ.А ПОМ.15Н (ООО "АГЕНТСТВО ЮРИНФОРМ-ЦЕНТР"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 31, ЛИТ.А, ПОМ.7Н (ООО "АГЕНТСТВО ЮРИНФОРМ-ЦЕНТР"); ПРАЧЕЧНАЯ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 31 (ТОО "ФИРМА ЯРИЛО"); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 31, ЛИТ. А, ПОМ. 2-Н (ГОЛУБ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 31 (ТОО "ФИРМА ЯРИЛО")
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	<b>Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес</b>	1026.4	3775.4
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	13 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)	23 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=130-общ., d=130-общ.)
14	Диаметры средств	нет	

Губщ. «Водоканал Санкт-Петербурга»  
Филиал «Центр по работе с абонентами»  
нет

Для  
договоров

страница 12

	измерений сточных вод		
<b>От питьевой воды</b>			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	1026.4 ( 100%)	3775.4 ( 100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	КОМНАТА ОТДЫХА БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 104 (СПБГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"); МАГАЗИН КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 104 (АНДРЕЕВА В.Т.); ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 104 (ООО "ПРОМСЕРВИС"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 104, БЫВ.КВ.1 (РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ БУХГАЛТЕРОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 104, ЛИТ. А ПОМ. 3-Н (ООО "ОЧАГ")	КАФЕ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 31 (ООО "РУСЛАН"); МАГАЗИН ОБУВИ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 31, ЛИТ.А,ПОМ.3-Н (ООО "ПОЛЕТ"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 31, ЛИТ.А ПОМ.15Н (ООО "АГЕНТСТВО ЮРИНФОРМ-ЦЕНТР"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 31, ЛИТ.А,ПОМ.7Н (ООО "АГЕНТСТВО ЮРИНФОРМ-ЦЕНТР"); ПРАЧЕЧНАЯ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 31 (ТОО "ФИРМА ЯРИЛО"); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 31, ЛИТ. А, ПОМ. 2-Н (ГОЛУБ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 31 (ТОО "ФИРМА ЯРИЛО")
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
<b>От горячей воды</b>			
18	Источник горячего водоснабжения	ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО"	-
19	Наличие средств измерений	нет	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	812.825 ( 100%)	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., д 104, ЛИТ. А ПОМ. 3-Н (ООО "ОЧАГ")	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	<b>Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес</b>	1839.225	3775.4
24	<b>Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес</b>	1839.225	3775.4
25	<b>Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год</b>	21721.43 / 260657.16	57235.06 / 686820.72

	<b>сточных вод общий, куб.м/мес</b>		
24	<b>Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес</b>	327.39	204.82
25	<b>Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год</b>	4963.24 / 59558.88	3105.08 / 37260.96

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для  
договоров

страница 9



Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 1 к договору от г. № 03-85077/10-ЖК  
на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	9	10
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, Лит.А	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 43, Лит.А
4	Тариф	население	население
<b>ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ</b>			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (50)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	40 (18.05.2007)	50 (04.10.2007)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, пом.7Н (МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, ЛИТ.Б ПОМ.1Н (АСТРАХАН ДМИТРИЙ ХАНАНОВИЧ); МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, ЛИТ. А, ПОМ. 2Н (КУБРЯКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕРМАНОВИЧ); МАГАЗИН ОДЕЖДЫ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, ЛИТ.А, ПОМ.1Н (ООО "ТК ОНЕГА"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, ЛИТ. Б, ПОМ. 2-Н (ЗАО "ТРЕСТ ЛЕНГАЗТЕПЛОСТРОЙ"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, ЛИТ.Б ПОМ.3Н 5Н 6Н (ООО "МАК")	АПТЕКА БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 43, ЛИТ А ПОМ 1-Н (ООО "ТОРГОВЫЕ ДОМА "НЕВИС"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 43А, ПОМ.2-Н,5-Н (УЛЫБИН ВЛАДИМИР ИОНАТАНОВИЧ)
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	<b>Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес</b>	508.7	472.56
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	4 (d=100-общ., d=100-общ., d=130-общ., d=130-общ.)	6 (d=100-общ., d=100-общ., d=130-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
<b>От питьевой воды</b>			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	508.7 ( 100%)	472.56 ( 100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, пом.7Н (МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, ЛИТ.Б ПОМ.1Н (АСТРАХАН ДМИТРИЙ ХАНАНОВИЧ); ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» филиал «Центр работе с абонентами»	АПТЕКА БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 43, ЛИТ А ПОМ 1-Н (ООО "ТОРГОВЫЕ ДОМА "НЕВИС"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 43А, ПОМ.2-Н,5-Н (УЛЫБИН ВЛАДИМИР ИОНАТАНОВИЧ)

		ХАНАНОВИЧ); МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, ЛИТ. А, ПОМ. 2Н (КУБРЯКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕРМАНОВИЧ); МАГАЗИН ОДЕЖДЫ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, ЛИТ.А, ПОМ.1Н (ООО "ТК ОНЕГА"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, ЛИТ. Б, ПОМ. 2-Н (ЗАО "ТРЕСТ ЛЕНГАЗТЕПЛОСТРОЙ"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 41, ЛИТ.Б ПОМ.3Н 5Н 6Н (ООО "МАК")	43А, ПОМ.2-Н,5-Н (УЛЫБИН ВЛАДИМИР ИОНАТАНОВИЧ)
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
<b>От горячей воды</b>			
18	Источник горячего водоснабжения	-	-
19	Наличие средств измерений	-	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	<b>Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес</b>	508.7	472.56
24	<b>Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес</b>	508.7	472.56
25	<b>Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год</b>	7711.9 / 92542.8	7164 / 85968

Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 1 к договору от г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	11	12
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	жилой дом
3	Адрес объекта	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 45, Лит.А	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, Лит.А
4	Тариф	население	население

**ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ**

5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (50)	1 (100)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	50 (23.01.2003)	50 (30.03.2005)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 45, ЛИТ. А ПОМ.2-Н (СИДОРОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА); МАГАЗИН ОДЕЖДЫ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 45, ЛИТ. А, ПОМ. 5-Н (ЛАРИОНОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 45 (ООО "ФИРМА "ЛЛ И КО"); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 45 (ООО "ФИРМА "ЛЛ И КО")	ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9 (ООО "ЕВГЕНИЯ"); СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "АНИМА" БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, БОЛЬШОЙ ПР. Д.51/9 ЛИТ А ПОМ 6,9-Н (ООО "ГОЛД"); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, ЛИТ А ПОМ З-Н (ЗАЙЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ); ПРОТЕЗНО -ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, ЛИТ.А ПОМ.8Н (ООО "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОРТОЛЮКС"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, ЛИТ. А ПОМ. 9-Н (МОО "ПЕТРОГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ"); МАГАЗИН ОДЕЖДЫ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, ЛИТ. А, ПОМ.1Н (ООО "ДЖЕНСЕН РИТЕЙЛ")
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	<b>Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес</b>	1879.79	1700.79

**ВОДООТВЕДЕНИЕ**

13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	11 (d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)	9 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Филиал «Центр по работе с абонентами»

**От питьевой воды**

Для  
договоров

15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	1879.79 ( 100%)	1700.79 ( 100%)
16	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 45, ЛИТ. А ПОМ.2-Н (СИДОРОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА); МАГАЗИН ОДЕЖДЫ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 45, ЛИТ. А, ПОМ. 5-Н (ЛАРИОНОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 45 (ООО "ФИРМА "ЛЛ И КО"); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 45 (ООО "ФИРМА "ЛЛ И КО")	ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9 (ООО "ЕВГЕНИЯ"); СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "АНИМА" БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, БОЛЬШОЙ ПР. Д.51/9 ЛИТ А ПОМ 6,9-Н (ООО "ГОЛД"); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, ЛИТ А ПОМ 3-Н (ЗАЙЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ); ПРОТЕЗНО -ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, ЛИТ.А ПОМ.8Н (ООО "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОРТОЛЮКС"); ОФИС БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, ЛИТ. А ПОМ. 9-Н (МОО "ПЕТРОГРАДСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ"); МАГАЗИН ОДЕЖДЫ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, ЛИТ. А, ПОМ.1Н (ООО "ДЖЕНСЕН РИТЕЙЛ")
17	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
<b>От горячей воды</b>			
18	Источник горячего водоснабжения	-	-
19	Наличие средств измерений	-	-
20	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
21	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
22	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
23	<b>Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес</b>	1879.79	1700.79
24	<b>Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес</b>	1879.79	1700.79
25	<b>Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год</b>	28497.62 / 341971.44	25783.98 / 309407.76

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для  
страница 17  
договоров

**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1349

" " 200 г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 45, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

*Питьевая вода*

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	197101, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 45	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

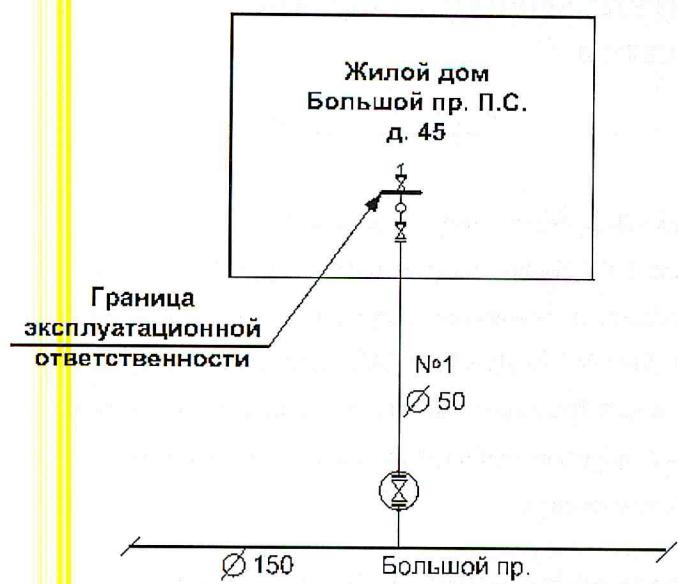

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
П.А. Чупраков



Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"

*Л.Н. Якимова*



**АКТ****РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО  
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЬЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.1350

"\_\_\_" 200\_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице первого заместителя директора филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Чупракова Павла Алексеевича, действующего на основании доверенности № 01-30-149/08 от 04.03.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9, Лит.А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

**Питьевая вода**

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	100	197101, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 51/9	200				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

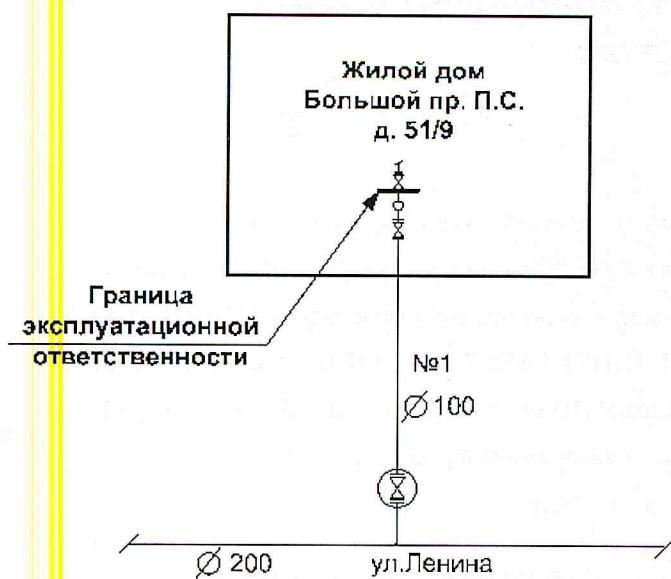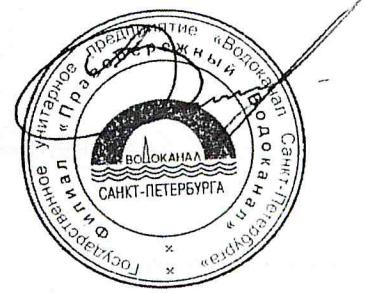

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-149/08 от  
04.03.2008

Первый заместитель директора филиала  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Центр по работе с абонентами"  
П.А. Чупраков



Исполнитель: Иванова М.О. тел. 294-18-43

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1  
Петроградского района"

*Сергей И. Якимова*



МП Абонента