

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Регистрация договоров
Вх. № 1880
“11 ДЕК 2008” 200 к договору от 24 сентября 2008 г. № 03-85077/10-ЖК

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 45

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

Санкт-Петербург

11 ДЕК 2008 200 .

Государственное Унитарное Предприятие "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"**, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Включить в Договор объект(-ы), указанный(-ые) в **приложении №1** к настоящему дополнительному соглашению (далее по тексту - **приложение №1**), расположенный(-ые) по адресу(-ам), указанному(-ым) в **приложении №1**.

2. Предприятие обязуется дополнительно обеспечивать Абонента по указанному(-ым) в **приложении №1** объекту(-ам) питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным государственными стандартами, санитарными правилами и нормами, в объеме **50017.5 куб.м/год; 4168.125 куб.м/мес.**, ориентировочно.

3. Отпуск питьевой воды объекту(-ам) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, осуществляется из системы водоснабжения Предприятия по вводу(-ам) диаметром, указанным в **приложении №1**.

К водопроводным сетям объекта(-ов) Абонента, указанных в **приложении №1**, присоединены субабоненты (на момент заключения настоящего дополнительного соглашения), указанные в **приложении №1**.

4. Учет количества израсходованной питьевой воды по объекту(-ам) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, производится по показаниям средств(-а) измерений диаметром, указанным в **приложении №1**, установленных(-ого) по адресу(-ам), указанным в **приложении №1**.

5. Предприятие обязуется дополнительно принимать в систему канализации Предприятия сточные воды от объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, в количестве **50017.5 куб.м/год; 4168.125 куб.м/мес.**, ориентировочно, в соответствии с действующими нормативными требованиями, утвержденными в установленном порядке.

6. Прием сточных вод от объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, производится в систему канализации Предприятия по выпуску(-ам), диаметром, указанному(-ым) в **приложении №1**.

К канализационным сетям объекта(-ов) Абонента, указанного(-ых) в **приложении №1**, присоединены субабоненты (на момент заключения настоящего дополнительного соглашения), указанные в **приложении №1**.

7. Учет количества сбрасываемых сточных вод от объекта(-ов) Абонента, указанных в **приложении №1**, производится по показаниям средств(-а) измерений диаметром, указанным в **приложении №1**, установленных(-ого) по адресу(-ам), указанным в **приложении №1**.

8. При временном отсутствии средств измерений сточных вод на срок, согласованный с Предприятием, учет количества сточных вод, сбрасываемых в систему канализации Предприятия объектом(-ами) Абонента, указанному(-ым) в **приложении №1**, производится следующим образом:

8.1. по отведению сточных вод от использования питьевой воды, получаемой из системы водоснабжения Предприятия - в соответствии с **приложением №1**.

8.2. по отведению сточных вод от использования горячей воды - в соответствии с **приложением №1**.

Объем сбрасываемых сточных вод от использования горячей воды определяется по показаниям средств измерений горячей воды.

При отсутствии средств измерений горячей воды расчетный расход горячей воды для объектов, относящихся к жилищному фонду, устанавливается 150 литров на человека в сутки на период установки Абонентом средств измерений сточных вод, согласованный с Предприятием. При представлении Абонентом справки, заверенной паспортной службой, о количестве проживающих граждан объем сточных вод от использования горячей воды корректируется без дополнительного согласования и оформления сторонами.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договора
страница 1

9. Расчеты Абонента с Предприятием по настоящему дополнительному соглашению по объектам, относящимся к жилищному фонду и указанным в **приложении №1**, за отпущенную ему питьевую воду и принятые от него сточные воды производятся по тарифам, устанавливаемым органами исполнительной власти Санкт-Петербурга.

10. Ориентировочно, сумма по настоящему дополнительному соглашению составляет **758265.36 руб./год** (семьсот пятьдесят восемь тысяч двести шестьдесят пять рублей 36 копеек), **63188.78 руб./мес.** (шестьдесят три тысячи сто восемьдесят восемь рублей 78 копеек) без налога на добавленную стоимость с учетом тарифа, действующего на момент заключения настоящего дополнительного соглашения.

Сумма по настоящему дополнительному соглашению корректируется в зависимости от фактического водопотребления и водоотведения Абонента и изменения тарифов без дополнительного согласования и оформления сторонами.

11. Ответственным лицом за обеспечение надлежащего содержания помещения, сохранность оборудования узлов учета, целость пломб на средствах измерений и задвижках на обводных линиях является:

12. Стороны устанавливают, что условия настоящего дополнительного соглашения применяются к их отношениям, возникшим до заключения настоящего дополнительного соглашения, с **01.11.2008**.

13. При расчетах с Абонентом по условиям настоящего дополнительного соглашения Предприятие учитывает оплату, произведенную Абонентом по объектам, указанным в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению, по платежным документам, выставленным Абоненту Предприятием по указанным объектам в соответствии с письмом Предприятия № 55/10-22-1246/08 от 14.11.2008 по факту пользования услугами по отпуску питьевой воды и приему сточных вод.

14. Абонент обязан представить Предприятию копии договоров (в полном объеме), заключенных с теплоснабжающей организацией в течение семи дней с момента их заключения.

15. Расчеты Предприятия с субабонентами, указанными в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению, за отпущенную питьевую воду и принятые сточные воды, производятся по договорам, заключенным между ними. При этом из общего объема питьевой воды, потребляемой жилым домом в целом вычитается объем питьевой воды субабонентов, указанных в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

16. Абоненту рекомендовано в течение одного года с момента заключения настоящего дополнительного соглашения обратиться в Управление по работе с Заказчиками и Абонентами филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" (ул. Манчестерская, д.1, тел. 294-18-79) для оформления Согласований присоединения к системам коммунального водоснабжения и канализации по объектам, указанным в приложении №1 к настоящему договору.

До оформления указанной разрешительной документации Предприятие не несет ответственности за неисполнение пунктов 2 и 5 настоящего дополнительного соглашения.

17. Отпуск питьевой воды объекту ЖИЛОЙ ДОМ, расположенному по адресу: ПЛУТАЛОВА УЛ., Д 15, лит.А, осуществляется в режиме гарантированного расхода и свободного напора при заданном характерном водопотреблении на нужды Абонента и его субабонентов до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу: ПЛУТАЛОВА УЛ., Д 13, лит.А, находящегося в управлении Абонента.

Качество питьевой воды определяется на водопроводных вводах объекта - ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу: ПЛУТАЛОВА УЛ., Д 13, лит.А.

18. По вопросу установки и освидетельствования средств измерений расхода питьевой воды на объекте ЖИЛОЙ ДОМ, расположенном по адресу: ПЕТРОВСКАЯ НАБ., Д 2, КОРП. 2, лит Б, Абоненту рекомендовано обратиться в ЗАО "Водоканал - Центр измерений" (ул. Комсомола, д.19, тел.540-19-80, факс 540-01-39).

До установки и освидетельствования средств измерений расхода питьевой воды, расчеты с Абонентом за отпущенную указанному объекту питьевую воду будут производиться исходя из объема, указанного в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

19. Настоящее дополнительное соглашение признается заключенным, в момент его получения Предприятием от Абонента, который подписал и заверил его печатью.

Срок действия настоящего дополнительного соглашения устанавливается на срок действия Договора.

20. По вопросам, не оговоренным в настоящем дополнительном соглашении, Абонент и Предприятие обязуются руководствоваться условиями Договора.

21. Изменение и расторжение настоящего дополнительного соглашения возможны по соглашению сторон, которое оформляется в письменной форме, а при отсутствии соглашения, стороны изменение и расторжение настоящего дополнительного соглашения производится в порядке, предусмотренный действующим законодательством.

Предложение об изменении или расторжении настоящего дополнительного соглашения рассматривается сторонами в тридцатидневный срок.

22. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

23. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

Приложения к настоящему дополнительному соглашению.

1. Приложение №1
2. Приложение №2 - Акт о системе водоснабжения № 3.2212/1 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПЛУТАЛОВА УЛ., Д 15, лит А
3. Приложение №3 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.2213 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПЕТРОВСКАЯ НАБ., Д 2, КОРП. 2, лит Б
4. Приложение №4 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.2210 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В, лит А
5. Приложение №5 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.2211 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 90, лит А
6. Приложение №6 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.2206 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 9, 9/8 лит А
7. Приложение №7 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям № 3.2207 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 27, лит А
8. Приложение №8 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.8270 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПЛУТАЛОВА УЛ., Д 15, лит А
9. Приложение №9 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.8269 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ ПЕТРОВСКАЯ НАБ., Д 2, КОРП. 2, лит Б
10. Приложение №10 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.8264 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В, лит А
11. Приложение №11 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.8265 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 90, лит А
12. Приложение №12 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.8266 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 9, 9/8 лит А
13. Приложение №13 - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации № 3.8267 от _____ г. объекта: ЖИЛОЙ ДОМ КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 27, лит А

Подписи сторон:

Предприятие:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"



И.Р. Ващилова

М.П.

Абонент:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"



Н. Якимова

Исполнитель: Подрядчикова М.Ю. тел. 329-3491

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к дополнительному соглашению № 45 к договору от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК
на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

Абонент: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"**

1	№ п/п	1	2
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В, лит А	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 90, лит А
4	Тариф	население	население

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (63)	1 (75)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	40 (26.04.2007)	40 (03.08.2006)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В, ПОМ.2Н (ООО "БИНКАРД"); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В, ПОМ.1Н (ООО "ВИРТЕКС")	МАГАЗИН "ОПТИКА" БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 90, ЛИТ. А, ПОМ. 2 Н (ООО "ФОРТУНА-2"); ТУРАГЕНСТВО БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 90, ЛИТ. А, ПОМ. 4Н (ООО "ВЕЛЛ ТРЕВЕЛ"); ФИЛИАЛ № 1879/06 БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 90, ЛИТ. А, ПОМ. 1Н (ОАО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ")
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	120.36	721.67

ВОДООТВЕДЕНИЕ

13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	3 (d=100-общ., d=100-общ., d=130-общ.)	4 (d=130-общ., d=130-общ., d=150-общ., d=150-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет

От питьевой воды

15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	120.36 (100%)	721.67 (100%)
16	В т.ч. от использования питьевой воды из сторонних источников	-	-
17	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В, ПОМ.2Н (ООО "БИНКАРД"); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В, ПОМ.1Н (ООО "ВИРТЕКС")	МАГАЗИН "ОПТИКА" БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 90, ЛИТ. А, ПОМ. 2 Н (ООО "ФОРТУНА-2"); ТУРАГЕНСТВО БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 90, ЛИТ. А, ПОМ. 4Н (ООО "ВЕЛЛ ТРЕВЕЛ"); ФИЛИАЛ № 1879/06 БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 90, ЛИТ. А, ПОМ. 1Н (ОАО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ")

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал № 1879/06 БОЛЬШОЙ П.С. ПР.,
Д 90, ЛИТ. А, ПОМ. 1Н

для договора

страница 4

			"АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
18	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
От горячей воды			
19	Источник горячего водоснабжения	-	-
20	Наличие средств измерений	-	-
21	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
22	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
23	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
24	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	120.36	721.67
25	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	120.36	721.67
26	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	1824.66 / 21895.92	10940.52 / 131286.24

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для
договоров

страница 5

АКТ**РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.2210

"___" ____ 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В, лит А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	63	197101, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В, лит. А	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"


Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63


Факс:



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

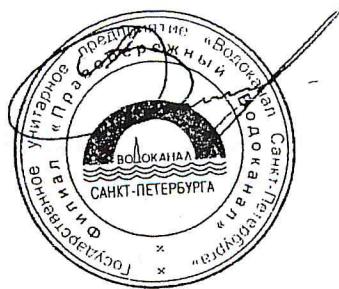

**Большой пр.
д. 35В лит. А**

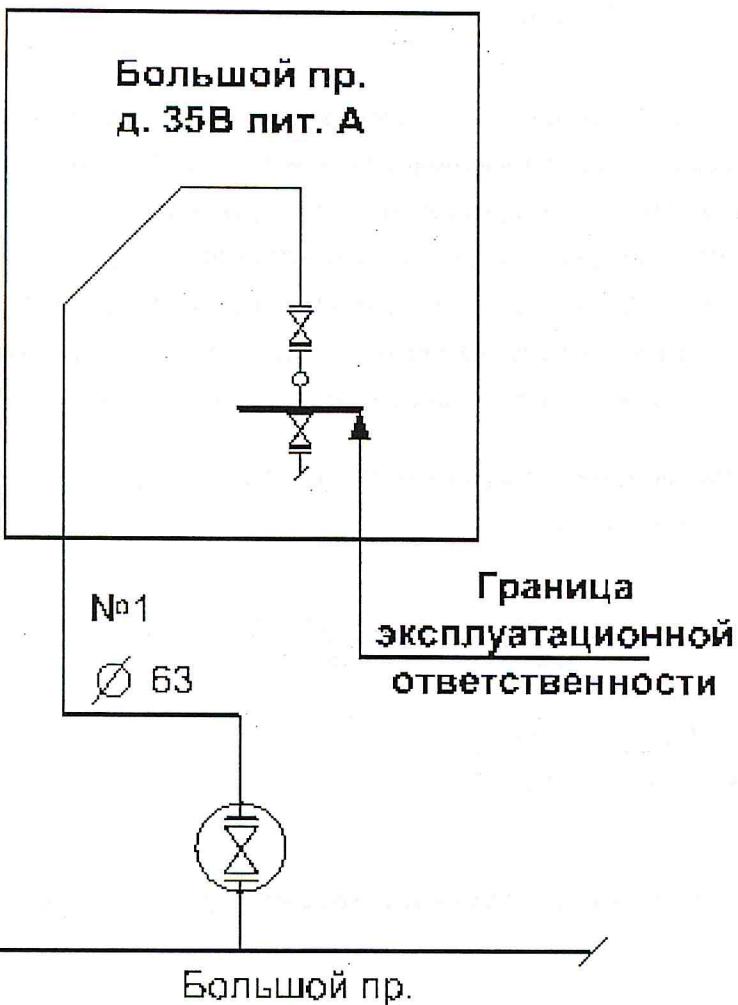

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от
19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-
договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Вашилова



МП Абонента

Исполнитель: Колесникова Н.Н. тел: 498-1313

АКТ

Приложение № 10
 к доп.согл.№ 45 к договору № 03-85077/10-ЖК
 от 24.09.2008 г.

разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.8264 от " " 200 г.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
 193015, Санкт-Петербург,
 ул.Кавалергардская, д.42

жилой дом
 (полное наименование и адрес Абонента)

БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В, лит А

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТЕРГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-я,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ем) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:


№ вып.	∅ вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод		Наименование субабонента по водопроведению	Код слабон.	№ вып. слаб.	∅ вып.
					Вид кан. сети	∅ сети				
1	100	197101, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В	11		общестп.	230	ПВ АЭРАЦИИ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ		
2	100	197101, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В	15		дворовая сеть общестп.	230	ПВ АЭРАЦИИ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ		
3	130	197101, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 35В	5		общестп. дворовая сеть	230	ПВ АЭРАЦИИ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ		

Общее количество выпусков: 3 шт.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 филиал «Центр по работе с абонентами»

*Для
договора*

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

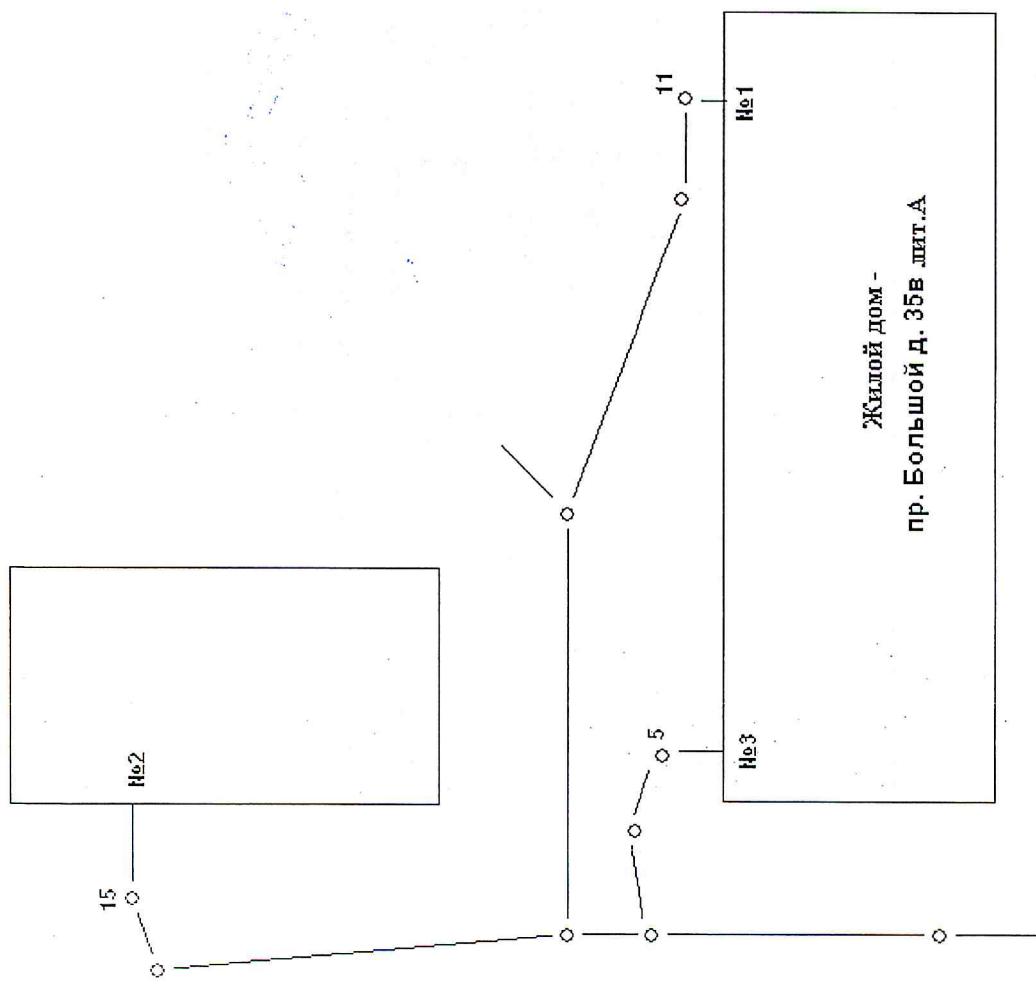

Жилой дом -
пр. Большой д. 35в лит. А

Большой пр.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
**Для
договоров**

Лист 3

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме системы канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: Акт № 3.8264.

имечание:

Источный Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента, г действителен в течение срока действия Договора от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

УПРЕДПРИЯТИЯ: № 24 22 422222 42 22 2222

О доверенности № 01-350-06 от 19.09.2008
Гашевник Управления по расчетно-договорной

работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Центра по работе с заемщиками"

И.Р. Ващилова
(подпись)

М.П.
нитарг
енту
с 36
заран

равобережный Волоканы филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д. 1
столпитель: Неветков А.Г. тел. 498-1313



От Абонента:
Генеральный
Комитет

директор ООСС

ДОПОЛНИТЕЛЬНО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Л.Н. ЯКИМОЕВ

ис №1 Петрогр
за

Бородского района

правобережный Волоканы филиал ГУП "Волоканы Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д. 1 исполнитель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к дополнительному соглашению № 47 к договору от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

Абонент: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"**

1	№ п/п	1	2
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, лит А	БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, лит Б
4	Тариф	население	население

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (50)	-
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	40 (23.05.2007)	-
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, лит А (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА") договор №03-85077/10-ЖК от 24.09.2008 г.
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	1 (50 - нет)
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	575.535
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ЖИЛОЙ ДОМ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, лит Б (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"); МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63 (ООО "АНФИЛАДА"); МАГАЗИН ОДЕЖДЫ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, ЛИТ.А, ПОМ. 4-Н (ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ"); МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КЛЮЧЕЙ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, ЛИТ А ПОМ 3-Н (КУКАРЕКА ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ); ПОМОГОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, КВ.17 (СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ); РЕМОНТ ОБУВИ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, ЛИТ.В (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГАЛАЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ); РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, ЛИТ.А, пом. 1Н (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛИОДТ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ)	-
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	361.12	575.535

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для
договоров

страница 4

ВОДООТВЕДЕНИЕ			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	4 (d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)	2 (d=150-общ., d=150-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
От питьевой воды			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	361.12 (100%)	575.535 (100%)
16	В т.ч. от использования питьевой воды из сторонних источников	-	575.535
17	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63 (ООО "АНФИЛАДА"); МАГАЗИН ОДЕЖДЫ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, ЛИТ.А, ПОМ. 4-Н (ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ"); МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КЛЮЧЕЙ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, ЛИТ А ПОМ 3-Н (КУКАРЕКА ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ); ПОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, КВ.17 (СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ); РЕМОНТ ОБУВИ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, ЛИТ.В (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГАЛАЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ); РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, лит.А, пом. 1Н (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛИОДТ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ)	-
18	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
От горячей воды			
19	Источник горячего водоснабжения	-	-
20	Наличие средств измерений	-	-
21	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
22	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
23	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
24	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	361.12	575.535
25	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	361.12	575.535
26	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	5474.58 / 65694.96	8725.12 / 104701.44

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для
договоров

страница 5

АКТ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЬЯМ

г. Санкт-Петербург

№ 3.2203

"___" 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, лит А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	50	197136, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, лит.А	150	ЖИЛОЙ ДОМ 197136, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, лит Б (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА")	85077/9Н W	1	50

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"


Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

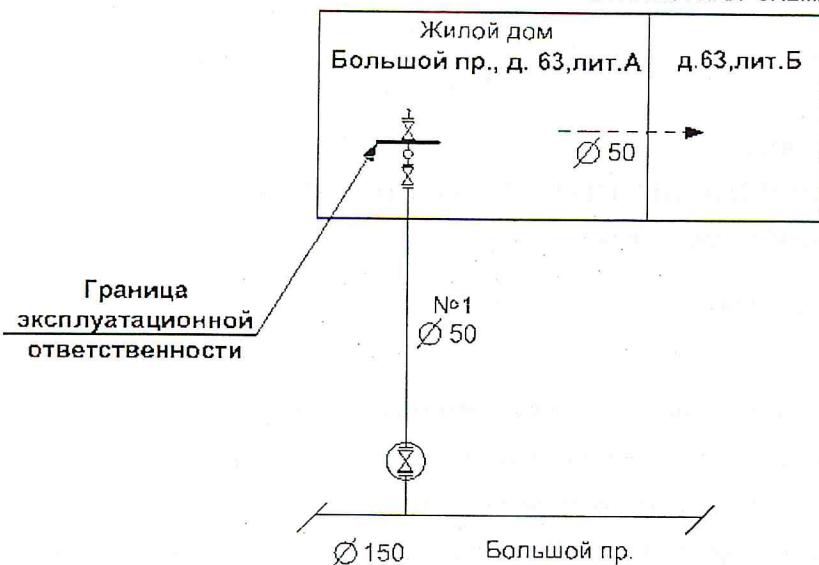

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от
19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-
договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"

"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Вацилова

МП Предприятия

Исполнитель: Пискарева А.Ю.



От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1
Петроградского района"
И.Н. Якимова



МП Абонента

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

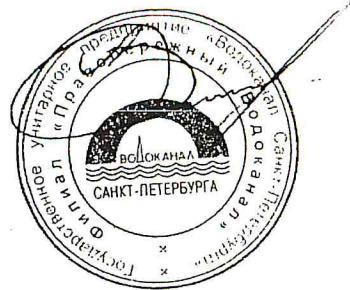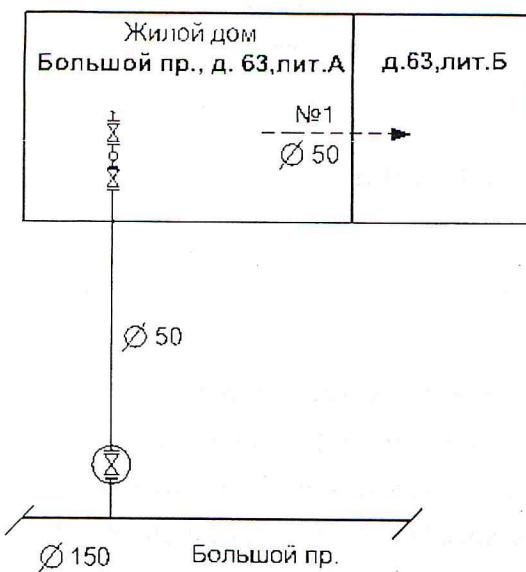

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Клиента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от
19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-
договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова

От Клиента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1
Петроградского района"
И.Н. Икимова



МП Клиента



Исполнитель, Пискарева А.Ю.

АКТ
О СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

г. Санкт-Петербург

№ 3.2203/1

"___" ____ 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вациловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Клиент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что присоединение объекта Клиента к системе коммунального водоснабжения отсутствует.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, лит Б , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Наименование абонента	Код абонента	№ ввода абонента	Ø ввода
1	50	197136, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, лит.Б	ЖИЛОЙ ДОМ 197136, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, лит А (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА")	79081/11W	1	50

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Примечания:

Диаметр водопроводного ввода нуждается в уточнении.

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:



АКТ

разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.8256 от " " 200_г.

ЖИЛОЙ ДОМ

(полное наименование и адрес абонента)

БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, ЛИТ А

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(ая,ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной

канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

№ вып.	Ø вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водопотреблению	Код сабон.	№ вып. саб.	Ø вып.
					Вид кан. сети	Ø сети	Владелец сети				
1	150	197136, Большой П.С. ПР., Д 63	6		общеспл.	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
2	150	197136, Большой П.С. ПР., Д 63	6		общеспл.	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
3	150	197136, Большой П.С. ПР., Д 63	8		общеспл.	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
4	150	197136, Большой П.С. ПР., Д 63	8		общеспл.	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			

Общее количество выпусков: 4 шт.


ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для договоров



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

Лист 2

Жилой дом - Большой пр., д. 63, пит. "А"

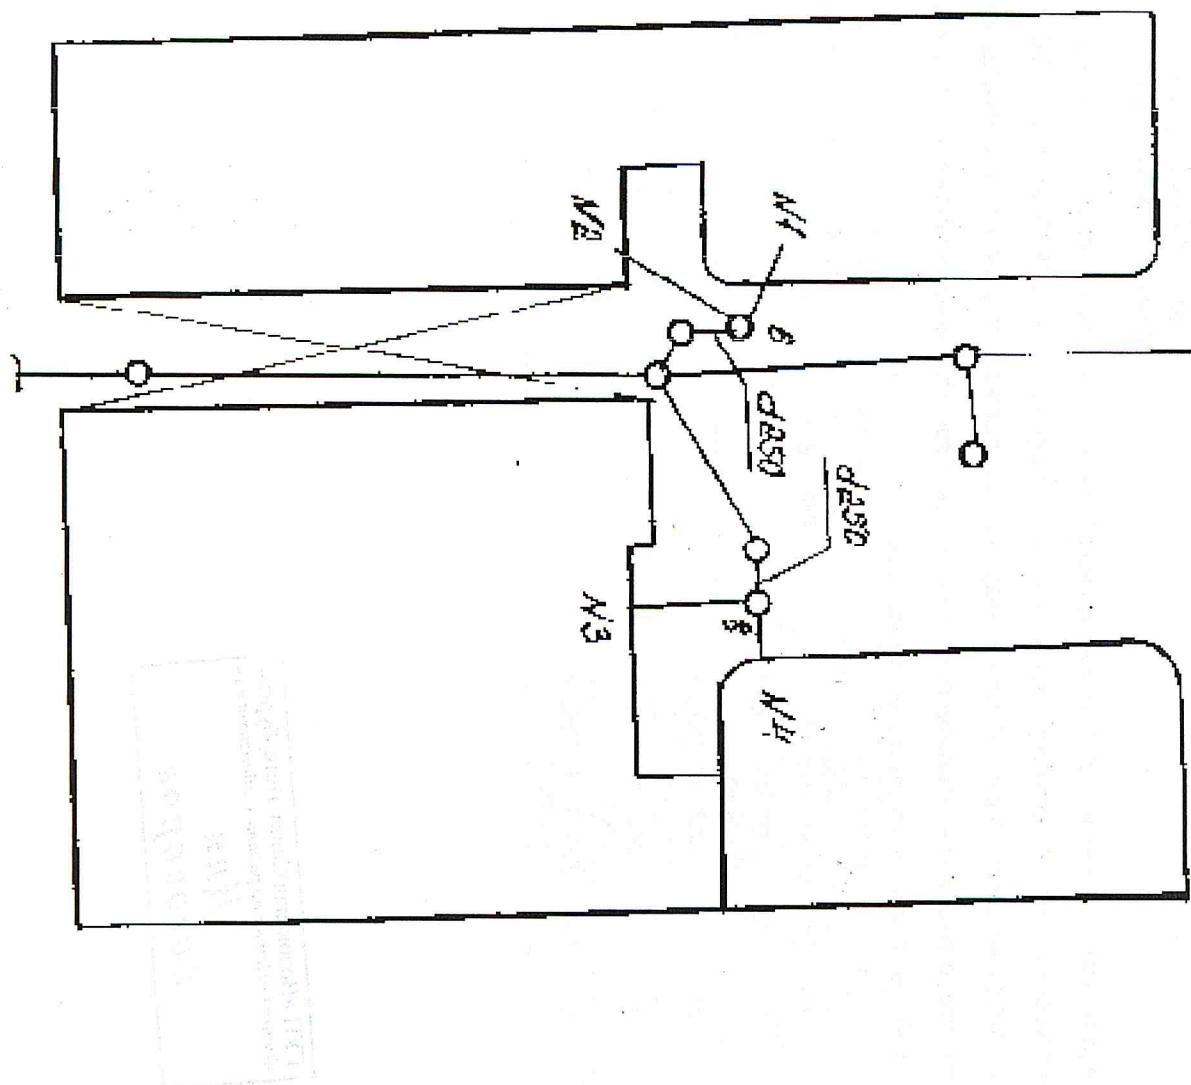

Большой пр.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
**Для
договоров**

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
Схема канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт №3.8265.
Акт составлен по исполнительной документации ПЭУ "Северо-Запад".

Примечание:

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
Акт действителен в течение срока действия Договора от 24.09.2008 г. № 03-8507710-ЖК и является его неотъемлемой частью

От Предприятия:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"

М.П.
И.Р. Вашилова
(должность, Ф.И.О., подпись)




Исполнитель: Федосцов Т.М. тел. 498-1313
Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д. 1

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)

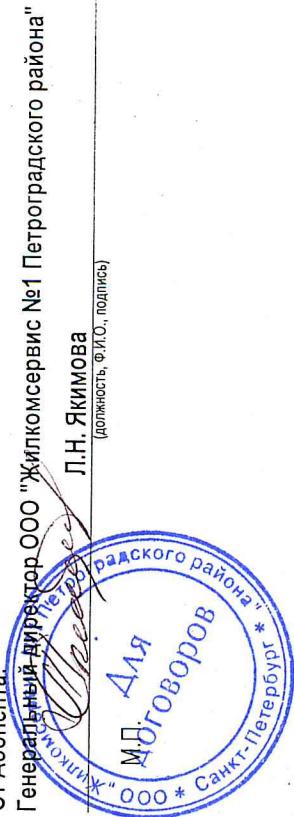

АКТ

разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.8258 от " " 200_г.

ЖИЛОЙ ДОМ

(полное наименование и адрес Абонента)

БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 63, лит Б

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", Именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной

канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

№ вып.	∅ вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод				Наименование субабонента по водоотведению	Код с/абон.	№ вып. с/аб.	∅ вып.
					вид кан. сети	∅ сети	владелец сети	бассейн канализации				
1	150	197136, Большой П.С. ПР., д 63	13		общепл.			бассейн канализации	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ	
2	150	197136, Большой П.С. ПР., д 63	17		общепл.			бассейн канализации	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ	


Общее количество выпусков: 2 шт.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербург!
Филиал «Центр по работе с абонентами»

**Для
договора**

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

Жилой дом - Большой пр., д. 63, п/я "Б"

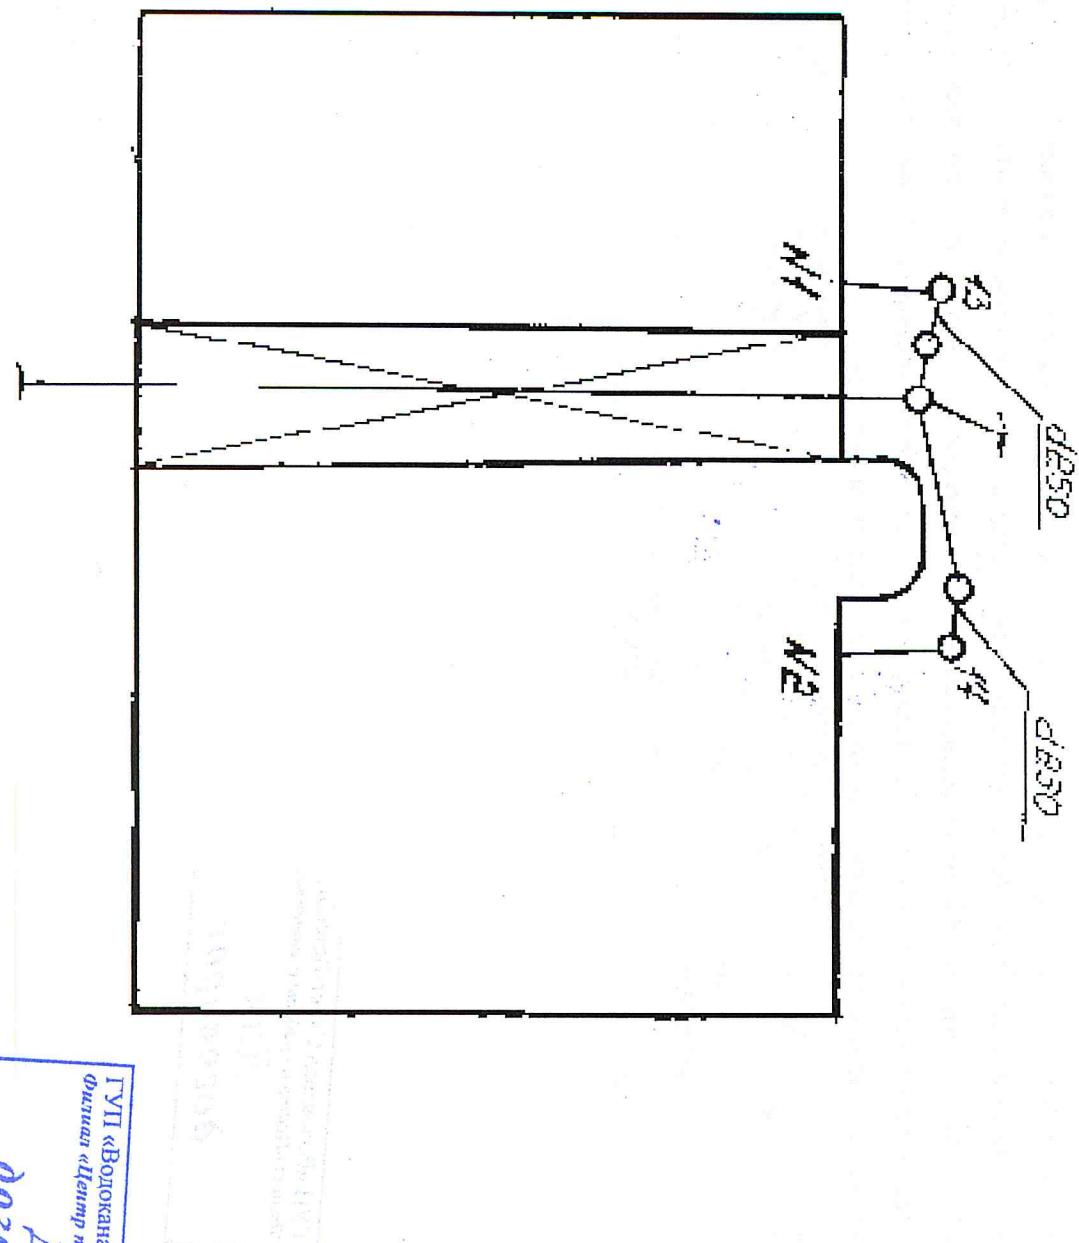

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами

документов

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
Схема канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: акт №3.8258.
Акт составлен по исполнительной документации ГЭУ "Северо-Запад".

Примечание:

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
Акт действителен в течение срока действия Договора от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

От Предприятия:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"

И.В. Якимова

И.Р. Вацилова
(должность, ФИО, подпись)



От Абонента:
Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"
Л.Н. Якимова
(должность, ФИО, подпись)



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д. 1.

Исполнитель: Федорослава Т.М. тел. 498-1313

Продолжение Приложения № 1


к дополнительному соглашению № 45 к договору от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК
на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	3	4
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 27, ЛИТ А	КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 9, 9/8 ЛИТ А
4	Тариф	население	население
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (110x50)	1 (50)
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	40 (16.04.2007)	40 (16.04.2007)
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	-
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	-
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	-
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	МАГАЗИН КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 27, ЛИТ А ПОМ 2-Н (ООО "ДЕНТАЛ-СИТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА №1"); ОФИС КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 27, ЛИТ А ПОМ.1Н (ДУБРОВИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА); ОФИС КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 27, ЛИТ.А, ПОМ.2-Н (ДИВЛЕТ-КИЛЬДЕЕВА НЯФИСЯ ШАРИФОВНА)	БУФЕТ КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 9, ЛИТ. А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (ЗАО "ФОРТЕЦИЯ"); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 9, ЛИТ. А, ПОМ. 5-Н (ООО "БЕРГ"); СКЛАД КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 9, ЛИТ. А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (ЗАО "ФОРТЕЦИЯ")
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	1545.43	708.59
ВОДООТВЕДЕНИЕ			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	4 (d=100-общ., d=100-общ., d=150-общ., d=150-общ.)	3 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
От питьевой воды			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	1545.43 (100%)	708.59 (100%)
16	В т.ч. от использования питьевой воды из сторонних источников	-	-
17	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	МАГАЗИН КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 27, ЛИТ А ПОМ 2-Н (ООО "ДЕНТАЛ-СИТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА №1"); ОФИС КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 27, ЛИТ А ПОМ.1Н (ДУБРОВИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА); ОФИС КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 27, ЛИТ.А, ПОМ.2-Н (ДИВЛЕТ-КИЛЬДЕЕВА НЯФИСЯ ШАРИФОВНА)	БУФЕТ КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 9, ЛИТ. А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (ЗАО "ФОРТЕЦИЯ"); ПРОМТОВАРНЫЙ МАГАЗИН КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 9, ЛИТ. А, ПОМ. 5-Н (ООО "БЕРГ"); СКЛАД КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 9, ЛИТ. А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (ЗАО "ФОРТЕЦИЯ") Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для

договоров

18	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
От горячей воды			
19	Источник горячего водоснабжения	-	-
20	Наличие средств измерений	-	-
21	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
22	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
23	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
24	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	1545.43	708.59
25	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	1545.43	708.59
26	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	23428.72 / 281144.64	10742.22 / 128906.64

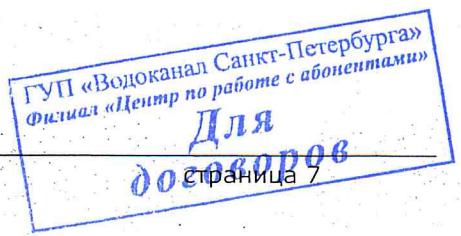

Продолжение Приложения № 1

к дополнительному соглашению № 45 к договору от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖКК

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

1	№ п/п	5	6
2	Наименование объекта	ЖИЛОЙ ДОМ	ЖИЛОЙ ДОМ
3	Адрес объекта	ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2, лит Б	ПЛУТАЛОВА УЛ., д 15, лит А
4	Тариф	население	население
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ			
5	Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм	1 (100/50)	-
6	Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата установки)	-	-
7	Сторонние источники водопотребления (наименование, адрес, абонент, договор)	-	ЖИЛОЙ ДОМ ПЛУТАЛОВА УЛ., д 13, лит.А (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА") договор №03-85077/10-ЖК от 24.09.2008 г.
8	Количество и диаметры водопроводных вводов от сторонних источников, наличие средств измерения	-	1 (50 - нет)
9	Ориентировочный объем, получаемый от абонентов - сторонних источников, куб.м/мес	-	315.98
10	Субабоненты по потреблению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ГАРАЖ ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2, ЛИТ.Б пом. 5 Н, 6 Н (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ); ОФИС ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2, ЛИТ.Б ПОМ.15Н (ООО "САЛОН МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВА")	-
11	Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, куб.м/мес	-	-
12	Ориентировочный объем водопотребления, учитываемый в договоре, куб.м/мес	756.095	315.98
ВОДООТВЕДЕНИЕ			
13	Количество и диаметры канализационных выпусков СКК (системы канализации)	5 (d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ., d=150-общ.)	3 (d=100-общ., d=100-общ., d=100-общ.)
14	Диаметры средств измерений сточных вод	нет	нет
От питьевой воды			
15	Объем водоотведения питьевой воды в СКК от использования на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	756.095 (100%)	315.98 (100%)
16	В т.ч. от использования питьевой воды из сторонних источников	-	315.98
17	Субабоненты по отведению питьевой воды (наименование, адрес, абонент)	ГАРАЖ ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2, ЛИТ.Б пом. 5 Н, 6 Н (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ	-

		ОБЪЕДИНЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ); ОФИС ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2, ЛИТ.Б ПОМ.15Н (ООО "САЛОН МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВА")	
18	Объем от использования питьевой воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
От горячей воды			
19	Источник горячего водоснабжения	-	-
20	Наличие средств измерений	-	-
21	Объем от использования горячей воды на собственные нужды, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
22	Субабоненты по отведению горячей воды (наименование, адрес, абонент, источник)	-	-
23	Объем от использования горячей воды субабонентами, куб.м/мес (% водоотведения)	-	-
24	Ориентировочный объем сточных вод общий, куб.м/мес	756.095	315.98
25	Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без учета субабонентов), куб.м/мес	756.095	315.98
26	Ориентировочная сумма по договору руб/мес / руб/год	11462.4 / 137548.8	4790.26 / 57483.12

Подписи сторон

Предприятие:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"



"Центр по работе с абонентами"

 И.Р. Ващилова



Генеральный директор ООО "Жилкомсервис
№1 Петроградского района"
Л.Н. Якимова
М.П.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

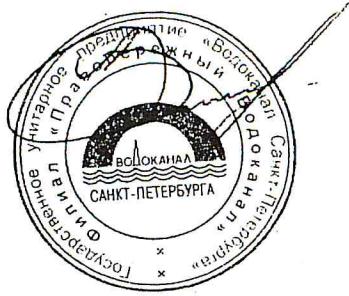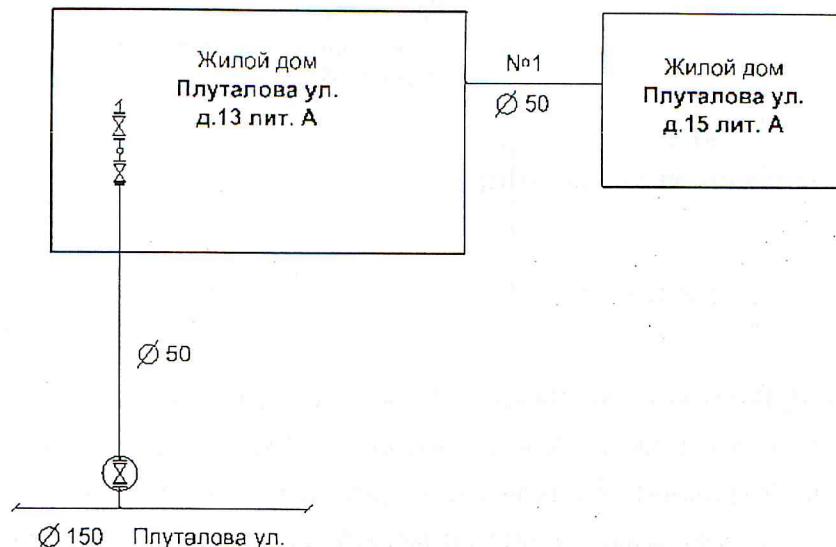

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Клиента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от
19.09.2008

Начальник Управления по расчетно-
договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"

"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Вашилова



МП Клиента

МП Предприятия



Исполнитель: Трофимова А.И.

АКТ
О СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

г. Санкт-Петербург

№ 3.2212/1

"___" ____ 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Клиент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что присоединение объекта Клиента к системе коммунального водоснабжения отсутствует.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ПЛУТАЛОВА УЛ., Д 15, лит А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	Наименование абонента	Код абонента	№ ввода абонента	∅ ввода
1	50	197136, ПЛУТАЛОВА УЛ., д 15, лит.А	ЖИЛОЙ ДОМ 197136, ПЛУТАЛОВА УЛ., д 13, лит.А (ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА")	85258/29W	1	50

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Примечания:

Диаметр водопроводного ввода нуждается в уточнении.


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

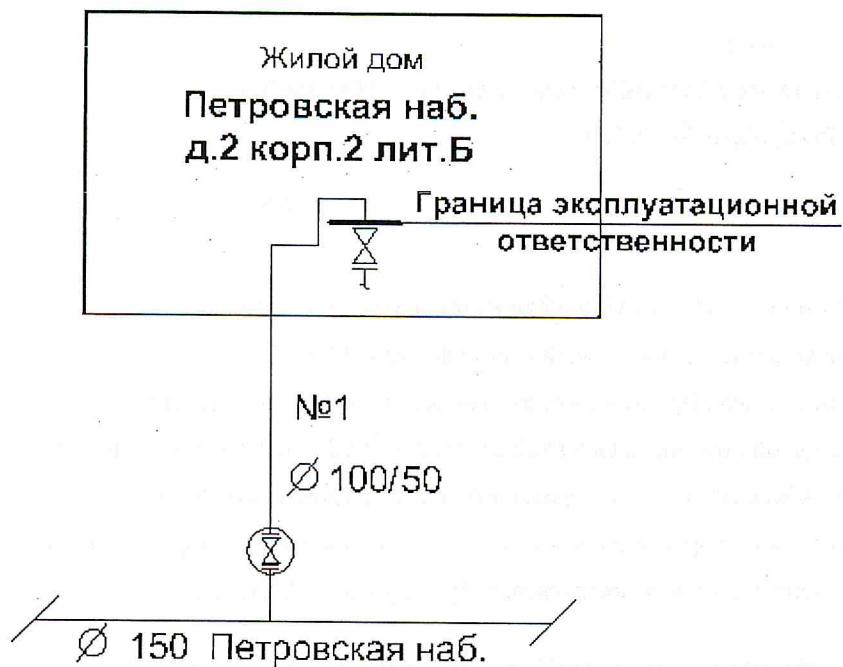

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от
19.09.2008

Начальник Управления по расчетно-
договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"

"Центр по работе с абонентами"

Ирина Романовна Ващилова
И.Р. Ващилова



Генеральный директор/ООО "Жилкомсервис №1
Петроградского района"

Д.Н. Якимова
Д.Н. Якимова

МП Абонента



Исполнитель: Михайлова Н.В. тел. 498-1313

АКТ**РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.2213

"___" 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2, лит Б , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	100/50	197046, ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2, лит.Б	150				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.


Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"



Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

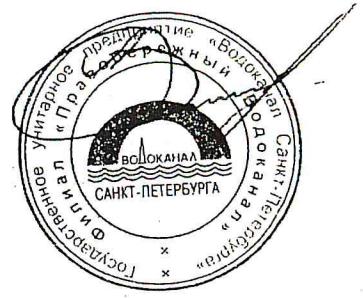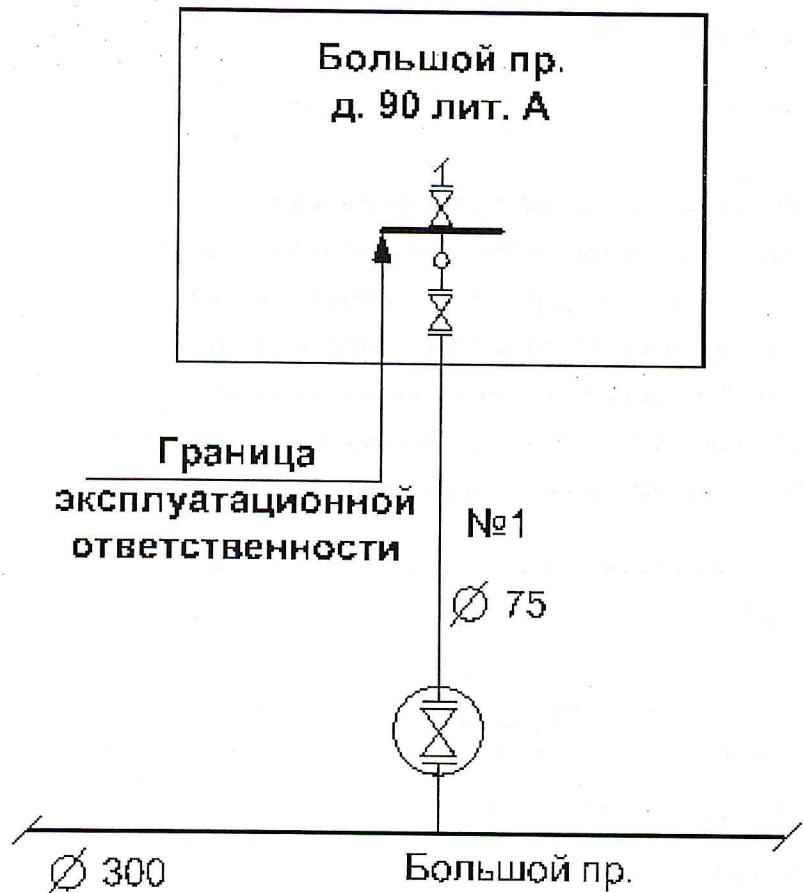

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от
19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-
договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Ф. Ващилова



Исполнитель: Колесникова Н.Н. тел. 498-1313

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1
Петроградского района"

Л.Н. Якимова

*Якимова
Договоров*



МП Абонента

АКТ**РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.2211

"___" 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 90, лит А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	75	197022, БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 90, лит. А	300				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:


Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63


Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

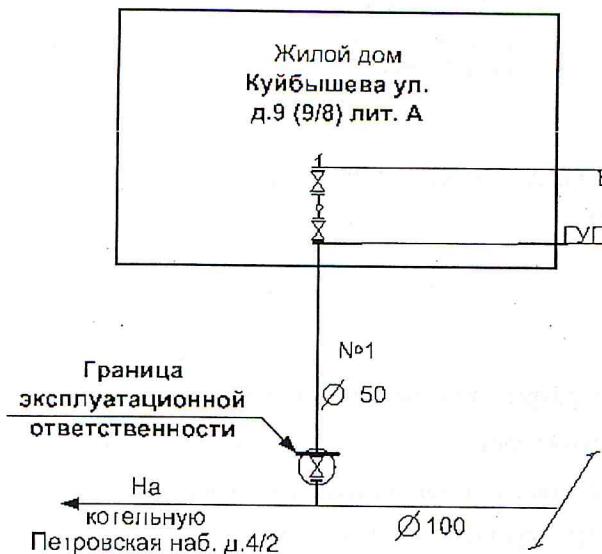

Водомерный узел находится в хозяйственном ведении
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Министерство по
развитию промышленности и
технологии Санкт-Петербурга

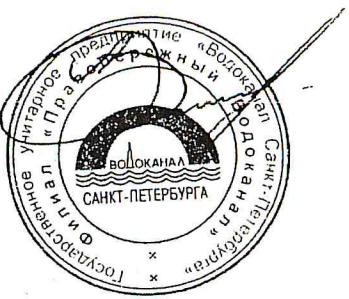

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от
19.09.2008

Начальник Управления по расчетно-
договорной

работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"

"Центр по работе с абонентами"

И. Р. Ващилова

МП Предприятия

Исполнитель: Трофимова А.И.

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1
Петроградского района"

Д.Н. Якимова

МП Абонента

АКТ

**РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.2206

"___" 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 9, 9/8 лит А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	∅ ввода	Адрес ввода	∅ сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	∅ ввода
1	50	197046, КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 9, 9/8 лит А	100				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

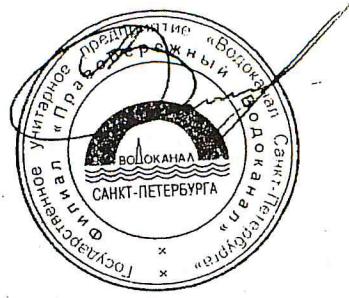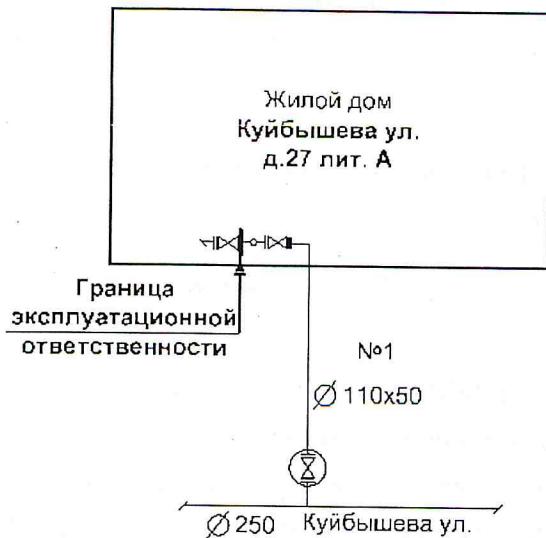

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.

От Предприятия

по доверенности № 01-30-436/08 от
19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-
договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"
И.Р. Ващилова



Исполнитель: Трофимова А.И.

От Абонента

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1
Петроградского района"
Л.Н. Якимова



МП Абонента

АКТ**РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН ПО
ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ**

г. Санкт-Петербург

№ 3.2207

"___" 200_ г.

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт , определяющий границы ответственности за эксплуатацию элементов систем водоснабжения Предприятия и Абонента.

Водоснабжение объекта ЖИЛОЙ ДОМ, расположенного по адресу КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 27, лит А , осуществляется по следующим водопроводным вводам:

Питьевая вода

№ ввода	Ø ввода	Адрес ввода	Ø сети	Наименование субабонента	Код с/абон.	№ ввода с/аб.	Ø ввода
1	110x50	197046, КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 27, лит А	250				

Количество водопроводных вводов по питьевой воде: 1 шт.

Общее количество водопроводных вводов: 1 шт.

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем водоснабжения согласно схеме.

Примечания:

Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Адрес: Манчестерская ул., д.1

Телефон диспетчерской: 336-21-62,336-21-63

Факс:

АКТ

разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.8270 от " " 200 г.

ЖИЛОЙ ДОМ

(полное наименование и адрес Абонента)

ПЛУТАЛОВА УЛ., Д 15, ЛИТ А

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вашиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(«я», «ый») в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной

канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:


№ вып.	∅ вып.	Адрес выпуска	№ коп. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по входящему водоотведению	Код с/абон.	№ вып. глаб.	∅ вып.
					вид кан. сети	∅ сети	владе- лец сети				
1	100	197136, ПЛУТАЛОВА УЛ., Д 15, ЛИТ А	7		общеспл.	200	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
2	100	197136, ПЛУТАЛОВА УЛ., Д 15, ЛИТ А	7		общеспл.	200	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
3	100	197136, ПЛУТАЛОВА УЛ., Д 15, ЛИТ А	8		общеспл.	200	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			

Общее количество выпусков: 3 шт.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
филиал "Центр по работе с абонентами"
Для
договоров

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

Лист 2

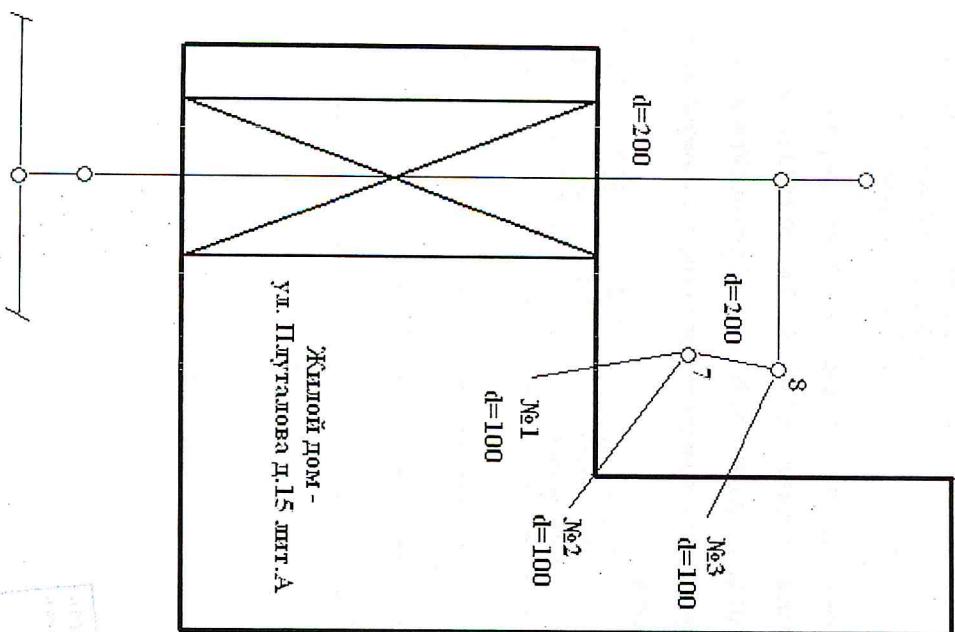

Жилой дом -
ул. Плуталова д.15 лнт.А

ул. Плуталова

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»

ДМД
одного здания

Границы эксплуатационной ответственности сторон устанавливаются по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
Схема канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: Акт № 3.8270.
Акт составлен по исполнительной документации ПЗУ "Северо - Запад".

Примечание:

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
Акт действителен в течение срока действия Договора от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

От Предприятия:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"

И.Р. Ващилова

(должность, Ф.И.О., подпись)



Правобережный Водоканал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д. 1


Исполнитель Зверева Е.С.

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

(должность, Ф.И.О., подпись)

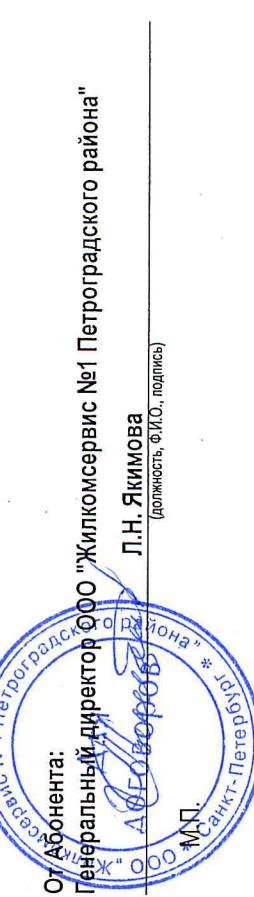

АКТ

разграничения ответственности сторон по сетям канализации

№ 3.8269 от " " 200_г.

ЖИЛОЙ ДОМ

(полное наименование и адрес Абонента)

ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2, ЛИТ Б

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д.42


Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" "Вациловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные колодцы:

№ вып.	∅ вып.	Адрес выпуска	№ коп. на точке прихода	№ копр.	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код с/абон.	№ вып. с/аб.	∅ вып.
					вид кан. сети	∅ сети	владелец сети				
1	150	197046, ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2	К-17		общеспл.		дворовая сеть	200	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ	
2	150	197046, ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2	К-17		общеспл.		дворовая сеть	200	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ	
3	150	197046, ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2	К-17		общеспл.		дворовая сеть	200	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ	
4	150	197046, ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2	К-19		общеспл.		дворовая сеть	300	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ	
5	150	197046, ПЕТРОВСКАЯ НАБ., д 2, КОРП. 2	К-19		общеспл.		дворовая сеть	300	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ	

Общее количество выпусков: 5 шт.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

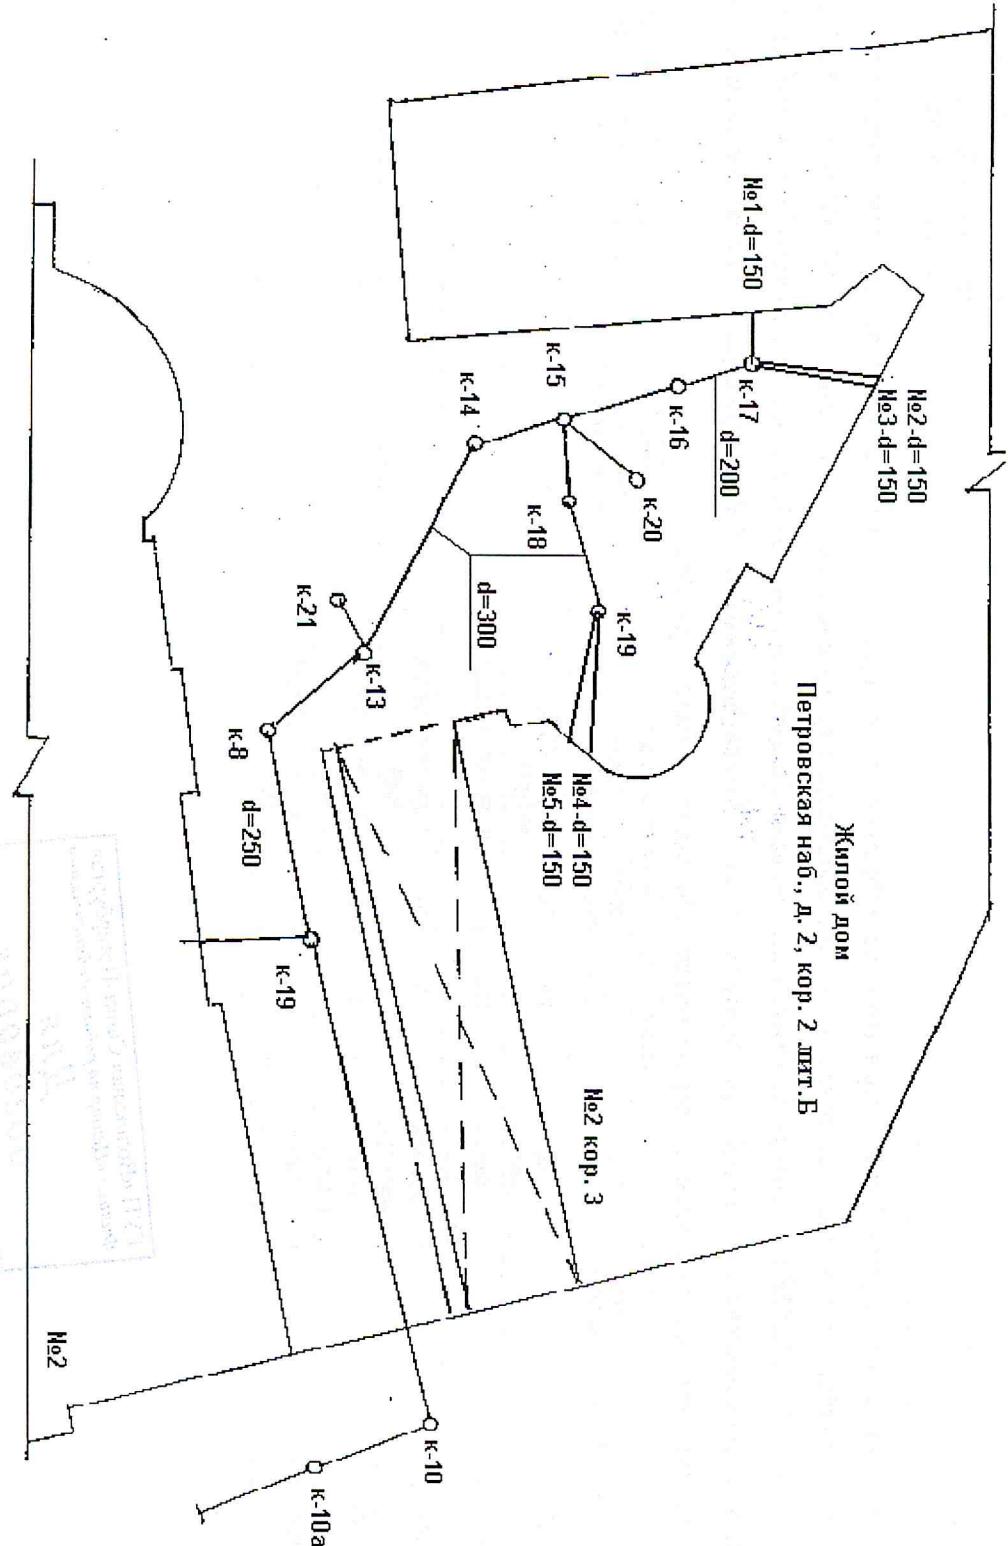

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Документ


АКТ**разграничения ответственности сторон по сетям канализации****№ 3.8265 от " " 200_г.****ЖИЛОЙ ДОМ**

(полное наименование и адрес Абонента)

БОЛЬШОЙ П.С. ПР., Д 90, лит А


Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Ващиловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

№ вып.	∅ вып.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субъекта по водотведению	Код слабон.	№ вып. slab.	∅ вып.
					Вид кан. сети	∅ сети	Владелец сети				
1	130	197022, Большой П.С. ПР., Д 90	10		общеспл.	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
2	150	197022, Большой П.С. ПР., Д 90	10		общеспл.	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
3	130	197022, Большой П.С. ПР., Д 90	8		общеспл.	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
4	150	197022, Большой П.С. ПР., Д 90	8		общеспл.	230	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			

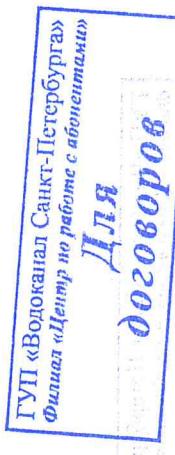Общее количество выпусков: 4 шт.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

Лист 2

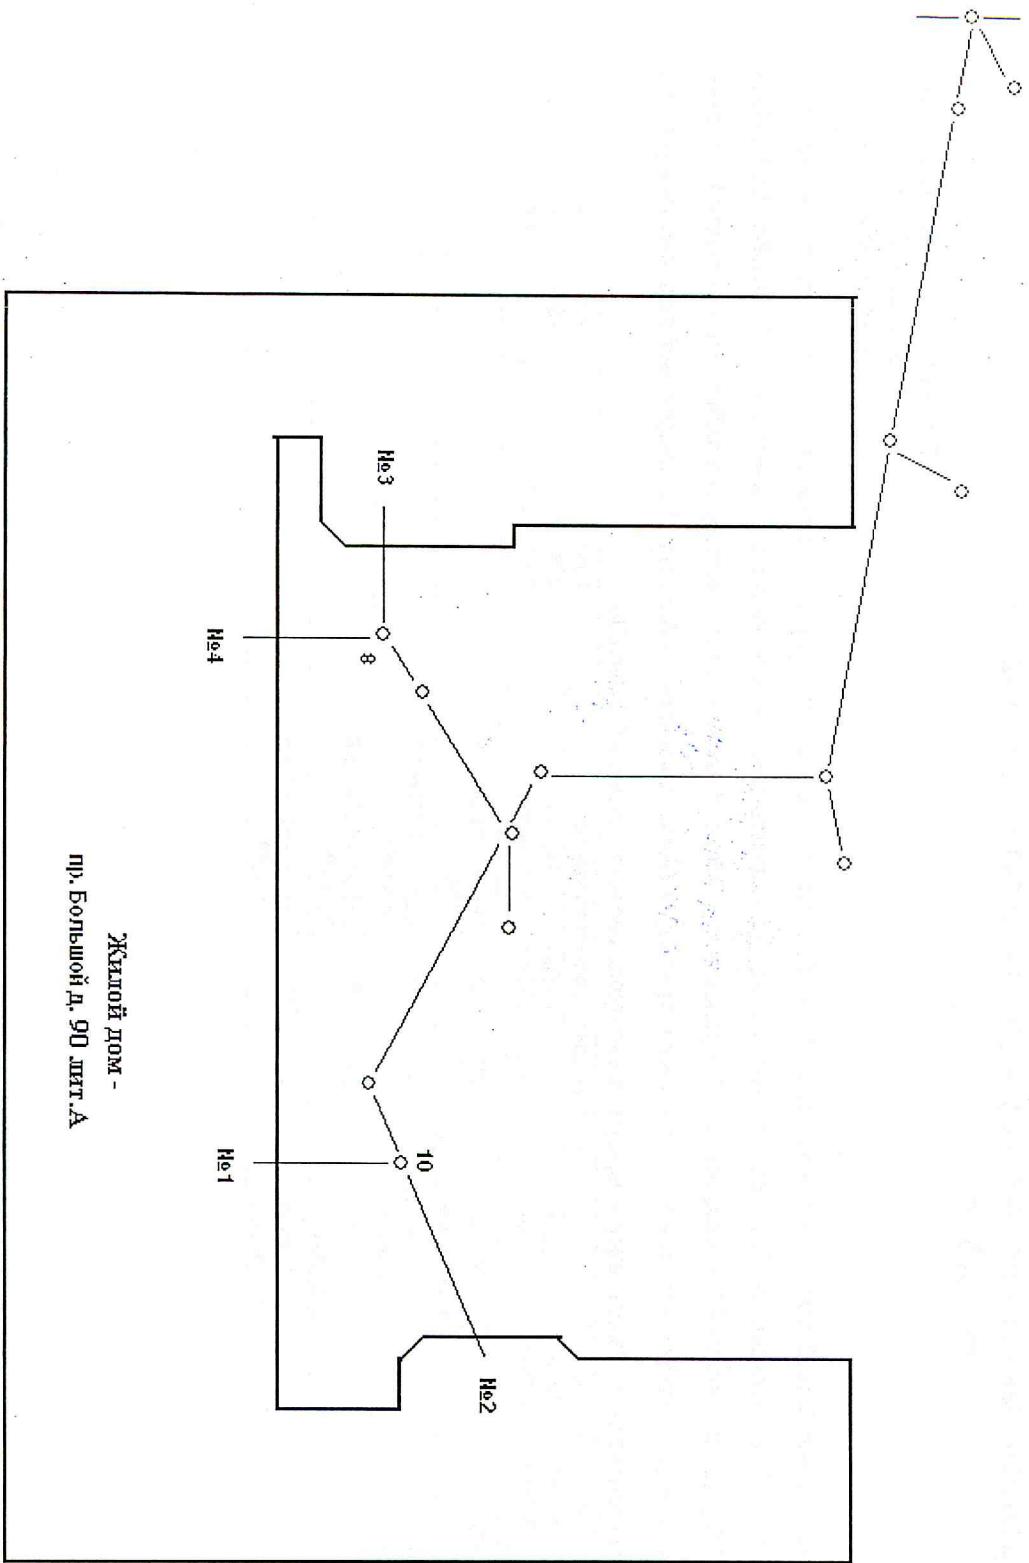

Жилой дом -
пр. Большой д. 90 лист. А

пр. Большой

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
Для
договоров

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
Схема канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: Акт № 3.8265.
Акт составлен по исполнительной документации ПЭУ "Северо - Запад".

Примечание:

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
Акт действителен в течение срока действия Договора от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

От Предприятия:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"

И.Р. Ващилова

(должность, ф.и.о., подпись)



Правобережный Водоканал филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д. 1
Исполнитель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

М.П. _____
(должность, ф.и.о., подпись)



АКТ

разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.8266 от " " 200_ г.

ЖИЛОЙ ДОМ

(полное наименование и адрес Абонента)

КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 9, 9/8 ЛИТ А

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вациловой Ирины Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008, с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены и контрольные канализационные колодцы:

№ выпл.	∅ выпл.	Адрес выпуска	№ кол. на точке присоед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субъекта по водоотведению	Код с/абон.	№ выпл. с/аб.	∅ выпл.
					Вид кан. сети	∅ сети	Владелец сети				
1	100	197046, Куйбышева ул., д 9, лит. А 9/8	8		общепл.	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
2	100	197046, Куйбышева ул., д 9, лит. А 9/8	6		общепл.	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
3	100	197046, Куйбышева ул., д 9, лит. А 9/8	5		общепл.	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			


Общее количество выпусков: 3 шт.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»
**Для
договоров**

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

Лист: 2

ул. Мичуринская

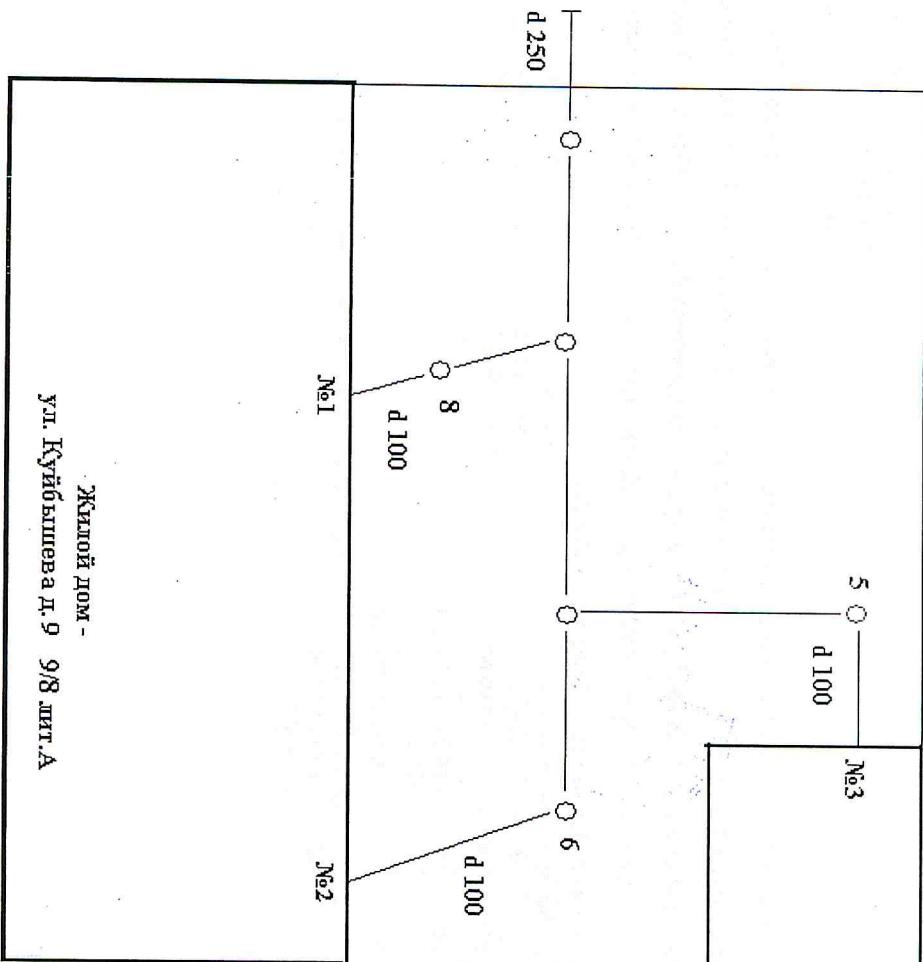

Жилой дом -
ул. Куйбышева д. 9/8 лит. А

ул. Куйбышева

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Документ
договоров

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии разделя элементов в системе канализации согласно схеме
Схема канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: Акт № 3.8266.
Акт составлен по исполнительной документации ПЭУ "Северо - Запад".

Примечание:

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковое юридическую силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
Акт действителен в течение срока действия Договора от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

От Предприятия:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008

Начальник Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"

И.Р. Вацилова

М.П.

Правообладатель Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д. 1

Исполнитель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

От Абонента: Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

(должность, ф.и.о., подпись)



М.П.

И.Р. Вацилова

(должность, ф.и.о., подпись)



АКТ

разграничения ответственности сторон по сетям канализации
№ 3.8267 от " " 200_г.

Жилой дом

(полное наименование и адрес Абонента)

КУЙБЫШЕВА УЛ., Д 27, лит А

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
193015, Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д.42

Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице начальника Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр по работе с абонентами" Вациловой Иринны Родомировны, действующего на основании доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008 , с одной стороны, и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА", именуемое(-ая,-ый) в дальнейшем "Абонент", в лице генерального директора Якимовой Людмилы Николаевны, действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт, о том, что после осмотра канализационной сети Абонента, присоединенной к системе коммунальной


канализации, были установлены границы ответственности по сетям канализации и определены контрольные канализационные колодцы:

№ вып.	∅ вып.	Адрес выпуска	№ кол. на токе приоеед.	№ контр. колодца	Характеристика приемника сточных вод			Наименование субабонента по водоотведению	Код сабон.	№ вып. с/аб.	∅ вып.
					вид кан. сети	∅ сети	владелец сети				
1	100	197046, Куйбышева ул., д 27, лит.А	4		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
2	100	197046, Куйбышева ул., д 27, лит.А	3		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
3	150	197046, Куйбышева ул., д 27, лит.А	6		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			
4	150	197046, Куйбышева ул., д 27, лит.А	7		общесп. дворовая сеть	250	ПВ	СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ			

Общее количество выпусков: 4 шт.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
филиал «Центр по работе с абонентами»
*Для
договоров*

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

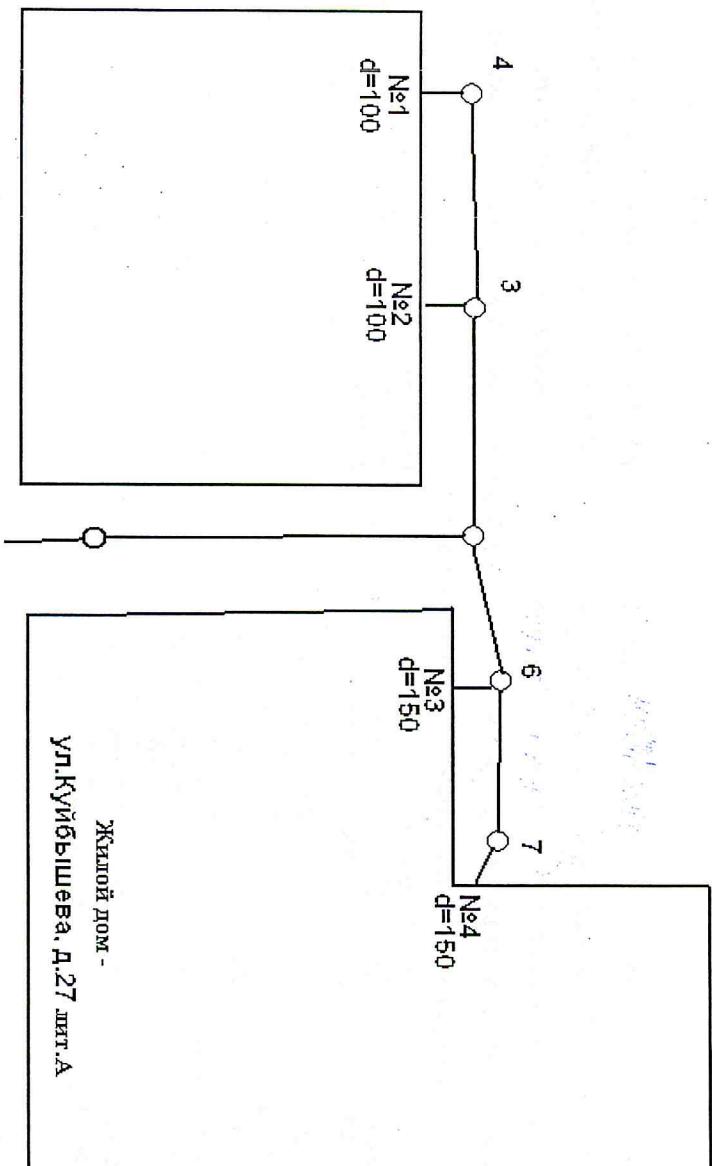

УЛИЦА КУЙБЫШЕВА

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Центр по работе с абонентами»

Для
договоров

Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по линии раздела элементов систем канализации согласно схеме
Схема канализации и №№ канализационных колодцев указаны в соответствии с документами: Акт № 3.8267.
Акт составлен по исполнительной документации ГЭУ "Северо - Запад".

Примечание:

Настоящий Акт составлен в двух портных экземплярах, имеющих одинаковое юридическое силу, один из которых находится у Предприятия, один - у Абонента.
Акт действителен в течение срока действия Договора от 24.09.2008 г. № 03-85077/10-ЖК и является его неотъемлемой частью

От предприятия:

по доверенности № 01-30-436/08 от 19.09.2008
Научный Управления по расчетно-договорной
работе филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
"Центр по работе с абонентами"

И.Р. Ващилова



Правобережный Водоканал - филиал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", адрес: Манчестерская ул., д. 1
Исполнитель: Цветков А.Г. тел. 498-1313

От Абонента:

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Л.Н. Якимова

(должность, ф.и.о., подпись)





Руководителю

ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА"

Государственное унитарное предприятие
«ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
филиал
«ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С АБОНЕНТАМИ»

Манчестерская ул., д.1, Санкт-Петербург, 194156
Телефон/факс: (812) 702-12-98
E-mail: office_cra@vodokanal.spb.ru

ОКПО 15239349 ОГРН 1027809256254
ИНН/КПП 7830000426/780202002

№ 6/н 04 ДЕК 2008

Филиал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» направляет в Ваш адрес проект дополнительного соглашения № 45 к договору № 03-85077/10-ЖК для заключения.

Дополнительное соглашение должно быть подписано руководителем Вашей организации, действующим на основании Устава.

Первый и второй экземпляры дополнительного соглашения необходимо вернуть в Филиал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Центр по работе с абонентами» в **30-ти дневный** срок со дня получения для его регистрации.

Графа дата «_____» 2008 г. на первом листе дополнительного соглашения будет заполнена ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» при возврате в наш адрес подписанныго Вами дополнительного соглашения.

Приложение. Проект дополнительного соглашения № 45 к договору № 03-85077/10-ЖК на 23 листах в 25 экз.

Начальник Договорной службы Управления по расчетно-договорной работе филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Центр по работе с абонентами»

А.Н. Киреева

Дополнительное соглашение в 25 экземплярах получил(а)

04 ДЕК 2008

(должность)

(ф.и.о.)

(подпись)

(дата)

тел.

факс.

